

최대의 이익을 위한 최대의 선택 !


LS ELECTRIC에서는 저희 제품을 선택하시는 분들께 최대의 이익을 드리기 위하여 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.

휴먼 머신 인터페이스

# XGT PANEL

eXP2 Series

사용설명서

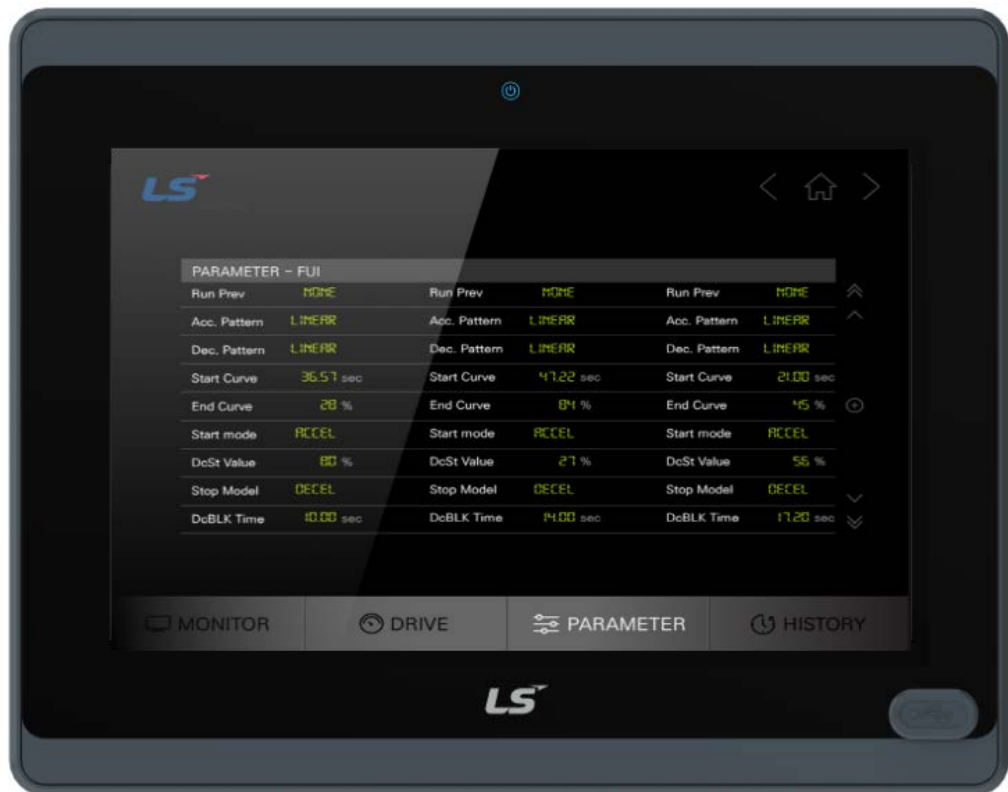

## 안전을 위한 주의사항


- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.


**LS**ELECTRIC


## 제품을 사용하기 전에……

이 제품을 사용하기 전에 지금 보시는 사용설명서와 더불어 이 사용설명서에서 소개하는 해당 사용설명서의 내용을 끝까지 잘 읽어 주시기 바랍니다. 특히 안전에 대한 주의사항은 제품을 올바르게 사용하여 사고나 위험을 예방하기 위한 내용이오니 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’ 두 가지로 구분되며 각각의 의미는 다음과 같습니다.

 **경고** 내용을 지키지 않았을 때 위험한 상황을 불러 일으켜 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

 **주의** 내용을 지키지 않았을 때 위험한 상황을 불러 일으켜 중·경상을 입거나 재산 피해를 당할 수 있는 경우

또한  **주의**에 기재한 사항이라도 상황에 따라 심각한 사고로 이어질 수도 있습니다. 따라서 경고와 마찬가지로 중요한 내용이오니 반드시 지켜주시기 바랍니다.

제품과 사용설명서에 표시된 기호의 의미는 다음과 같습니다.

 는 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

 는 감전 당할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

사용설명서는 필요 시 쉽게 볼 수 있도록 잘 보관해 주시고 반드시 최종 고객에게 전달해 주시기 바랍니다.

## 설계 시 주의 사항

### 경고

외부전원이나 HMI에 이상이 발생한 경우에도 시스템 전체가 안전하게 동작할 수 있도록 HMI 외부에 안전 회로를 설치하여 주십시오. HMI의 오 출력, 오 동작 발생으로 인해 전체 시스템의 안전에 심각한 문제를 초래할 수 있습니다.

## 설계 시 주의 사항

### 주의

입출력 신호선 및 통신 선은 메인 회로나 동력선과는 최소 100mm 이상 이격 한 후 배선하여 주십시오. 노이즈에 의해 오 동작의 원인이 될 수 있습니다.

## 설치 시 주의 사항

### 주의

1. HMI는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반규격에 명기된 환경에서 사용해 주십시오. 규격을 벗어난 환경에서 사용하면 감전, 화재, 오 동작, 제품 손상 등의 원인이 됩니다.
2. 케이블 장착에 이상이 있는 경우는 접촉불량에 의해 오 동작의 원인이 됩니다.
3. 진동이 많은 환경에서 사용하는 경우는 브래킷을 나사로 확실하게 조여 주시기 바랍니다. 그런 조치 없이 사용하는 경우 제품에 직접 진동이 가해져 오 동작, 단락, 낙하 등의 원인이 됩니다.
4. HMI의 도전 부는 접촉하지 말아 주십시오. 감전의 우려가 있으며 오 동작, 고장의 원인이 됩니다.

## 배선 시 주의 사항

### 경고

1. 배선 작업을 시작하기 전에 시스템에서 사용 중인 모든 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인해 주십시오. 감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

### 주의

1. 배선 작업을 하기 전에 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 정확하게 확인바랍니다.  
정격과 다른 전압을 접속하거나 오 배선을 하는 경우 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
2. 배선 시 단자 나사는 규정된 토크 범위로 확실하게 조여 주십시오. 단자 나사를 느슨하게 조이면 단락, 화재, 오 동작의 원인이 됩니다. 한편 너무 세게 조이면 나사나 모듈이 파손되어 낙하, 단락, 오 동작의 원인이 됩니다.
3. PE 단자는 HMI 전용 3중 접지 이상의 방식으로 반드시 접지해 주십시오. 접지를 하지 않은 경우, 감전이나 오 동작의 우려가 있습니다.
4. 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.  
화재, 고장, 오 동작의 원인이 됩니다.
5. 압착단자는 규정된 토크로 조여 주시고, 외부 접속용 커넥터는 지정된 공구를 사용하여 압착하거나 정확하게 납땜하여 주십시오.

## 시운전 및 보수 시 주의사항

### 경고

1. 전원이 인가된 상태에서는 단자대를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
2. 청소를 하거나, 단자 나사 또는 모듈 장착용 나사를 풀거나 조일 때에는 시스템에서 사용 중인 모든 전원을 차단한 상태에서 실시하여 주십시오. 감전의 우려가 있습니다.
3. 배터리를 충전·분해·가열하거나, 단락 시키거나 납땀을 하는 행위 등은 절대 하지 마시기 바랍니다. 배터리를 부주의하게 취급하는 경우 발열, 파열, 발화 등에 의해 부상을 당하거나 화재가 발생할 우려가 있습니다.

### 주의

1. HMI를 임의로 분해하거나 개조하지 말아 주십시오.  
고장, 오 동작은 물론 부상을 당하거나 화재가 발생할 우려가 있습니다.
2. 패널에서 HMI를 장착하거나 분리할 경우는 반드시 시스템에서 사용 중인 모든 전원을 차단한 상태에서 실시하여 주십시오. 감전, 고장, 오 동작의 원인이 됩니다.
3. 무전기, 휴대전화 등과 같은 무선기기는 HMI로부터 30cm 이상의 거리를 두고 사용하여 주십시오. 오 동작의 원인이 됩니다.
4. 배터리 교체 시 극성에 주의하여 주시기 바랍니다

## 폐기 시 주의사항

### 주의

제품을 폐기할 경우는 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

# 개 정 이 력

Version	일자	주요 변경 내용	수정 page
V1.0	'20.12	초판 발행	-
V1.1	'21.07	RTC 설정 내용 추가	2-8
V1.2	'22.05	BK image 내용 변경	4-9
V1.3	'23.01	USB 호스트 규격 변경	3-2-3-4
V1.4	'24.06	품질 보증 기간 변경	부3-1
V1.5	'24.07	화면 감시 중 대기화면 진입 방법 추가	4-6

※ 사용설명서의 번호는 사용설명서 뒤 표지의 우측에 표기되어 있습니다.

© LS ELECTRIC Co., Ltd 2020 All Rights Reserved.

**제 1 장 개요..... 1-1~1-6**

1.1 사용설명서의 사용 방법 ..... 1-1  
 1.2 특징 ..... 1-2  
 1.3 용어 설명 ..... 1-6  
 1.4 형명 부여 기준 ..... 1-6

**제 2 장 시스템 구성 ..... 2-1~2-9**

2.1 각 부의 명칭 및 기능 ..... 2-1  
 2.2 시스템 구성 ..... 2-9

**제 3 장 일반 규격 ..... 3-1~3-5**

3.1 일반 규격 ..... 3-1  
 3.2 기능 규격 ..... 3-2

**제 4 장 환경 설정 ..... 4-1~4-16**

4.1 Backlight 설정 ..... 4-2  
 4.2 터치 설정 ..... 4-3  
 4.3 시간 설정 ..... 4-4  
 4.4 환경 설정 ..... 4-5  
 4.5 Ethernet 설정 ..... 4-13  
 4.6 Buzzer 설정 ..... 4-14  
 4.7 XP-Remote 설정 ..... 4-15

**제 5 장 진단기능 ..... 5-1~5-9**

5.1 화면 진단 ..... 5-2  
 5.2 터치 진단 ..... 5-3  
 5.3 백업 메모리 진단 ..... 5-4  
 5.4 플래시 메모리 진단 기능 ..... 5-5  
 5.5 USB 메모리 진단 ..... 5-6  
 5.6 시리얼 통신 진단 ..... 5-7  
 5.7 SD 카드 진단 ..... 5-9

**제 6 장 PLC 연결 상태 정보 보기 .....6-1~6-8**

6.1 PLC 통신 설정 변경 ..... 6-2  
 6.2 연결 정보 ..... 6-3  
 6.3 PLC 정보 ..... 6-4  
 6.4 PLC 에러 이력 ..... 6-4  
 6.5 PLC 운전 모드 전환 이력 ..... 6-5  
 6.6 PLC 전원 차단 이력 ..... 6-5  
 6.7 PLC 시스템 이력 ..... 6-6  
 6.8 N:1 설정 ..... 6-7  
 6.9 프로그램 모니터 ..... 6-8

**제 7 장 저장장치 기능 .....7-1~7-6**

7.1 개요 ..... 7-1  
 7.2 프로젝트 다운로드 [Project (USB/SD -> HMI)] ..... 7-3  
 7.3 프로젝트 업로드 [Project (HMI -> USB/SD)] ..... 7-4  
 7.4 프로젝트 업로드 [Project File(.XPD) (HMI -> USB/SD)] ..... 7-5  
 7.5 저장장치를 이용한 기기 업데이트 [XGT Panel Update] ..... 7-6

**제 8 장 XGT Panel 업데이트 .....8-1**

8.1 개요 ..... 8-1

**제 9 장 외부저장장치를 이용한 파일 백업 .....9-1~9-6**

9.1 파일 백업 시 경로 구조 ..... 9-1  
 9.2 저장장치에 백업할 용량이 없는 경우의 동작 설정 ..... 9-4  
 9.3 외부 저장장치의 연결 상태 감시 ..... 9-5

**제 10 장 설치 및 배선 ..... 10-1~10-10**

10.1 설치 ..... 10-1  
 10.1.1 설치 환경 ..... 10-1  
 10.1.2 취급 시 주의 사항 ..... 10-3  
 10.1.3 패널 설치 시 주의 사항 ..... 10-3  
 10.2 배선 ..... 10-6  
 10.2.1 전원 배선 ..... 10-6  
 10.2.2 접지 배선 ..... 10-10

**제 11 장 유지 보수 ..... 11-1~11-3**

11.1 보수 및 점검 ..... 11-1  
 11.2 일상 점검 ..... 11-1  
 11.3 정기 점검 ..... 11-2

**제 12 장 EMC 규격 대응 ..... 12-1~12-2**

12.1 EMC 규격 대응을 위한 요구 ..... 12-1  
     12.1.1 CE 규격 ..... 12-1  
     12.1.2 KC 규격 ..... 12-2  
 12.2 저 전압 지령 적합성을 위한 요구 ..... 12-2  
     12.2.1 XGT Panel 에 적용되는 규격 ..... 12-2  
     12.2.2 XGT Panel 의 선정 ..... 12-2

**부록 1 트러블슈팅 ..... 부 1-1~부 1-24**

1. 문제점 종류 ..... 부 1-1  
 2. 기기 시작 시 문제 ..... 부 1-2  
 3. 모니터 시작 후 문제 ..... 부 1-4  
 4. 도형 및 오브젝트 표시 문제 ..... 부 1-6  
 5. 통신 문제 ..... 부 1-9  
 6. USB 메모리 문제 ..... 부 1-10  
 7. 프로그램 수행 중의 에러메시지 ..... 부 1-12

**부록 2 외형 치수 ..... 부 2-1~부 2-4**

**부록 3 보증내용 및 환경방침 ..... 부 3-1**

## 제 1 장 개 요

## 1.1 사용설명서의 사용 방법

본 사용 설명서는 2세대 eXP 시리즈를 사용하는데 필요한 각 제품의 규격 성능 및 사용 방법 등에 대한 정보를 제공합니다.

사용 설명서의 구성은 다음과 같습니다.

순서	항 목	내 용
제 1 장	개요	사용설명서의 구성, 제품특징 및 용어에 대해 설명합니다.
제 2 장	시스템 구성	각 XGT Panel 의 특징과 시스템 구성에 대해 설명합니다.
제 3 장	일반 규격	XGT Panel 의 일반 규격과 기능 규격을 나타냅니다.
제 4 장	환경 설정	XGT Panel 의 환경 설정 기능에 대해 설명합니다.
제 5 장	진단 기능	XGT Panel 자체 진단 기능에 대해 설명합니다.
제 6 장	PLC 연결 상태 정보 보기	XGT Panel 과 연결되어 있는 PLC 연결 상태 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.
제 7 장	저장장치 기능	USB 저장장치 사용하여 프로젝트를 실행하는 방법에 대해 설명합니다.
제 8 장	XGT Panel 업데이트	XGT Panel 에서 엔진 업데이트를 하는 방법에 대해 설명합니다.
제 9 장	외부 저장 장치를 이용한 파일 백업	USB 저장장치를 사용하여 로깅, 레서피 등 파일로 백업하는 방법에 대해 설명합니다.
제 10 장	설치 및 배선	PLC 시스템의 신뢰성을 확보하기 위한 설치, 배선방법 및 주의사항에 대해 설명합니다.
제 11 장	유지 보수	PLC 시스템을 장기간 정상적으로 가동하기 위한 점검항목 및 방법 등에 대해 설명합니다.
제 12 장	EMC 규격 대응	EMC 규격에 대응한 시스템 구성 방법 등에 대하여 설명합니다.
부록 1	트러블슈팅	시스템 사용 중 발생하는 각종 에러의 내용 및 조치방법 등에 대하여 설명합니다.
부록 2	외형 치수	외형 치수를 표시합니다.
부록 3	보증내용 및 환경방침	-

## 알아두기

본 사용설명서는 XP-Builder 및 PLC 연결에 대해서는 설명하고 있지 않습니다. 해당 기능에 대해서는 관련 사용 설명서를 참조 하여 주십시오.

## 1.2 특징

XGT Panel 은 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

### (1) 다양한 형태의 외부 인터페이스

(a) USB, Ethernet 등의 다양한 형태의 외부 인터페이스를 지원하여 고객의 사용 편의성을 극대화 시켰습니다.



(b) PLC, 인버터 등의 제어기와 다양한 형태의 접속이 가능합니다.


- RS-485, RS-232C, RS-422/485, 이더넷(10Base-T/100Base-TX 기반) 통신으로 제어기와 접속할 수 있습니다.





(5) 아날로그 터치 패널

- (a) 아날로그(저항 막 방식) 터치 패널을 채택하였습니다.
  - 눈금선이 없어 화면의 선명성이 향상되었습니다.
- (b) 높은 터치 분해능을 제공합니다.
  - 세밀한 제어가 가능합니다.

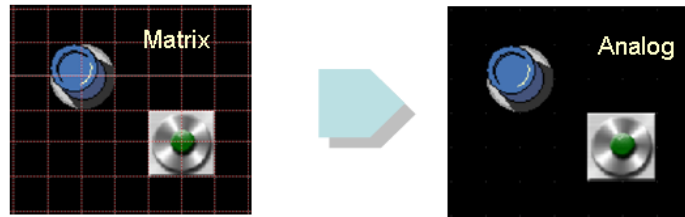

(6) 다국어 및 다양한 폰트 제공

- (a) 다국어 언어를 지원합니다.
  - 컴퓨터에서 사용하는 윈도우/사용자 폰트를 XGT Panel 에 전송하는 방식을 사용합니다.
  - 별도의 다국어 언어 개발이 필요 없습니다.
  - 다국어 언어 지원은 윈도우CE 의 장점입니다.
- (b) 동시 12 개 국어 표시를 지원합니다.
  - 12 개국어 동시 표시가 가능합니다.
  - 동작 중 특수 스위치를 사용하여 언어 전환이 가능합니다.
- (c) 다양한 폰트를 제공합니다.
  - 윈도우/사용자 폰트를 사용할 수 있으므로 다양한 표현이 가능합니다.
  - 자유롭게 폰트 크기와 모양을 조절할 수 있습니다.

굴림체 : 가나다라마바사아자차카타파하	Arial : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
궁서체 : 가나다라마바사아자차카타파하	Courier New : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
돋움체 : 가나다라마바사아자차카타파하	MS Gothic : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
바탕체 : 가나다라마바사아자차카타파하	Tahoma : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
휴먼넷체 : 가나다라마바사아자차카타파하	Times New Roman : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
한컴바탕 : 가나다라마바사아자차카타파하	Verdana : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
산돌판서체 : 가나다라마바사아자차카타파하	
돋움돋움 : 가나다라마바사아자차카타파하	
가을체 : 가나다라마바사아자차카타파하	굵게 : 가나다라마바사아자차카타파하
가는옴체 : 가나다라마바사아자차카타파하	기울임꼴 : 가나다라마바사아자차카타파하
	취소선 : 가나다라마바사아자차카타파하
	밑줄 : 가나다라마바사아자차카타파하

가 가 가 가 가 가 가 가 가

(7) 고급 기능을 제공

(a) 다양한 알람 기능을 제공합니다.

- 이력 알람은 여러 개의 알람 그룹과 알람 목록으로 세분화하여 알람 탐색기로 원하는 알람을 화면에 표시할 수 있습니다.
- 흐름 알람은 현재 발생한 알람을 화면 하단에 표시합니다.
- 시스템 알람은 기기 동작 중 중요한 문제가 발생하였을 때 표시합니다.

(b) 로깅 기능을 제공합니다.

- 시간 및 디바이스 상태에 따라 반복적으로 동작하는 주기적 로깅과 디바이스 조건에 따른 조건적 로깅을 제공합니다.
- 백업은 최대 63Kbyte 영역을 제공합니다.
- USB, Micro SD 저장 장치로 백업할 수 있습니다.
- 백업 데이터는 엑셀 형식으로 저장되므로 편리하게 이용하실 수 있습니다.

(c) 레서피 기능을 제공합니다.

- 읽기/쓰기 기능을 제공합니다.
- 1 개의 레서피는 최대 10,000 더블워드(DWORD), 255 블록을 제공합니다.
- USB, Micro SD 저장 장치로 백업할 수 있습니다.
- 백업 데이터는 엑셀 형식으로 저장되므로 편리하게 이용하실 수 있습니다.

(d) 스케줄러 기능을 제공합니다.

- 최대 32 개까지 설정할 수 있습니다.

(e) 인쇄 기능을 제공합니다.

- 화면/알람 인쇄 기능을 제공합니다.
- 인쇄물을 출력합니다.

(f) 스크립트 기능을 제공합니다.

- 사용자가 작성한 스크립트로 보다 유연한 기능을 제공합니다.
- 전역/오브젝트/화면표시 등 다양하게 적용할 수 있습니다.

(8) 국제 규격에 적합한 안정된 제품

(a) CE, KC(전자파적합등록) 규격 취득

(b) UL(dUL) 규격 취득

### 1.3 용어 설명


본 사용 설명서에서 사용하는 용어에 대해 설명합니다.

용어	정의	비고
모듈(Module)	시스템을 구성하는 일정한 기능을 가진 표준화된 요소로서 마더보드 베이스에 삽입하도록 조립된 입출력 보드와 같은 장치.	예) CPU 모듈, 원모듈, 출력모듈 등
유닛(Unit)	PLC 시스템의 동작상에서 최소단위가 되는 모듈 또는 모듈의 집합체이며, 다른 모듈 또는 모듈의 집합체와 접속되어 PLC 시스템을 구성하는 것.	예) 기본유닛, 증설유닛
PLC 시스템	PLC와 주변장치로 이루어지는 시스템으로 사용자 프로그램에 의하여 제어가 가능하도록 구성된 것.	-
XP-Builder	프로젝트를 작성, 편집을 수행하는 소프트웨어	-
XP-Manager	XGT Panel 간의 통신이 가능하게 구성할 수 있는 소프트웨어	-
XP-Remote	XGT Panel 을 원격지에서 모니터 및 조작할 수 있는 소프트웨어	-
Cnet I/F 모듈	컴퓨터 링크 모듈(Computer Link)	-
Enet I/F 모듈	고속 이더넷 모듈(Fast Ethernet Network)	-
RTC	Real Time Clock 의 약어로서 시계기능을 내장한 범용 IC의 총칭	-

### 1.4 형명 부여 기준

본 사용설명서에서 사용하는 제품의 형명 부여 기준에 대하여 설명합니다.

구분	기호	내용	비고
(A)개발 세대	2	2 세대	
(B)LCD 크기	04	10.9cm (4.3" )	
	05	14.2cm (5.6" )	-
	07	17.8cm (7" )	-
	10	25.54cm (10.1" )	-
(C)OS 타입	0	WinCE 7.0(Core)	-
	1	WinCE 7.0(Pro)	-
(D)통신/외장메모리	0	표준형	RS-232C/RS-485/RS-422/Ethernet
	1	고급형	RS-232C/RS-485/RS-422/Ethernet/Micro-SD
	2	경제형	RS-232C/RS-485/RS-422
(E)전원 종류	D	DC 전원	DC24V
(F)옵션	EX	UL Type 4x	

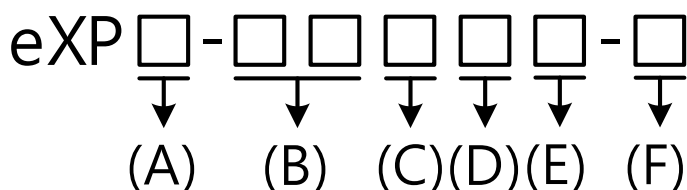


## 제 2 장 시스템 구성



각 XGT Panel 의 특징과 시스템 구성에 대해 설명합니다.

### 2.1 각 부의 명칭 및 기능

1. eXP2-04X0

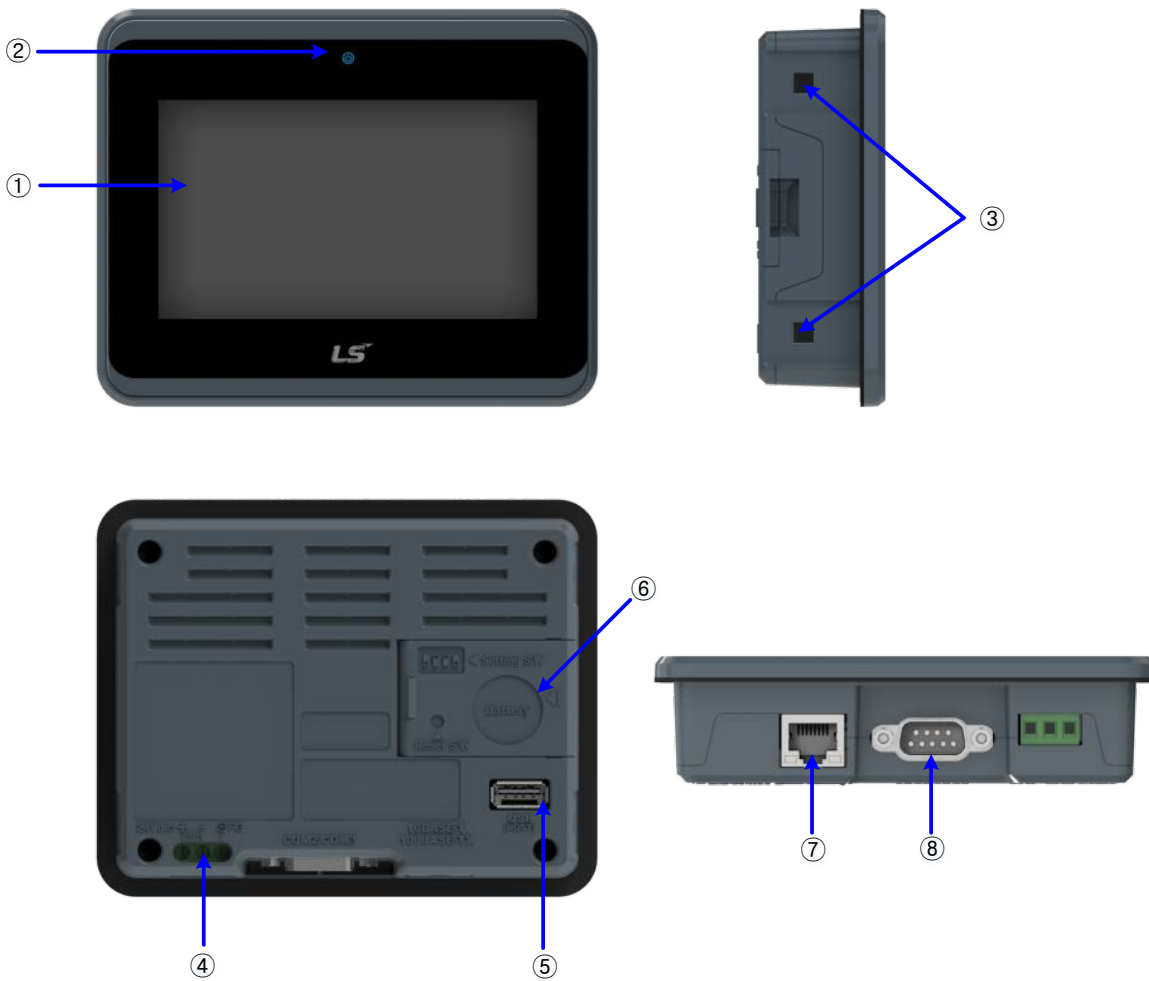


번호	명 칭	기 능
①	전면 부	1) 아날로그 터치 패널: 사용자 터치 입력 2) LCD: 화면 표시 ※ 전면 부 상세내용(색상, 도안 등)은 도면 참조
②	전원 LED	1) 기기의 전원 상태를 표시 ※ 고휘도 Blue LED 사용하여 표시
③	패널 고정 부	1) XGT Panel 을 Bracket 으로 패널에 고정

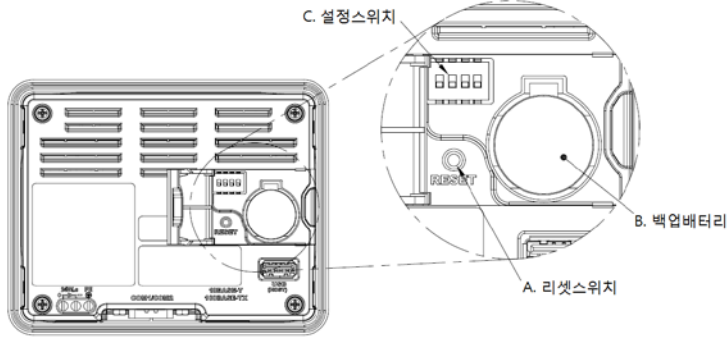
번호	명 칭	기 능															
④	전원 연결 단자	DC24V 입력 및 PE 연결															
⑤	USB 호스트	1) USB 메모리 연결: 로깅/레서피/알람/프로젝트 데이터 백업 및 전송 2) 사용자 인터페이스 연결: 마우스/키보드 사용 3) 프린터 연결: 인쇄 기능															
⑥	배터리 커버, 리셋 스위치, 백업 배터리, 설정스위치	 <p>&lt;설정스위치&gt;</p>  <table border="1" data-bbox="622 1220 1348 1534"> <tr> <td rowspan="2">1 번</td> <td>A 설정</td> <td>Backup 배터리 On</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>Backup 배터리 Off(기본값)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2/3 번</td> <td>A 설정</td> <td>RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>RS-422/485 종단 저항 미설정</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 번</td> <td>A 설정</td> <td>O/S 다운로드</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>NAND FLASH 부팅(기본값)</td> </tr> </table>	1 번	A 설정	Backup 배터리 On	B 설정	Backup 배터리 Off(기본값)	2/3 번	A 설정	RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)	B 설정	RS-422/485 종단 저항 미설정	4 번	A 설정	O/S 다운로드	B 설정	NAND FLASH 부팅(기본값)
1 번	A 설정	Backup 배터리 On															
	B 설정	Backup 배터리 Off(기본값)															
2/3 번	A 설정	RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)															
	B 설정	RS-422/485 종단 저항 미설정															
4 번	A 설정	O/S 다운로드															
	B 설정	NAND FLASH 부팅(기본값)															
⑦	이더넷 단자	이더넷: 10Base-T/100Base-TX 1) 프로젝트 데이터 전송 2) 로깅/레서피/알람/화면 데이터 백업 3) 기기 소프트웨어 업그레이드 4) PLC/제어기기 통신															
⑧	RS-232C, RS-422/485 커넥터	RS-232C (COM2): PLC/제어기기 통신 RS-422/485 (COM3): PLC/제어기기 통신 ※ COM1 은 사용하지 않음															

## 제2장 시스템 구성

### 2. eXP2-05X00/05X20

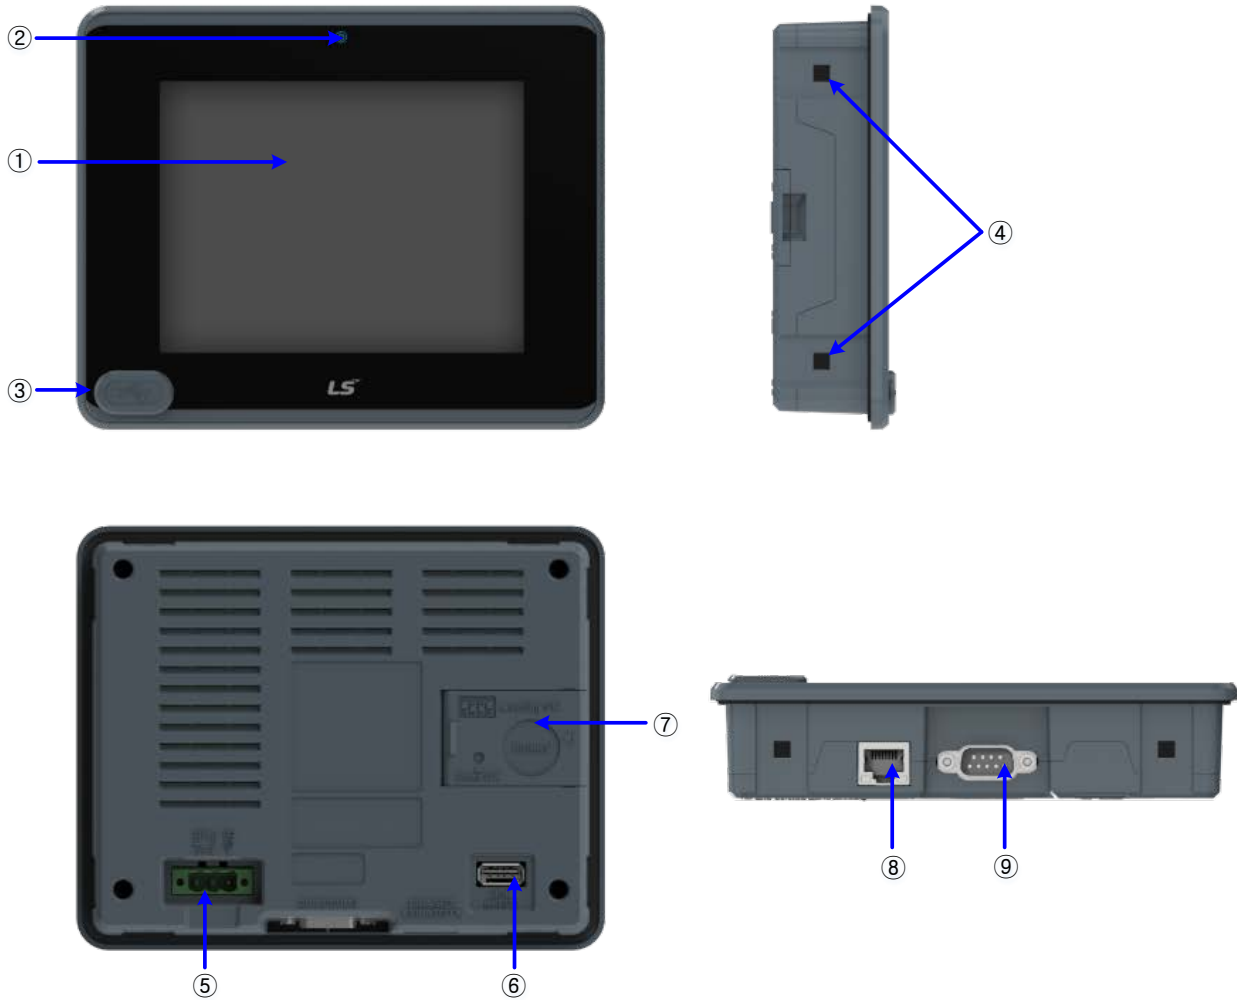


번호	명 칭	기 능
①	전면 부	1)아날로그 터치 패널: 사용자 터치 입력 2)LCD: 화면 표시
②	전원 LED	기기의 전원 상태를 표시
③	USB 디바이스	1)로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)프로젝트 데이터 및 XP-RunTime 보내기 3)백업데이터 및 프로젝트 파일 받기
④	패널 고정 부	XGT Panel 을 브래킷으로 패널에 고정
⑤	전원 연결 단자	DC24V 입력 및 PE 연결
⑥	USB 호스트	1)USB 메모리 연결: 로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)USB 메모리 연결: 프로젝트 데이터 전송/백업 3)사용자 인터페이스 연결: 마우스/키보드 사용 4)프린터 연결: 인쇄 기능

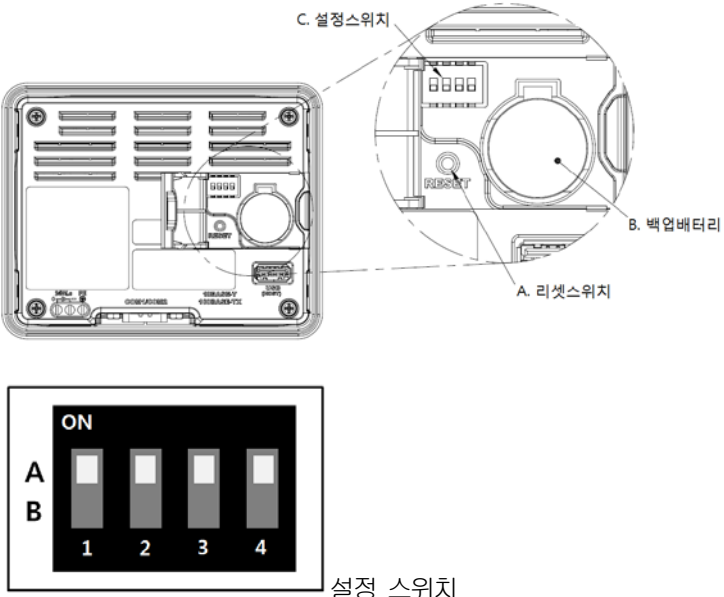

번호	명 칭	기 능															
⑦	배터리 커버, 리셋 스위치 백업 배터리, 설정 스위치	 <p>설정 스위치</p> <table border="1" data-bbox="624 1061 1350 1368"> <tr> <td rowspan="2">1 번</td> <td>A 설정</td> <td>Backup 배터리 On</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>Backup 배터리 Off(기본값)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2/3 번</td> <td>A 설정</td> <td>RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>RS-422/485 종단 저항 미설정</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 번</td> <td>A 설정</td> <td>O/S 다운로드</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>NAND FLASH 부팅(기본값)</td> </tr> </table>	1 번	A 설정	Backup 배터리 On	B 설정	Backup 배터리 Off(기본값)	2/3 번	A 설정	RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)	B 설정	RS-422/485 종단 저항 미설정	4 번	A 설정	O/S 다운로드	B 설정	NAND FLASH 부팅(기본값)
1 번	A 설정	Backup 배터리 On															
	B 설정	Backup 배터리 Off(기본값)															
2/3 번	A 설정	RS-422/485 종단 저항 설정(기본값)															
	B 설정	RS-422/485 종단 저항 미설정															
4 번	A 설정	O/S 다운로드															
	B 설정	NAND FLASH 부팅(기본값)															
⑧	이더넷 단자	이더넷: 10Base-T / 100Base-TX 1)프로젝트 데이터 전송 2)로깅/레서피/알람/화면 데이터 백업 3)기기 소프트웨어 업그레이드 4)PLC/제어기기 통신															
⑨	RS-232C, RS-422/485 커넥터	RS-232C (COM2): PLC/제어기기 통신 RS-422/485 (COM3): PLC/제어기기 통신 ※ COM1 은 사용하지 않음															

## 제2장 시스템 구성

. eXP2-07X0D/07X1D/07X2D

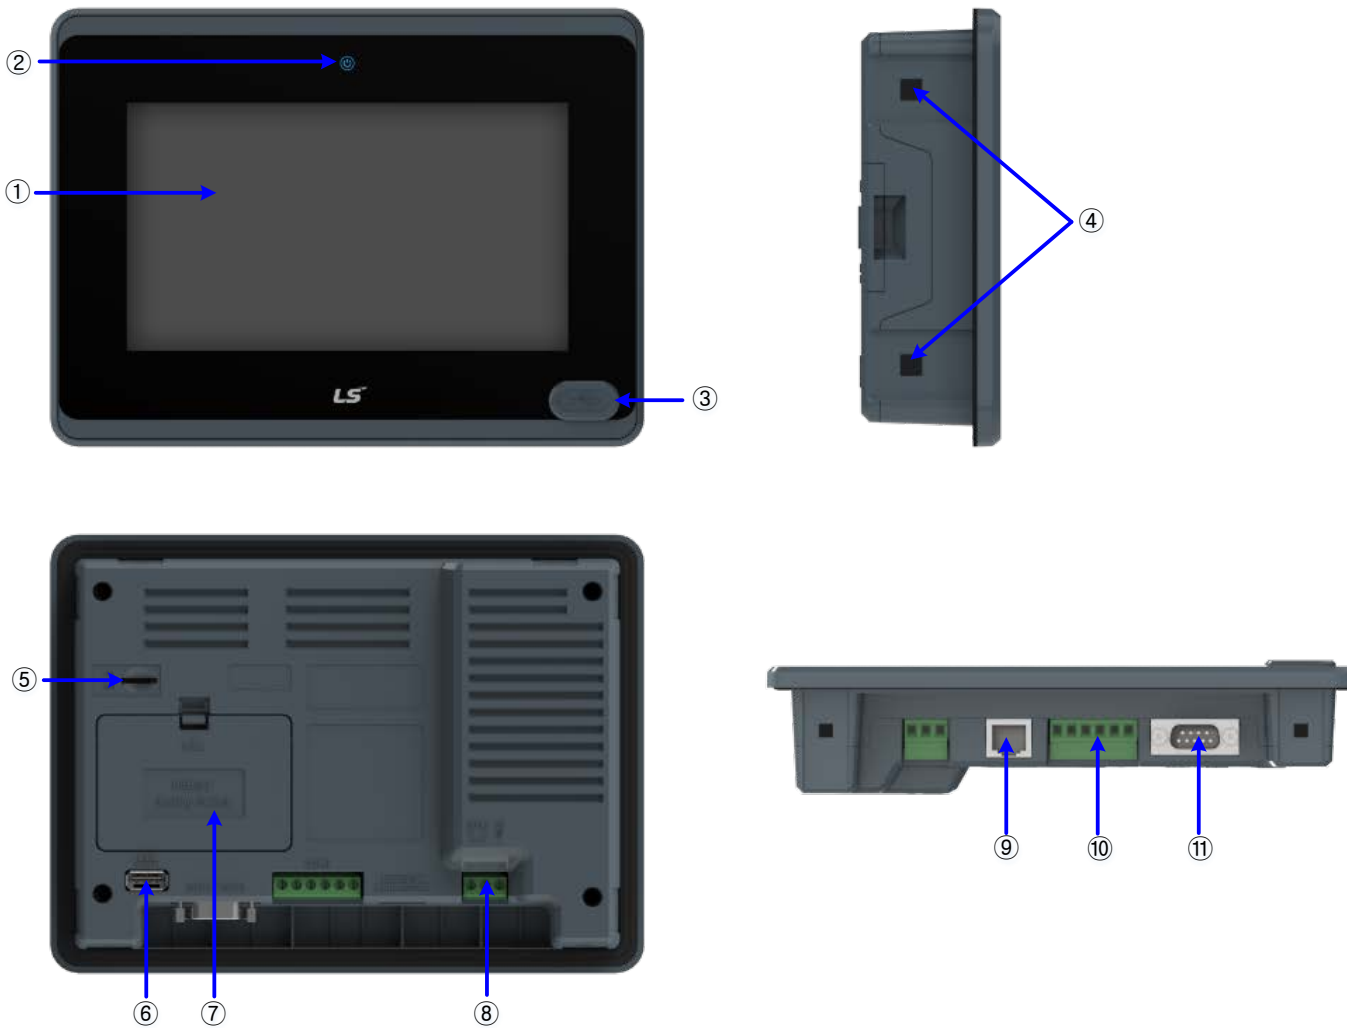


번호	명 칭	기 능
①	전면 부	1)아날로그 터치 패널: 사용자 터치 입력 2)LCD: 화면 표시
②	전원 LED	기기의 전원 상태를 표시
③	USB 디바이스	1)로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)프로젝트 데이터 및 XP-RunTime 보내기 3)백업데이터 및 프로젝트 파일 받기 * CERTI 제품의 경우 전면 USB 없음
④	패널 고정 부	XGT Panel 을 브래킷으로 패널에 고정
⑤	Micro SD 카드	1)로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)프로젝트 데이터 전송/백업
⑥	USB 호스트	1)USB 메모리 연결: 로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)USB 메모리 연결: 프로젝트 데이터 전송/백업 3)사용자 인터페이스 연결: 마우스/키보드 사용 4)프린터 연결: 인쇄 기능

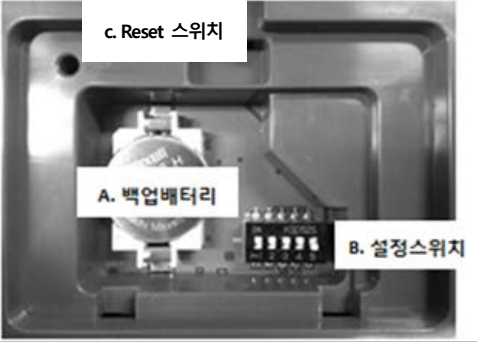
번호	명 칭	기 능															
⑦	배터리 커버, 리셋 스위치, 백업 배터리, 설정 스위치	  <p style="text-align: right;">스위치 초기 설정</p> <table border="1" data-bbox="622 967 1337 1196"> <tr> <td rowspan="2">1 번</td> <td>A 설정</td> <td>백업 배터리 On</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>백업 배터리 Off</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2/3 번</td> <td>A 설정</td> <td>COM1 종단저항 설정</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>COM1 종단저항 미설정</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4/5 번</td> <td>A 설정</td> <td>COM3 종단저항 설정</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>COM3 종단저항 미설정</td> </tr> </table>	1 번	A 설정	백업 배터리 On	B 설정	백업 배터리 Off	2/3 번	A 설정	COM1 종단저항 설정	B 설정	COM1 종단저항 미설정	4/5 번	A 설정	COM3 종단저항 설정	B 설정	COM3 종단저항 미설정
1 번	A 설정	백업 배터리 On															
	B 설정	백업 배터리 Off															
2/3 번	A 설정	COM1 종단저항 설정															
	B 설정	COM1 종단저항 미설정															
4/5 번	A 설정	COM3 종단저항 설정															
	B 설정	COM3 종단저항 미설정															
⑧	전원 연결 단자	DC24V 입력 및 PE 연결															
⑨	이더넷 단자	이더넷: 10Base-T / 100Base-TX 1)프로젝트 데이터 전송 2)로깅/레서피/알람/화면 데이터 백업 3)기기 소프트웨어 업그레이드 4)PLC/제어기기 통신															
⑩	RS-422/485 커넥터	RS-422/485 (COM3): PLC/제어기기 통신															
⑪	RS-232C/485 커넥터	RS-232C/485 (COM2/COM1): PLC/제어기기 통신															

## 제2장 시스템 구성

### 4. eXP2-10X00/10X10

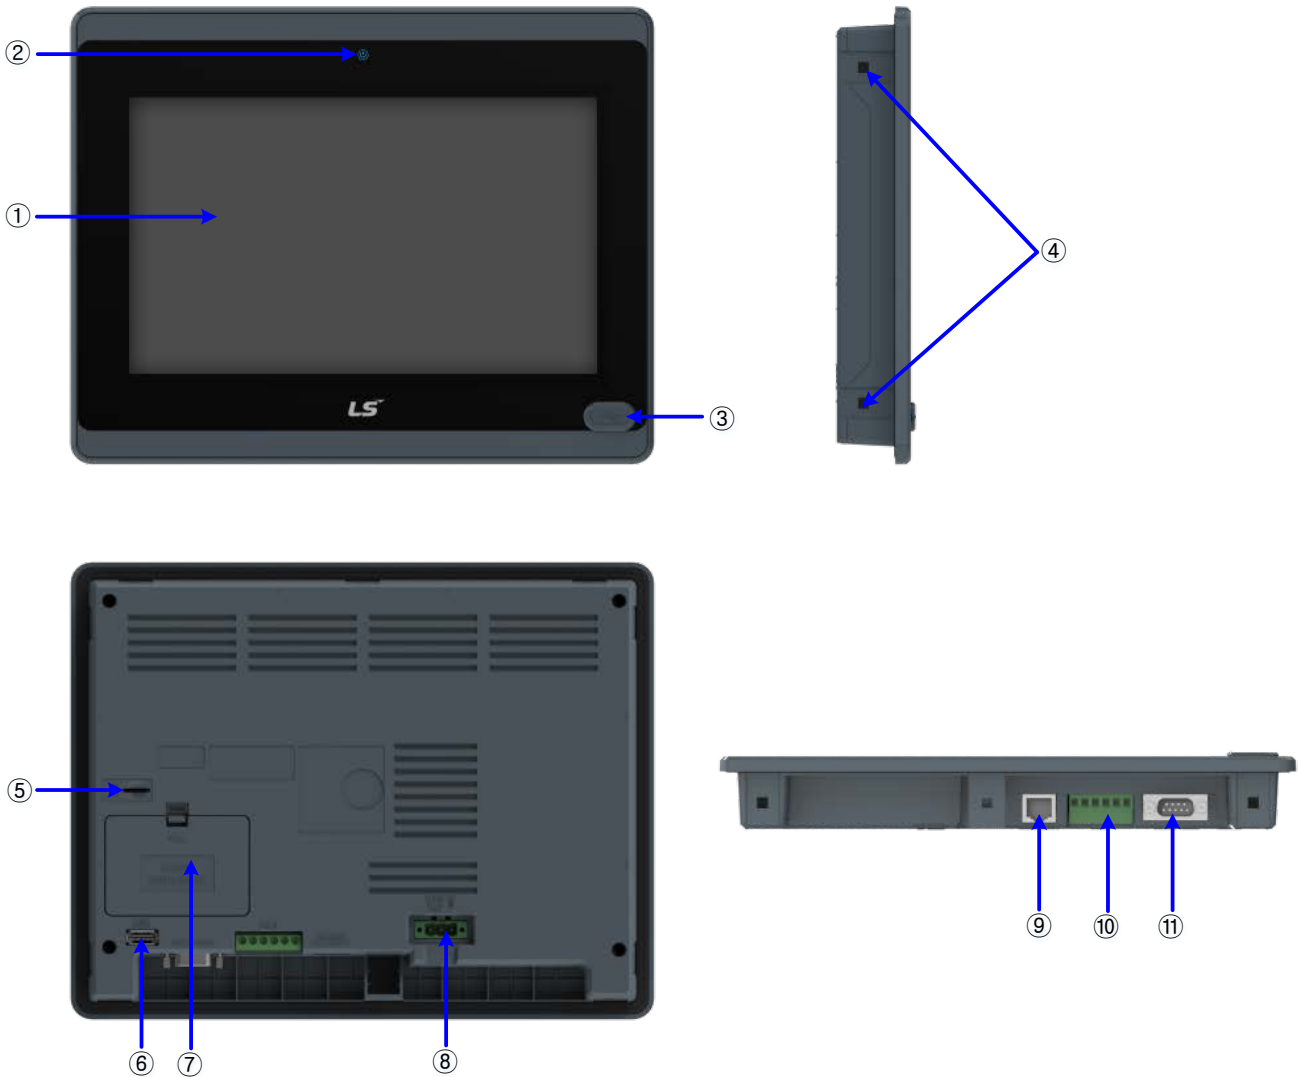

번호	명 칭	기 능
①	전면 부	1)아날로그 터치 패널: 사용자 터치 입력 2)LCD: 화면 표시
②	전원 LED	기기의 전원 상태를 표시
③	USB 디바이스	1)로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)프로젝트 데이터 및 XP-RunTime 보내기 3)백업데이터 및 프로젝트 파일 받기 * CERTI 제품의 경우 전면 USB 없음
④	패널 고정 부	XGT Panel 을 브래킷으로 패널에 고정
⑤	Micro SD 카드	1)로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)프로젝트 데이터 전송/백업
⑥	USB 호스트	1)USB 메모리 연결: 로깅/레서피/화면 데이터 백업 2)USB 메모리 연결: 프로젝트 데이터 전송/백업 3)사용자 인터페이스 연결: 마우스/키보드 사용 4)프린터 연결: 인쇄 기능

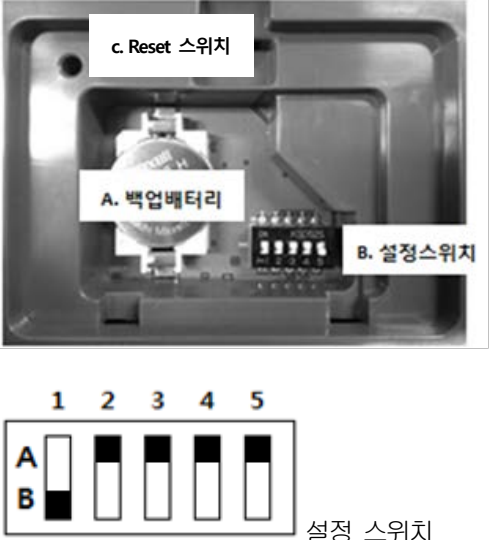번호	명 칭	기 능															
⑦	배터리 커버, 리셋 스위치, 백업 배터리, 설정 스위치	 <table border="1" data-bbox="622 952 1332 1176"> <tr> <td rowspan="2">1 번</td> <td>A 설정</td> <td>백업 배터리 On</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>백업 배터리 Off</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2/3 번</td> <td>A 설정</td> <td>COM1 종단저항 설정</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>COM1 종단저항 미설정</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4/5 번</td> <td>A 설정</td> <td>COM3 종단저항 설정</td> </tr> <tr> <td>B 설정</td> <td>COM3 종단저항 미설정</td> </tr> </table>	1 번	A 설정	백업 배터리 On	B 설정	백업 배터리 Off	2/3 번	A 설정	COM1 종단저항 설정	B 설정	COM1 종단저항 미설정	4/5 번	A 설정	COM3 종단저항 설정	B 설정	COM3 종단저항 미설정
1 번	A 설정	백업 배터리 On															
	B 설정	백업 배터리 Off															
2/3 번	A 설정	COM1 종단저항 설정															
	B 설정	COM1 종단저항 미설정															
4/5 번	A 설정	COM3 종단저항 설정															
	B 설정	COM3 종단저항 미설정															
⑧	전원 연결 단자	DC24V 입력 및 PE 연결															
⑨	이더넷 단자	이더넷: 10Base-T / 100Base-TX 1)프로젝트 데이터 전송 2)로깅/레서피/알람/화면 데이터 백업 3)기기 소프트웨어 업그레이드 4)PLC/제어기기 통신															
⑩	RS-422/485 커넥터	RS-422/485 (COM3): PLC/제어기기 통신															
⑪	RS-232C/485 커넥터	RS-232C/485 (COM2/COM1): PLC/제어기기 통신															

**알아두기**

- (1) 통신 연결에 대한 자세한 설명은 통신 사용설명서를 참고하십시오.
- (2) 설치에 대한 자세한 설명은 제 10 장을 참고하십시오.
- (3) 정상적인 RTC(날짜/시간)를 사용하기 위해서는 최초 1회 Backup 배터리 On 설정 후 날짜 및 시간에 대한 설정이 반드시 필요합니다.  
설정방법은 4.3 날짜/시간 조정 항목을 참고하십시오.


## 제2장 시스템 구성

### 2.2 시스템 구성

XGT Panel 를 사용하기 위해서는 XP-Builder 에서 프로젝트 데이터를 작성하여 XGT Panel 로 전송하여야 합니다.

이더넷을 이용하면 빠르게 프로젝트 데이터를 전송할 수 있습니다.

아래의 구성과 같이 랜(LAN) 환경이 구축된 경우에는 더욱 쉽고 효과적으로 이용하실 수 있습니다.

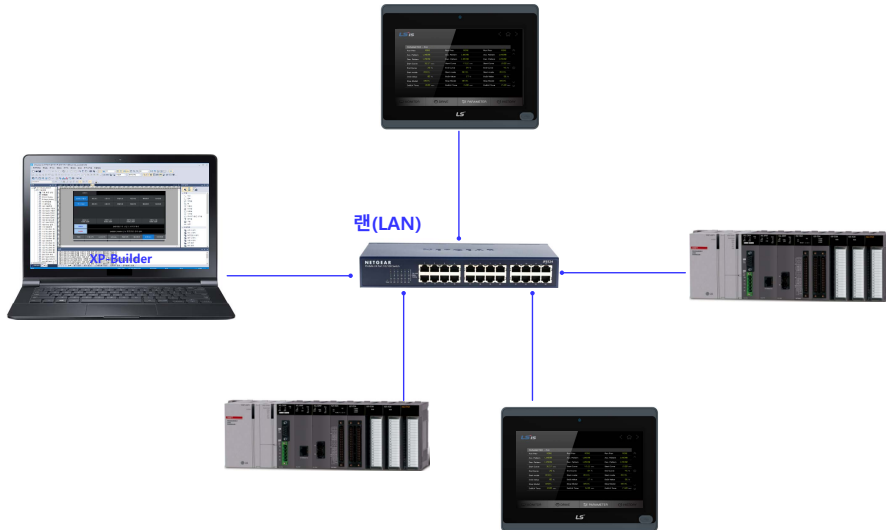

랜 환경이 구축되어 있지 않은 경우를 위해서 1:1 연결도 지원합니다.



통신을 사용하여 프로젝트 데이터를 전송하지 못할 경우에는 USB 저장 장치를 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 제7장과 XP-Builder 사용 설명서를 참고하십시오.



#### 알아두기

- (1) 이더넷 케이블 제작 방법은 통신 사용설명서를 참고하십시오.
- (2) 프로젝트 전송 방법은 XP-Builder 사용 설명서를 참고하십시오.
- (3) eXP2-0502 와 eXP2-0702 는 이더넷을 지원하지 않습니다.



## 제 3 장 성능 규격

### 3.1 일반 규격

XGT Panel 의 일반 규격은 다음과 같습니다.

번호	항 목	규 격	관련 규격		
1	사용 온도	0℃~+50℃	-		
2	보관 온도	-20℃~+60℃	-		
3	사용 습도	10~85%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-		
4	보관 습도	10~85%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-		
5	내진동	단속적인 진동이 있는 경우		횟수	IIEC 61131-2
		주파수	가속도		
		5≤f<9 Hz		33.5mm	
		9≤f≤150 Hz	9.8 m/s <sup>2</sup>	-	
		연속적인 진동이 있는 경우		X, Y, Z 각 방향 10 회	
		주파수	속도		
5≤f<9 Hz	-	1.75mm			
	9≤f≤150 Hz	4.9 m/s <sup>2</sup>	-		
6	내충격	* 최대 충격 가속도: 147 m/s <sup>2</sup> (15G) * 인가 시간: 11 ms * 펄스 파형: 정현 반파 펄스(X, Y, Z 각 방향 3 회)		IEC 61131-2	
7	내노이즈	방형파 임펄스 노이즈	직류(DC)계: ±1,200V	LS ELECTRIC 내부 시험 규격	
		정전기방전	±4 kV(접촉 방전)	IEC 61131-2 IEC 61000-4-2	
		방사전자계 노이즈	80 ~ 1,000 MHz, 10 V/m		IEC 61131-2 IEC 61000-4-3
		패스트 트랜지언트 /버스트 노이즈	구분	전원 모듈	통신 인터페이스
		전압	2.4 kV	1.2 kV	
8	주위환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것		-	
9	사용고도	2,000m(6,562ft) 이하		-	
10	오염도	2 이하		-	
11	냉각 방식	자연 공랭식		-	

#### 알아두기

- (1) IEC(International Electro technical Commission: 국제 전기 표준회의)
  - : 전기·전자기술 분야의 표준화에 대한 국제협력을 촉진하고 국제규격을 발간하며 이와 관련된 적합성 평가 제도를 운영하고 있는 국제적 민간단체
- (2) 오염도
  - : 장치의 절연 성능을 결정하는 사용 환경의 오염 정도를 나타내는 지표이며 오염도 2란 통상, 비 도전성 오염만 발생하는 상태입니다. 단, 이슬 맺힘에 따라 일시적인 도전이 발생하는 상태를 말합니다.

## 3.2 기능 규격

XGT Panel 의 기능 규격은 다음과 같습니다.

기종		eXP2-04X0D	eXP2-05X0D	eXP2-05X2D
표시 종류		TFT 컬러 LCD		
화면 크기		10.9cm(4.3" )	14.2cm(5.6" )	
해상도		480 x 272	640 x 480 픽셀	
색 표시		24비트 컬러 (16.7M)	18비트 컬러 (262,144)	
표시 각도		좌우:60 deg. 상:40 deg. 하:50 deg.	좌우:60 deg. 상:40 deg. 하:60 deg.	
Backlight		LED 방식, 자동 On/Off 지원		
Backlight 수명		50,000시간 이상	20,000시간 이상	
터치 패널		4선식, 아날로그 저항막 방식		
음향		Magnetic Buzzer (85dB)		
프로세서		800MHz		
메모리	작화 메모리	64MB		
	운전 램	512MB		
	백업 램	128KB		
백업 종류		날짜/시간 데이터, 로깅/알람/레서피 데이터, 비 휘발성 디바이스		
배터리 수명		약 3년(50℃ 조건)		
Ethernet		1채널, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	-	
USB 호스트	규격	1채널 USB 2.0 (마우스, 키보드, 프린터, USB 메모리)		
	허용 전류	250mA		
USB 디바이스		-	1채널 USB 2.0 디바이스(프로젝트 데이터 보내기/받기)	
COM1		-		
COM2		RS-232C (DSUB 9/Male타입)		
COM3		RS-422/485 (DSUB 9/Male타입)		
다국어		12개 국어 동시표시 가능		
애니메이션		GIF 포맷 지원		
레서피		지원		
데이터 로깅		지원		
스크립트 실행기		지원		
규격 인증		CE, UL(cUL), KC		
보호 규격		IP65		
외형치수(mm)		128x102x32.5	165 x 132.5 x 36.1	
패널 컷(mm)		119x93	156 x 123.5	
전원		DC24V		
소비전력(W)		4	5.5	
무게(Kg)		0.27	0.43	0.43

기 종		eXP2-07X0D	eXP2-07X1D	eXP2-07X2D
표시 종류		TFT 컬러 LCD		
화면 크기		17.8cm(7" )		
해상도		800 x 480		
색 표시		24비트 컬러 (16.7M)		
표시 각도		좌우:70 deg. 상:50 deg. 하:70 deg.		
Backlight		LED 방식, 자동 On/Off 지원		
Backlight 수명		50,000시간 이상		
터치 패널		4선식, 아날로그 저항막 방식		
음향		마그네틱 Buzzer (85dB)		
프로세스		800MHz		
메모리	작화 메모리	64MB		
	운전 램	512MB		
	백업 램	128KB		
백업 종류		날짜/시간 데이터, 로깅/알람/레서피 데이터, 비 휘발성 디바이스		
배터리 수명		약3년(50℃ 조건)		
이더넷		1채널, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	-	
USB 호스트	규격	1채널 USB 2.0(마우스, 키보드, 프린터, USB 메모리)		
	허용전류	500mA		
USB 디바이스		1채널 USB 2.0(프로젝트 데이터 보내기/받기)		
Micro SD 카드		-	1채널 SDHC Class10	-
COM1		RS-485(DSUB 9/Male타입)		
COM2		RS-232C(DSUB 9/Male타입)		
COM3		RS422/485(Terminal 블록)		
다국어		12개 국어 동시표시 가능		
애니메이션		GIF 포맷 지원		
레서피		지원		
데이터 로깅		지원		
스크립트 실행기		지원		
규격 인증		CE, UL(cUL), KC		
보호 규격		IP65		
외형치수(mm)		208 x 154 x 44.4		
패널 컷(mm)		192 x 138		
전원		DC24V		
소비전력(W)		6		
무게(Kg)		0.59	0.59	0.58

기종		eXP2-10X00	eXP2-10X10
표시 종류		TFT 컬러 LCD	
화면 크기		25.9 cm(10.1" )	
해상도		1024 x 600	
색 표시		24비트 컬러 (16.7M)	
표시 각도		좌우:70 deg. 상:50 deg. 하:70 deg.	
Backlight		LED 방식, 자동 On/Off 지원	
Backlight 수명		30,000시간 이상	
터치 패널		4선식, 아날로그 저항막 방식	
음향		마그네틱 Buzzer (85dB)	
프로세스		800MHz	
메모리	작화 메모리	64MB	
	운전 램	512MB	
	백업 램	128KB	
백업 종류		날짜/시간 데이터, 로깅/알람/레서피 데이터, 비 휘발성 디바이스	
배터리 수명		약3년(50℃ 조건)	
이더넷		1채널, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	
USB 호스트	규격	1채널 USB 2.0(마우스, 키보드, 프린터, USB 메모리)	
	허용전류	500mA	
USB 디바이스		1채널 USB 2.0 디바이스(PC와 프로젝트 데이터 등 보내기/받기)	
Micro SD Card		-	1채널 SDHC Class10
COM1		RS-485(DSUB 9/Male타입)	
COM2		RS-232C(DSUB 9/Male타입)	
COM3		RS422/485(Terminal 블록)	
다국어		12개 국어 동시표시 가능	
애니메이션		GIF 포맷 지원	
레서피		지원	
데이터 로깅		지원	
스크립트 실행기		지원	
규격 인증		CE, UL(cUL), KC	
보호 규격		IP65	
외형치수(mm)		276 x 218 x 35.1	
패널 컷(mm)		260 x 202	
전원		DC24V	
소비전력(W)		6	
무게(Kg)		1.0	1.0


**알아두기**

- (1) 전원 연결 시 주의 사항
  - : 직류(DC) 전원을 사용하는 기기에 교류 전원을 연결하면 제품 파손 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 연결에 주의하십시오.
- (2) PE 연결
  - : 기기 PE는 2.1장의 ㉞PE 단자를 사용하십시오.
- (3) 배터리 방전 방지 스위치
  - : 배터리 방전을 방지하기 위해 DIP 스위치 1번을 Off 하여 주십시오. 백업 기능을 사용하기 위해서는 DIP 스위치 1번을 On 시켜 주십시오.
- (4) 배터리 동작 및 수명
  - : 배터리는 기기의 전원이 차단될 때 RTC(날짜/시간)를 위해 사용됩니다. 전원이 꺼진 상태에서만 사용하므로 전원이 인가된 상태에서는 배터리는 소모되지 않습니다.
- (5) 배터리 교체
  - : 배터리는 반드시 CR 2032H를 사용해야 합니다.
- (6) LCD 백라이트(Backlight) 교체
  - : LCD 백라이트를 교체 하려면 LCD를 교체해야 합니다.
- (7) 보호규격
  - : XGT Panel의 보호 규격은 IEC60529의 외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(Degrees of protection provided by enclosures)에 의거하여 IP65 시험 조건에 만족하도록 설계되었습니다. XGT Panel은 패널에 장착하는 형태의 제품으로 전면부에 대해 보호 규격을 만족하나 모든 설치 환경에 대해 보증하는 것은 아닙니다.(실내 전용) 설치 및 패널 제작 시 먼지와 수분이 유입되지 않도록 하여야 합니다. 설치에 대한 자세한 사항은 제10장 설치 및 배선을 참조하십시오.
- (8) USB는 연장 케이블 사용을 권장하지 않습니다. 부득이 연장 케이블의 사용이 필요한 경우 케이블의 길이는 2m 이내여야 하며 노이즈에 의한 간섭이 없는 환경에서 사용해야 합니다.
- (9) USB 메모리 및 Micro SD 카드의 최대 지원 용량
  - : USB 메모리 32GB (포맷방식-> FAT32)
    - ※ 안정적인 USB 메모리 사용을 위해서는 2.0 드라이버의 USB 사용을 권장 합니다.
  - Micro SD 카드 32GB (포맷방식-> FAT32)




## 제 4 장 환경 설정

본 장에서는 XGT Panel 의 시간 설정, Ethernet 연결 설정, Backlight 설정 등 환경 설정의 방법을 설명합니다. XGT Panel 기본 화면에서 [설정] 단추를 누르면, XGT Panel 의 환경을 설정할 수 있습니다.

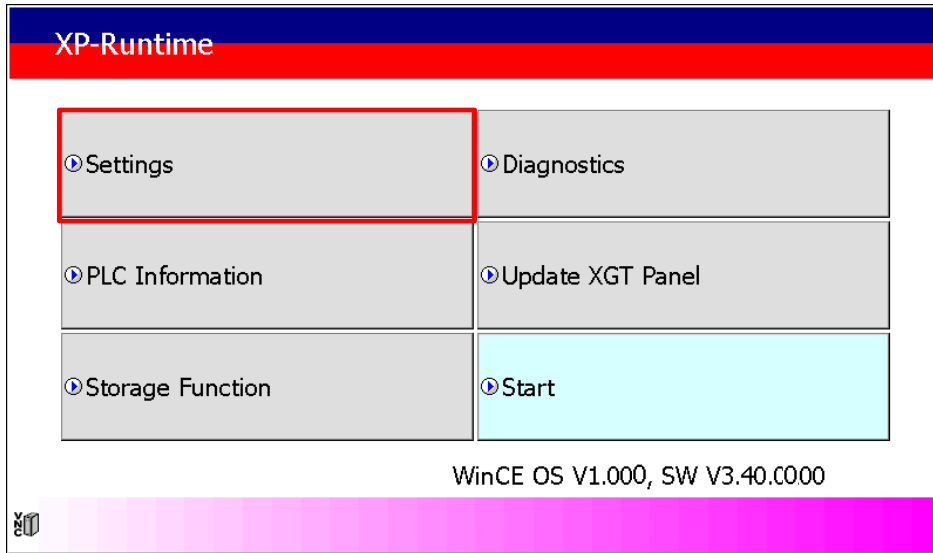


[XGT Panel 기본 화면]

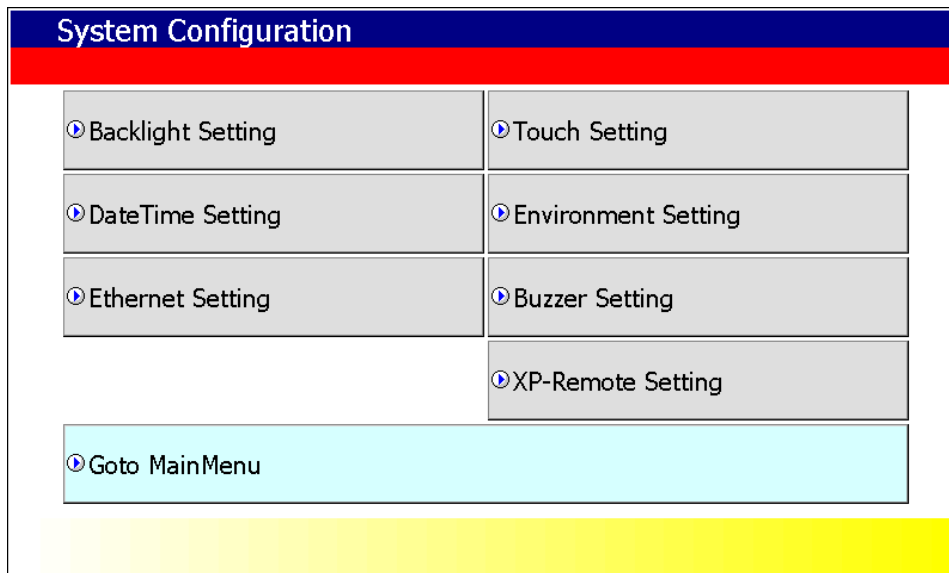


[XGT Panel 환경 설정 화면]

## 4.1 Backlight 설정

다음과 같이 [System Configuration] 화면에서 [Backlight 설정] 버튼을 누르면 설정 화면으로 이동합니다.

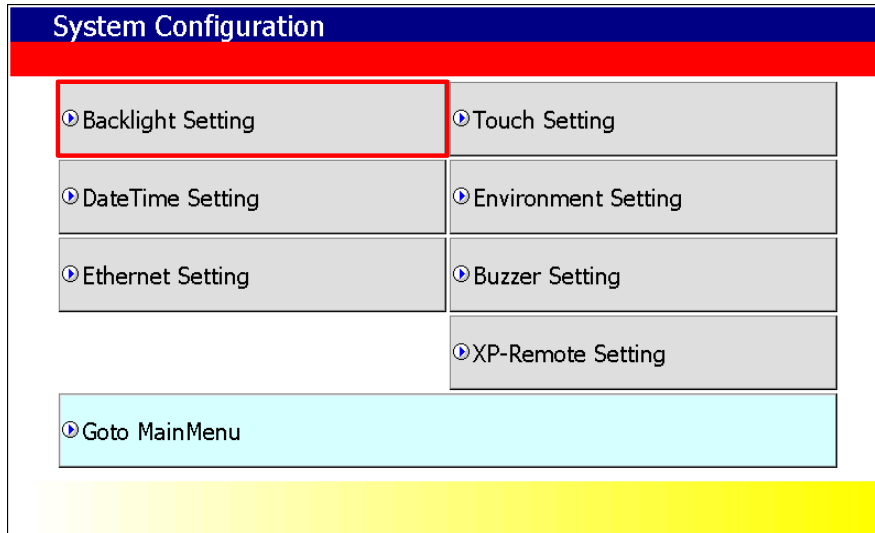

[XGT Panel 설정 화면]

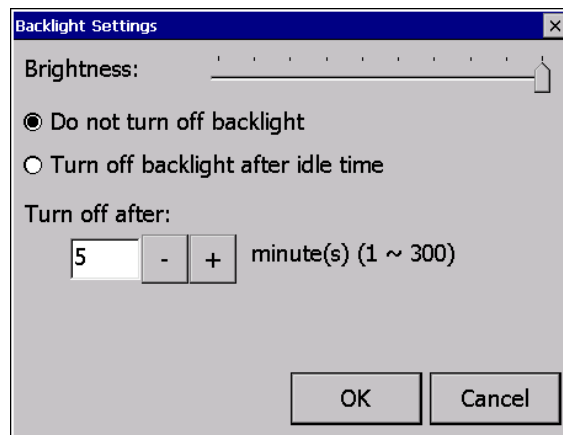


[Backlight 설정 화면]

[대화 상자 설명]


이름	설명
화면 밝기 (Brightness)	백 라이트 밝기를 조절 할 수 있습니다.
백라이트 항상 켜짐 (Do not turn off backlight)	백 라이트 전원을 끄지 않습니다.
백라이트 자동 꺼짐 (Turn off backlight after idle time)	일정 시간 동안 터치를 하지 않으면 자동으로 백라이트를 끕니다.
백라이트 유지 시간 (Turn off after)	설정된 시간(분 단위) 후에 백라이트가 꺼집니다.

## 4.2 터치 설정

터치 위치가 XGT Panel 상에서 제대로 인식되지 않게 되면, XGT Panel 상에서 Touch의 눈금을 조정할 수 있습니다. 다음과 같이 System Configuration 화면에서 [터치 설정]> [터치 조정] 단추를 누르면 설정 화면으로 이동합니다. +표시가 보이는 부분을 터치하면, XGT Panel 터치 보정 작업이 완료됩니다.

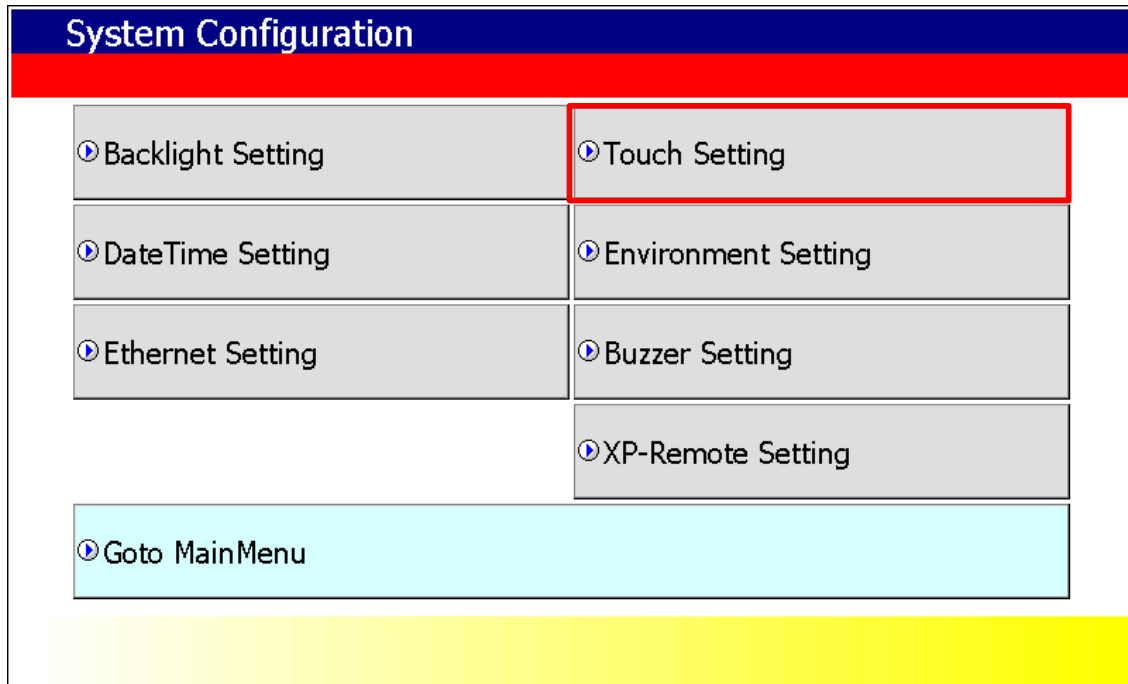

[XGT Panel 설정 화면]

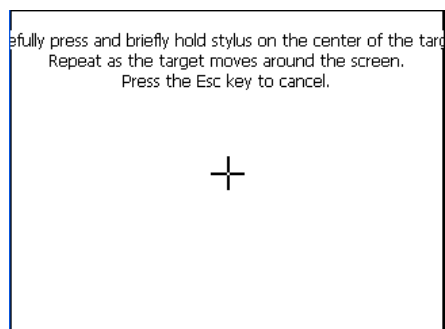


[Touch 설정 화면]

**알아두기**


- (1) 기본적으로 XGT Panel은 터치 설정이 되어 있습니다. 그러나 감압식 터치방식의 특성 상 장시간 사용시 오차가 발생할 수 있습니다. 터치 위치 오차가 큰 경우에는 직접적인 메뉴 조작용이 어려울 수 있습니다. 이 경우 USB 마우스를 사용하여 터치 설정 메뉴를 선택 후 터치 세팅을 새로 진행하시길 바랍니다.

## 4.3 시간 설정

다음과 같이 [System Configuration] 화면에서 [날짜/시간 조정] 버튼을 누르면, XGT Panel 의 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

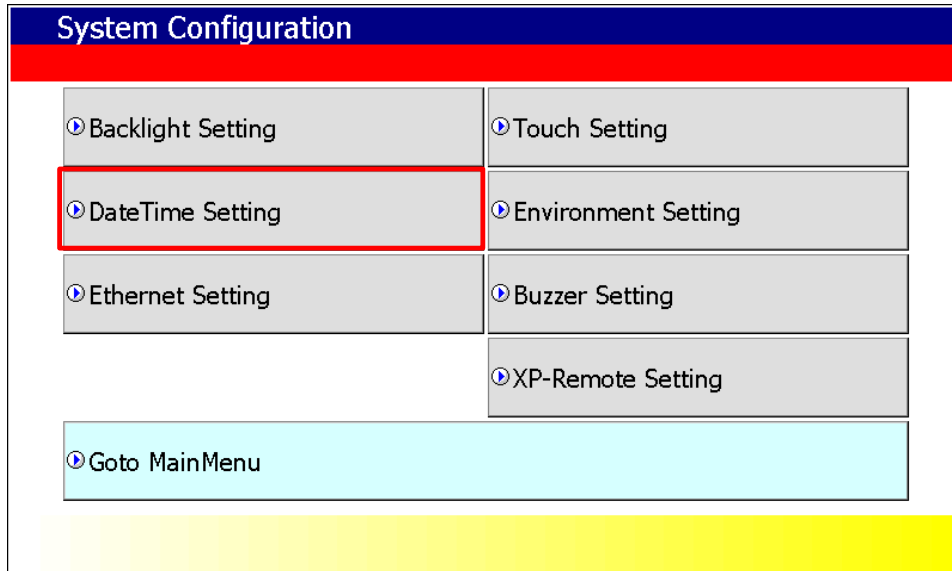

[XGT Panel 설정 화면]

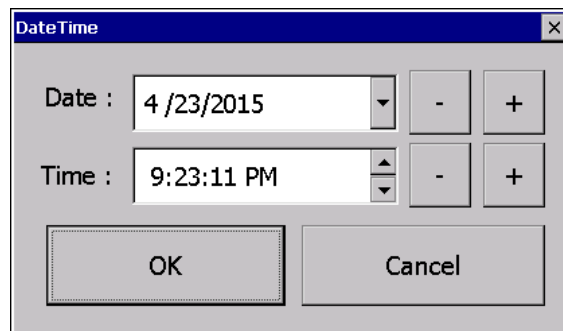


[날짜/시간 설정 화면]

### 알아두기

날짜/시간 보기 및 설정은 XP-Builder 의 통신 설정 다이얼로그의 기기 정보 보기에서도 가능합니다. 자세한 사용법은 XP-Builder 사용설명서를 참고하십시오.


4.4 환경 설정

다음과 같이 [System Configuration] 화면에서 [기타 환경 설정] 버튼을 누르면, 편집 화면 바로 가기와 부저 사용 여부 등을 설정할 수 있습니다.

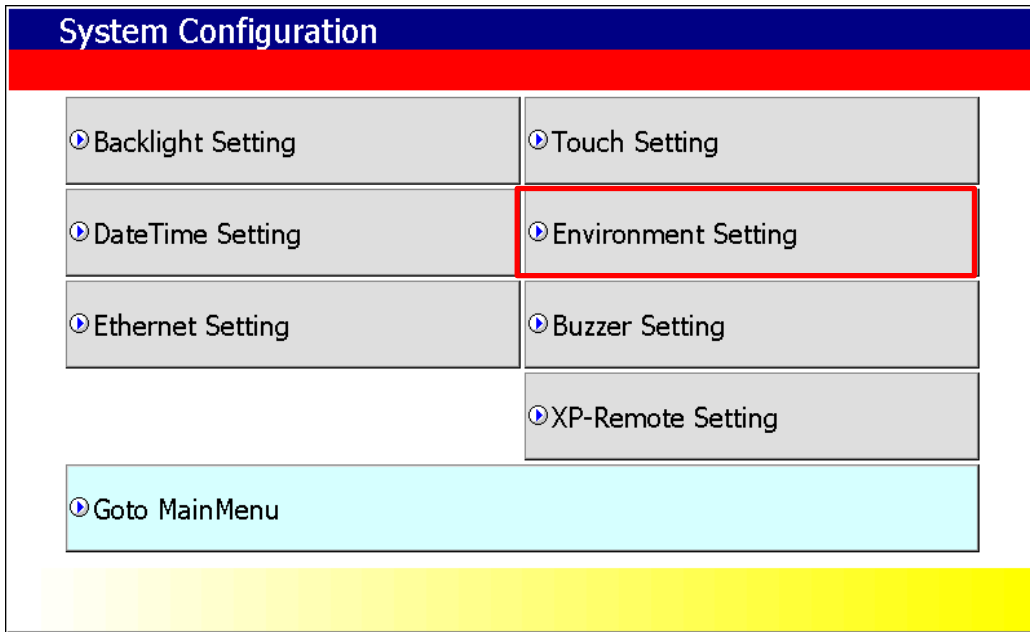

[XGT Panel 설정]


(1) Screen

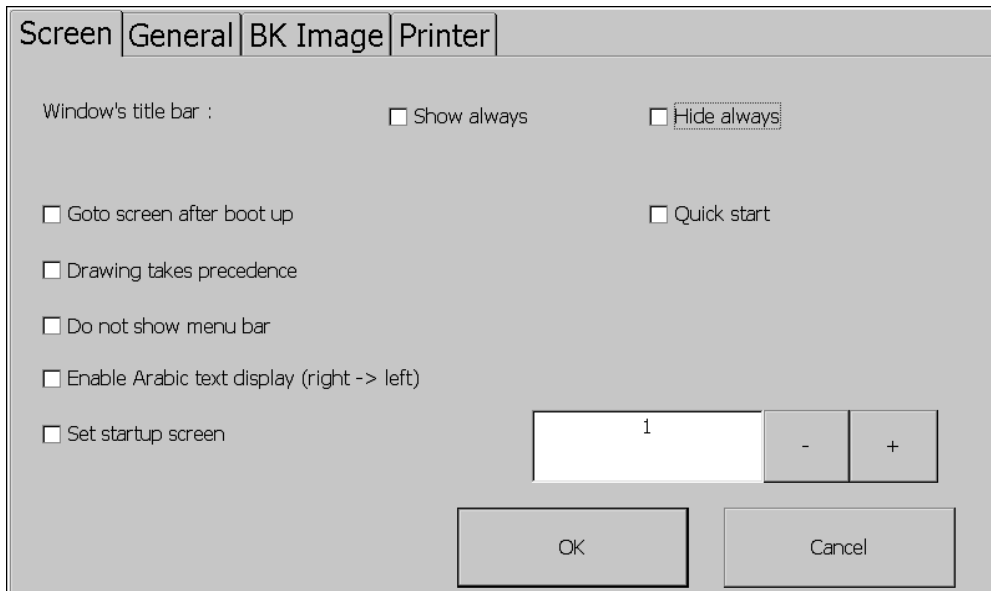


메뉴	설명
윈도우 제목창 항상 보이기/항상 숨기기 (Window's title bar : Show always /Hide always)	1. Show always: 팝업 윈도우가 화면에 표시될 때 타이틀 바를 표시합니다. 팝업 윈도우의 타이틀 바를 선택하고 위치를 이동할 수 있습니다. 2. Hide always: 팝업 윈도우가 화면에 표시될 때 타이틀 바가 표시되지 않으며, 윈도우 화면 빈 곳을 눌러도 표시되지 않습니다. Show always, Hide always 를 모두 선택 해제할 경우 팝업 윈도우가 화면에 표시될 때 타이틀 바가 표시되지 않고, 윈도우 화면 빈 곳을 누르면 타이틀 바가 나타납니다.
자동 화면 시작 (Goto screen after boot up)	XGT Panel을 재 부팅 하거나 편집 데이터 다운로드를 완료하면 자동으로 화면 전환하게 됩니다. 만약 이 설정을 해제하면 사용자가 직접 메인 화면에서 Start 버튼을 이용하여 화면으로 이동하여야 합니다.
빠른 시작 (Quick start)	화면을 시작할 때 이미지를 미리 캐싱 하지 않아 바로 화면으로 이동하고 진행 바가 나타나지 않습니다. 그러나 이 옵션을 선택하면 초기 화면이 다소 늦게 나타날 수 있습니다. 특히 화면에 애니메이션 오브젝트가 포함되어 있다면 이미지에 따라서 수 초가 소요될 수 있습니다. 이후 다음 화면 전환 시에는 빠르게 진행 됩니다.
그리기 우선 (Drawing takes precedence)	[그리기 우선]을 선택할 경우, 화면 전환 시 이미 진입했던 적이 있던 화면이라면, 당시 마지막으로 표시했던 데이터를 기준으로 이미지/값을 우선 표시합니다. 그 후 실제 디바이스 값을 읽어와 이미지/값을 다시 표시합니다. 처음 진입하는 화면이라면 [그리기 우선] 선택 해제한 경우와 동일하게 동작합니다. [그리기 우선]을 선택 해제할 경우 화면 전환 시, 실제 디바이스 값을 읽어온 후 이미지/값을 표시합니다. 따라서 네트워크 상황이나 PLC 응답 속도에 따라 화면전환에 시간이 소요될 수 있습니다.
메뉴바 숨기기 (Do not show menu bar)	화면 감시 중 대기화면으로 빠져나가기 위해 기본적으로 제공하는 화면 하단의 작업 윈도우(메뉴 바)가 나타나지 않습니다. 이럴 경우 배경화면으로 빠져나가려면 화면 종료 특수스위치를 직접 작화를 구성하여 사용해야 합니다. ※ 메뉴바 숨기기 설정 미사용 시 대기화면으로 빠져나가는 방법은 아래 알아두기를 참고 하십시오.
아랍/태국어 사용(우 → 좌) (Enable Arabic text Display(right → left)	오른쪽에서 왼쪽 방향으로 표기되는 언어를 사용 가능하게 합니다.
시작화면 번호 설정 (Set startup screen)	모니터링 시작 시 입력된 번호에 해당되는 화면이 표시됩니다. XP-Build에서 설정된 시작 화면 번호가 우선이기 때문에 프로젝트 다운로드 시 해당 화면 번호로 설정됩니다

#### 알아두기

화면 감시 중 대기화면으로 빠져나가기 위해서는 화면 하단의 작업 윈도우(메뉴 바)를 사용해야 합니다. 화면 하단 빈 공간을 5 초 이상 누르고 있으면 아래와 같이 작업 윈도우(메뉴 바)가 나타납니다. 작업 윈도우(메뉴 바)의 좌측 아이 콘을 누르면 대기화면으로 빠져나갈 수 있습니다.

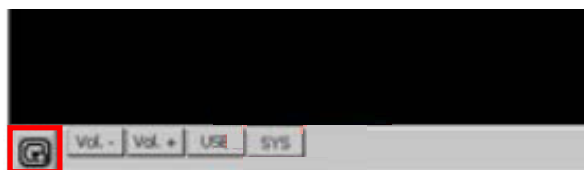



(2) General

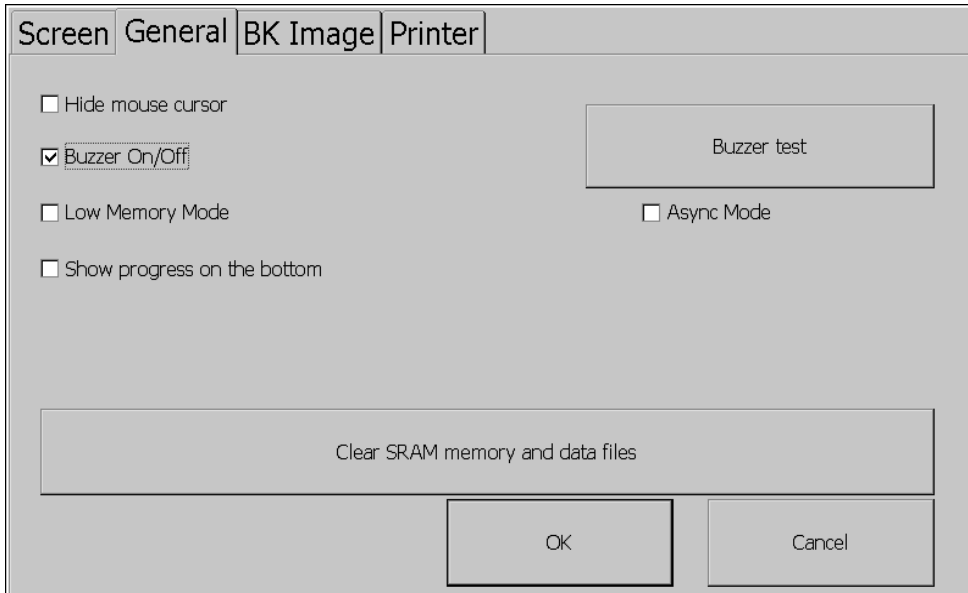


메뉴	설명
마우스 커서 숨기기 (Hide mouse cursor)	화면 이동 후 마우스 커서가 나타나지 않습니다.
부저 온/오프 (Buzzer On/Off)	부저 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
부저 테스트 (Buzzer test)	부저를 테스트 할 수 있습니다.
이미지 캐시 사용 안 함 (Low Memory Mode)	XGT Panel은 화면 동작 속도를 높이기 위해, 화면에 사용된 이미지를 모니터링 시작 전에 미리 메모리에 로드 한 후 사용하게 됩니다. 그런데, 프로젝트에 매우 많은 양의 이미지가 사용되면, 메모리 공간의 제약으로 인해 모니터링 시작 전에 모든 이미지를 로드하지 못하게 됩니다. 이 경우, 화면 전환 시에 미처 로드하지 못했던 이미지를 로드하고, 공간이 부족하므로 사용하지 않는 이미지는 검색 후 메모리에서 삭제하는 동작이 반복되어 화면전환 동작이 느려질 수 있습니다. 이러한 상황에서는 Low Memory Mode” 로 사용하는 것이 좋습니다. Low Memory Mode에서는 모니터링 전에 이미지를 로드하는 것이 아니라, 프로젝트에 사용된 이미지의 원본만 로드하여 사용하므로 메모리 사용량이 적고, 이미지를 메모리에 로드 및 삭제하는 부하가 줄어들어 성능이 향상됩니다.
비동기 모드 (Async mode)	비동기 동작 선택 해제 시, 비트 스위치, 워드 스위치, 다중스위치 등에 의한 값 입력 시 동작 순서를 보장합니다. 즉, 다중스위치나 겹쳐서 배치된 스위치 등에 의해 1, 2, 3 동작이 수행될 때, 1 동작이 완료되어야 2가 수행되고, 2가 완료되어야 3이 수행됩니다. 따라서 1번 동작의 대상 제어기에서 응답이 없는 경우, 2, 3번 동작 역시 제어기다 다르다 해도 지연됩니다. 비동기 동작을 선택 시, 비트 스위치, 워드 스위치, 다중스위치 등에 의한 값 입력 시 순서를 보장하지 않고 동작합니다. 즉, 다중스위치나 겹쳐서 배치된 스위치 등에 의해 1, 2, 3 동작이 수행될 때 각각의 동작이 서로 다른 제어기에 값을 쓰는 동작일 때, 네트워크 상황이나 제어기 응답 속도에 따라 2, 1, 3 의 순서로 동작 완료될 수 있습니다. 순서는 지켜지지 않지만 제어기 중 일부가 응답을 하지 않더라도 나머지 제어기에 대해서는 빠르게 동작하는 장점이 있습니다.
모니터링 준비상태 하단 표시 (Show progress on the bottom)	XGT Panel 기본화면에서 [시작] 메뉴를 선택하여 모니터링을 시작하면, 프로젝트에 사용된 이미지를 버퍼링 하며 해당 작업의 진행상황을 보여주게 됩니다. (빠른 시작 설정을 할 경우 진행상황을 보여주지 않습니다). 이때, [모니터링 준비상태 하단 표시]에 체크를 한 상태라면 이 진행상황이 보다 간소화된 상태로 화면 하단에 표시가 됩니다. 기본화면 바탕이미지를 사용한 경우 이 옵션을 적용할 수 있습니다.
SRAM 메모리와 데이터 파일 삭제 (Clear SRAM memory And data files)	기기 내에 사용자가 다운로드 한 파일들을 모두 삭제합니다. 단, 기기에 연결 패스워드가 설정되어 있는 경우 패스워드를 입력하여야 삭제할 수 있습니다. 이 패스워드는 프로젝트 다운로드 등과 같은 경우 입력하는 기기 연결 패스워드이며, XP-Bui lder에서 통신 대화상자의 기기정보 보기 탭에서 설정할 수 있습니다. 삭제되는 파일에는 사용자 프로젝트 데이터, 웹 서버, VNC 기동 모듈, 옵션카드 드라이버, RAPIenet 통신설정 데이터, XP-Manager 설정 데이터 등 사용자 PC로부터 다운로드 된 모든 데이터가 포함됩니다. 기기의 환경설정 메뉴를 이용하여 설정된 내용은 초기화되지 않고 유지됩니다. 메뉴 언어가 영문이 아닌 경우, 다국어 관련 파일들을 삭제하기 위해 기기 재 부팅이 필요합니다.




(3) BK Image

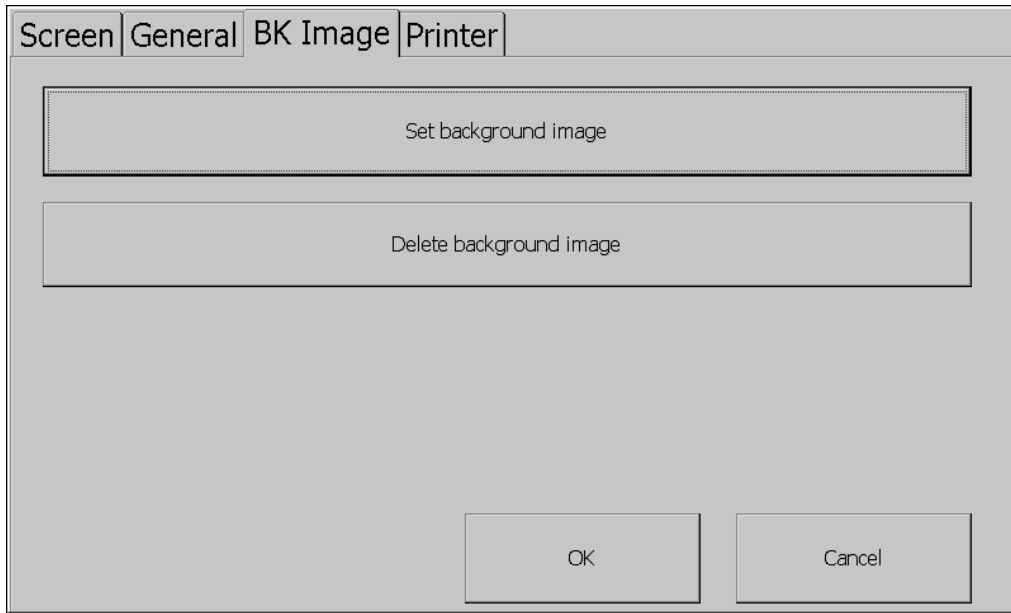

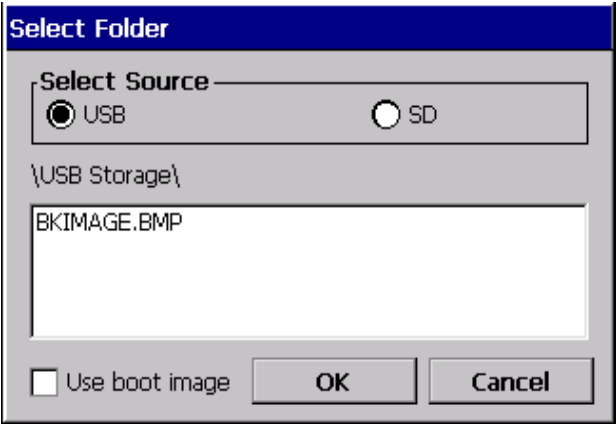메뉴	설명
배경화면 설정 (Set background image)	이미지를 선택하면, XGT Panel의 전원이 켜진 후 대기화면 및 바탕 화면이 선택된 이미지로 설정됩니다.  [Use boot image] 옵션을 선택하면 XGT Panel과 다른 해상도의 이미지이거나, 32bit BMP 이미지가 아니면 사용 할 수 없습니다.
배경화면 삭제 (Delete background image)	이미지를 선택하면, XGT Panel의 전원이 켜진 후 대기화면 및 바탕 화면이 선택된 이미지로 설정됩니다. 배경화면 설정을 해제하려면 [배경화면 삭제] 버튼을 누르면 됩니다. [Use boot image] 옵션을 선택하면 XGT Panel과 다른 해상도의 이미지이거나, 32bit BMP 이미지가 아니면 사용 할 수 없습니다.

(4) Printer

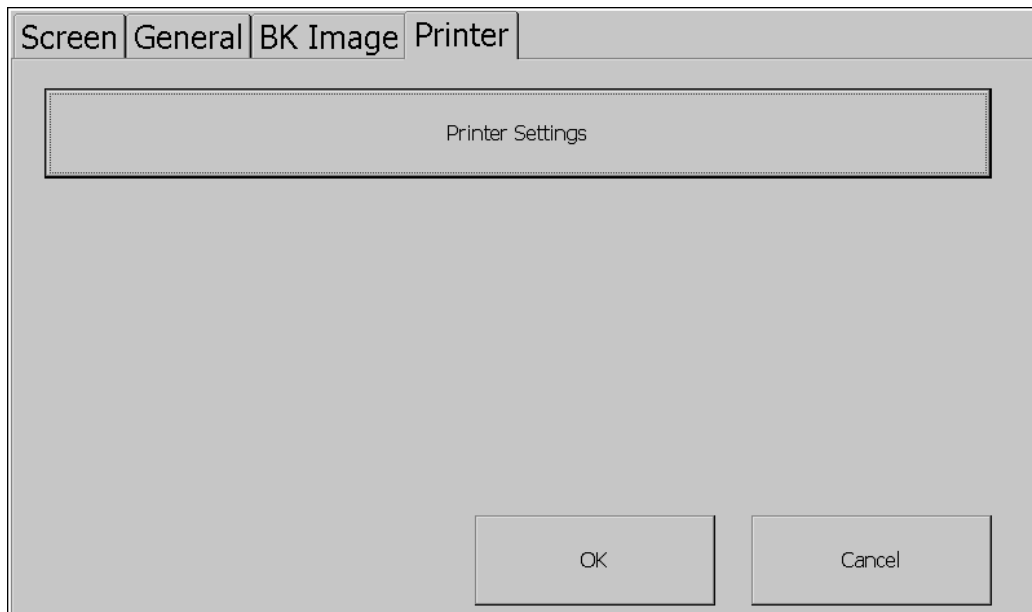


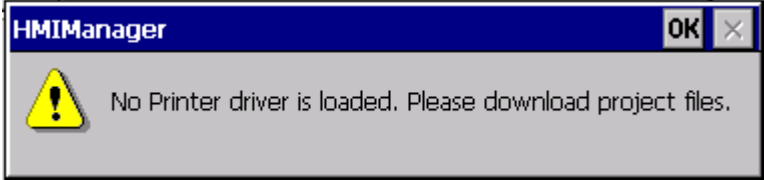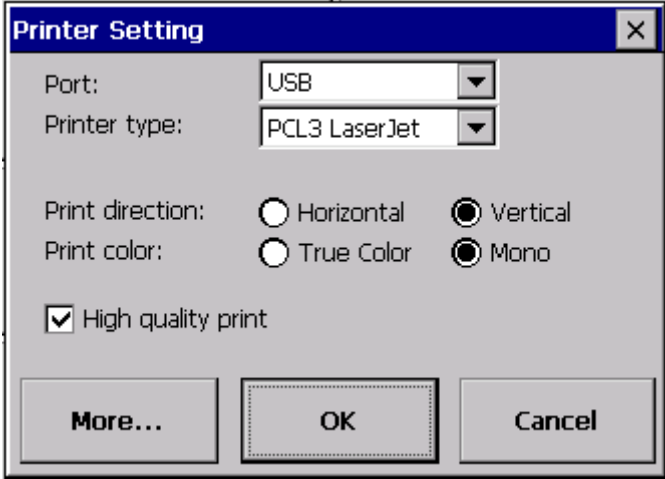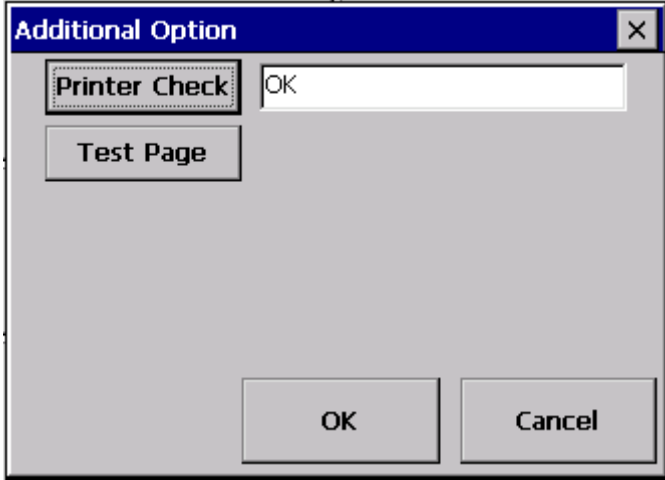메뉴	설명
프린터 설정 (Printer Settings)	<p>프린터 인쇄 설정 대화 상자를 추가로 표시합니다. 만약 프린터 정보가 없으면 다음과 같은 메시지를 표시하며 XP-Builder로부터 다운로드를 해야 합니다. XP-Runtime에서 시작 메뉴로 이동 후 다운로드를 준비 시키고 XP-Builder로부터 프린터 사용 설정을 한 뒤에 메뉴를 사용 할 수 있습니다.</p> <div data-bbox="580 472 1347 651" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <p style="text-align: center;">&lt;프린터 드라이버 및 정보 없음 → 다운로드 필요함&gt;</p> <div data-bbox="628 759 1295 1236" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <div data-bbox="628 1308 1295 1785" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p style="text-align: center;">&lt;프린터 드라이버 및 정보 있음&gt;</p>

프린터 설정 (Printer Settings)	<b>이름</b>	<b>설명</b>
	Port	연결 방식: 연결 방식을 표시합니다.
	Printer type	프린터의 종류: 프린터 종류를 표시합니다.
	Print direction	용지 방향: 가로 또는 세로인지 설정합니다.
	Print color	인쇄 색상: 컬러 또는 흑백인지 설정합니다.
	High quality print	인쇄 품질: 고급 인쇄 여부를 정합니다.
	More...	추가 속성 보기: 추가 속성을 표시합니다. 프린터 속성 내용을 변경 했으면 저장 여부를 확인 후 세부 속성 대화 상자로 이동합니다.
	OK	설정 내용을 저장합니다.
	Cancel	설정 내용을 취소합니다.
	Printer Check	<p>연결 상태 진단: 프린터의 연결 상태를 진단합니다. 이 기능은 세우프린터(LK-P30, LK-P41, LK-P43)만 지원합니다. 버튼을 누르면 바로 우측에 현재 상태 메시지를 표시합니다. 만약 프린터가 꺼져 있으면 켜고 연결 케이블을 다시 장착한 뒤 진단을 할 수 있습니다.</p> <p>*메시지 종류*</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OK: 정상</li> <li>2. No Printer: 프린터와 연동 안됨</li> <li>3. Cover Open: 용지 커버 열림</li> <li>4. Paper Empty: 용지 부족</li> </ol>
Test Page	<p>테스트 인쇄: 인쇄 출력 상태를 테스트하기 위한 기능입니다. 다음과 같은 정보를 출력하며 간략하게 인쇄 상태를 출력합니다.</p> <p>&lt;테스트 페이지 예시&gt;</p> <pre> *****                         Test page ***** DateTime: 2014-02-04 10:00:00 XP-Runtime version: 1320 Printer driver version: 1.00 Printer name: PCL3 LaserJet Port: USB ***** </pre>	


## 4.5 Ethernet 설정

다음과 같이 [System Configuration] 화면에서 [Ethernet 설정]버튼을 누르면, Ethernet 을 사용하기 위한 IP 를 설정할 수 있습니다.

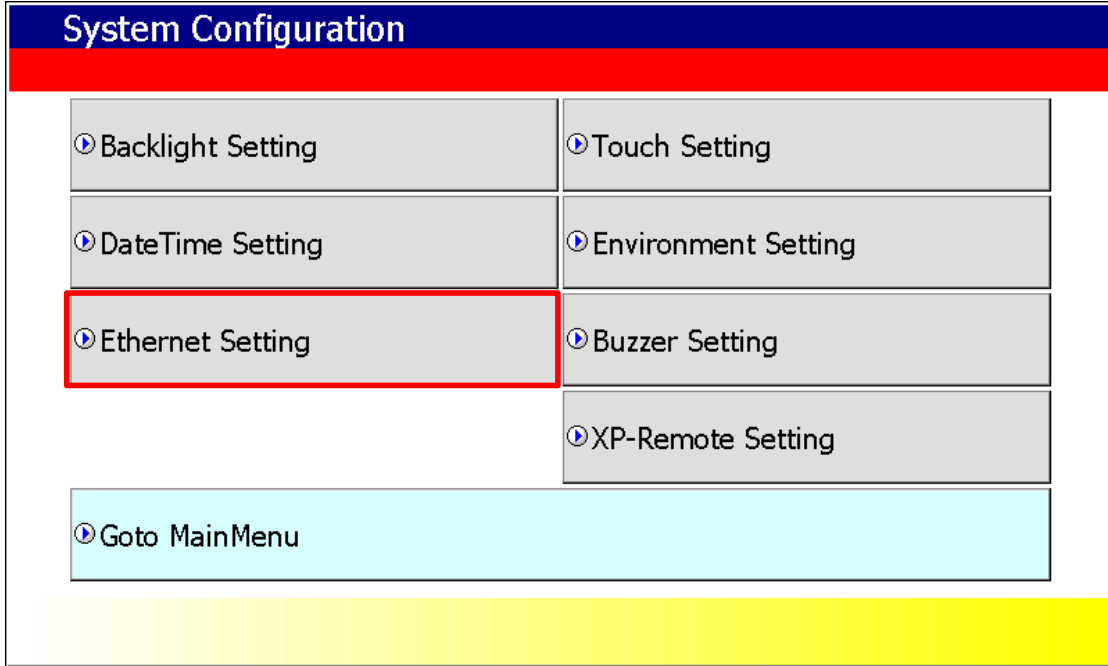

[XGT Panel 설정 화면]

IP 어드레스, 서브 넷 마스크(Subnet Mask), 게이트웨이(Gateway)의 각 항목마다 [설정]버튼을 눌러 IP 를 변경할 수 있으며, [확인] 단추를 누르면 변경된 IP 정보가 저장됩니다.

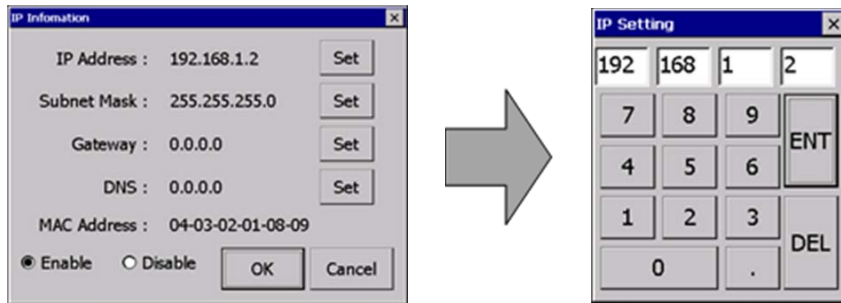

### 알아두기


PC 와 1:1 연결 시에는 다음과 같이 설정하길 권장합니다.

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) XGT Panel 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP Address : 192.168.0.10</li> <li>- Subnet Mask: 255.255.255.0</li> <li>- Gateway : 192.168.0.1</li> </ul> | <p>2) PC 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP Address : 192.168.0.11</li> <li>- Subnet Mask: 255.255.255.0</li> <li>- Gateway : 192.168.0.1</li> </ul> |
|---|--|


[Disable] 버튼을 누른 후 재 부팅하면, 기기가 Ethernet 사용을 하지 않게 됩니다. 이럴 경우 기기의 부팅속도가 빨라지는 효과를 얻을 수 있습니다. 다시 Ethernet 을 사용하려면 [사용] 버튼을 누른 후 재 부팅하면 됩니다.

## 4.6 Buzzer 설정

XGT Panel 의 Buzzer 의 볼륨(Volume) 및 톤(Tone)을 조절 할 수 있습니다.

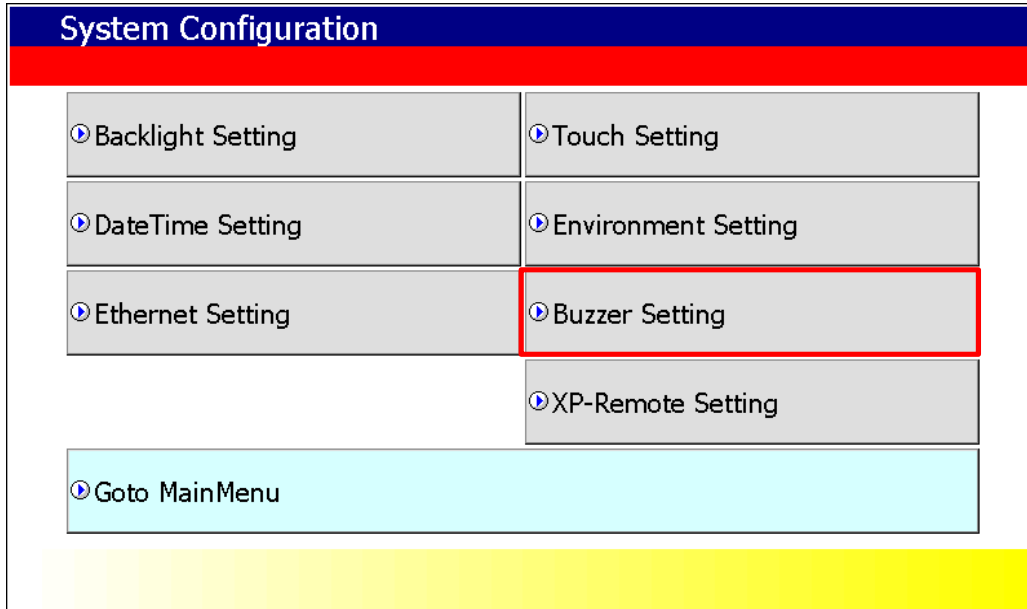

[XGT Panel 설정 화면]

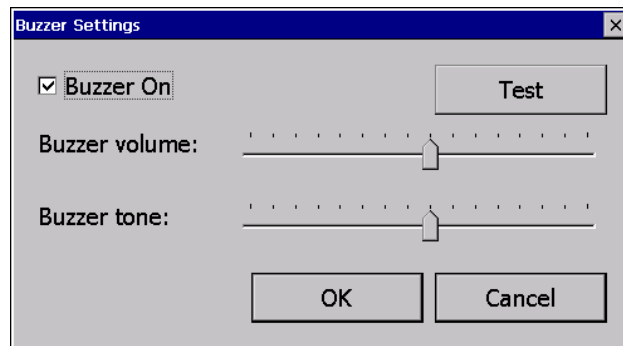


[Buzzer 설정 화면]

[대화 상자 설명]


이름	설명
부저 사용 (Buzzer On)	선택 시 발생하는 Buzzer 음을 켜거나 끌 수 있습니다.
부저 음량 (Buzzer volume)	Buzzer 의 볼륨을 조정 할 수 있습니다.
부저 톤 (Buzzer tone)	Buzzer 의 높낮이를 조정 할 수 있습니다.
설정값 확인 (Test)	Test 버튼을 클릭하여 부저 음량 및 부저 톤의 설정 치를 확인할 수 있습니다.

## 4.7 XP-Remote 설정

XGT Panel을 원격에서 조정할 수 있는 XP-Remote에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

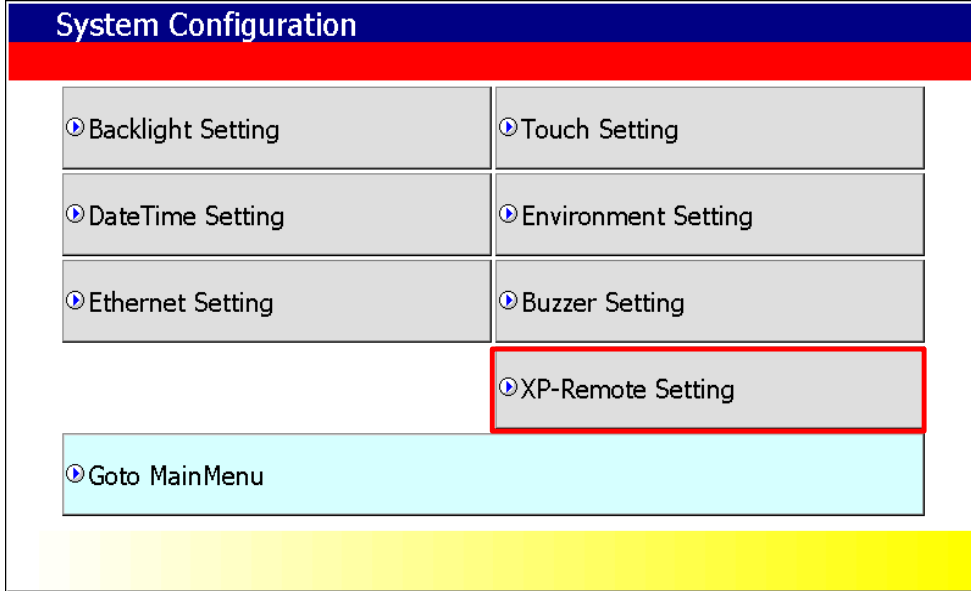

[XGT Panel 설정 화면]

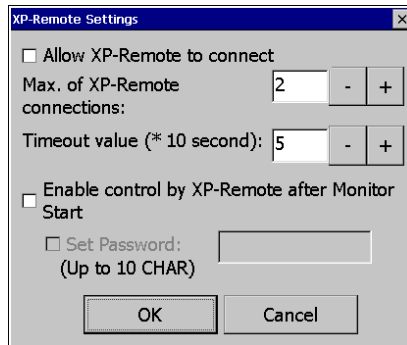

[XP-Remote 설정 화면]

[대화상자 설명]

이름	설명
XP-Remote 연결 허용 (Allow XP-Remote to connect)	원격지의 XP-Remote의 연결을 허용합니다.
XP-Remote 최대 연결 수 (Max. of XP-Remote)	XGT Panel에 연결할 수 있는 최대 XP-Remote 수를 지정합니다.
타임 아웃 (Timeout value)	지정 시간 내에 XP-Remote로부터 통신 요청이 없는 경우 통신을 중단하고, XP-Remote가 조작 권한을 가지고 있는 경우 조작 권한을 회수합니다. (10초 ~ 300초)
모니터 시작 시 XP-Remote의 제어 허용 (Enable control by XP-Remote after Monitor Start)	XGT Panel이 모니터가 시작된 후 자동으로 조작 권한 허용 상태가 됩니다.
패스워드 설정 (Set Password)	XP-Remote로부터의 접속 요청 시 암호를 입력하도록 설정할 수 있습니다. 여기서 암호가 설정된 경우, XP-Remote 접속 시 UI에서 해당 암호를 입력해야만 원격


모니터링이 시작됩니다

**알아두기**


XP-Remote의 상세 기능은 XP-Remote 사용설명서를 참고 하십시오.

## 제 5 장 진단 기능

본 장에서는 XGT Panel 의 통신 단자 및 화면, 터치 기능 등을 자가 진단할 수 있는 기능에 대하여 설명합니다. XGT Panel 의 기본 화면에서 [진단]단추를 누르면, XGT Panel 의 각 기능을 진단할 수 있는 메뉴가 나타납니다.

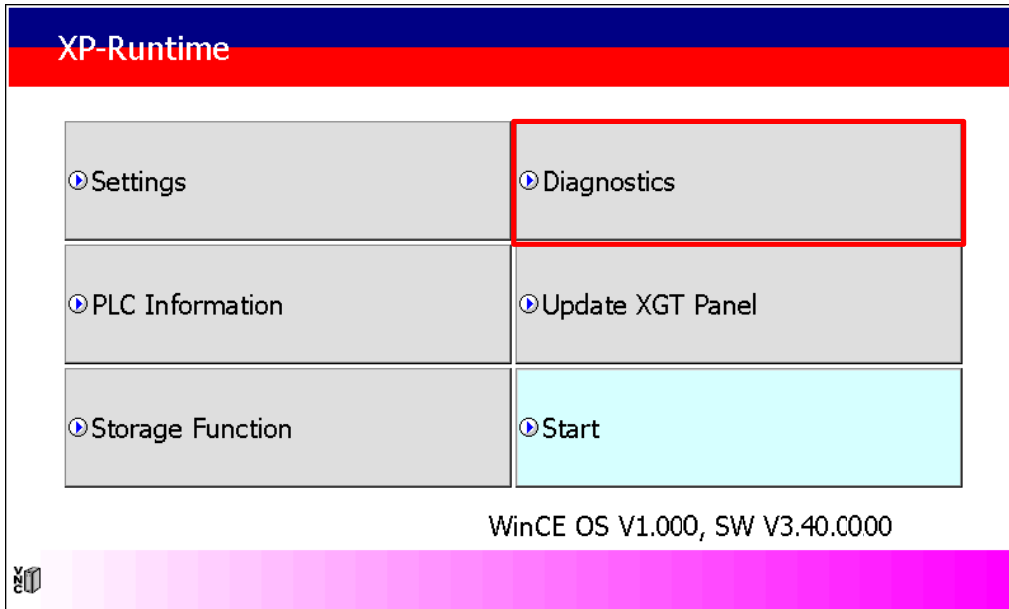


[XGT Panel 기본 화면]

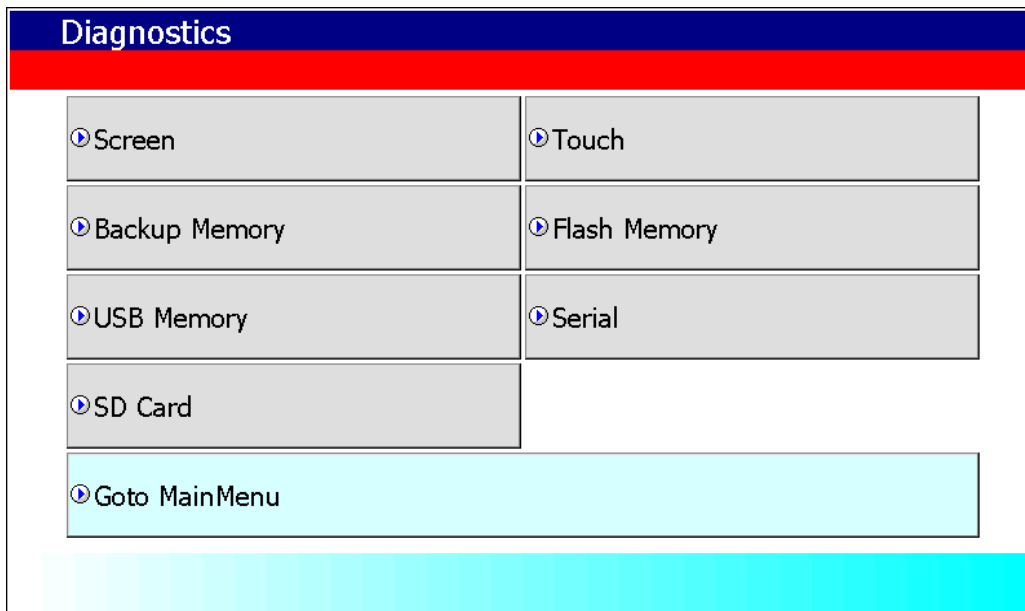

[XGT Panel 진단 화면]

## 5.1 화면 진단

[화면]단추를 누르면 서로 색상이 다른 화면들이 Buzzer 음과 함께 연속적으로 전환되면서 보여집니다. 진단을 위한 모든 화면이 보여지고 나면 흰색 바탕이 나오며 [Close] 단추가 나타납니다. 이 [Close] 단추를 누르면 최초의 진단화면으로 돌아갑니다.

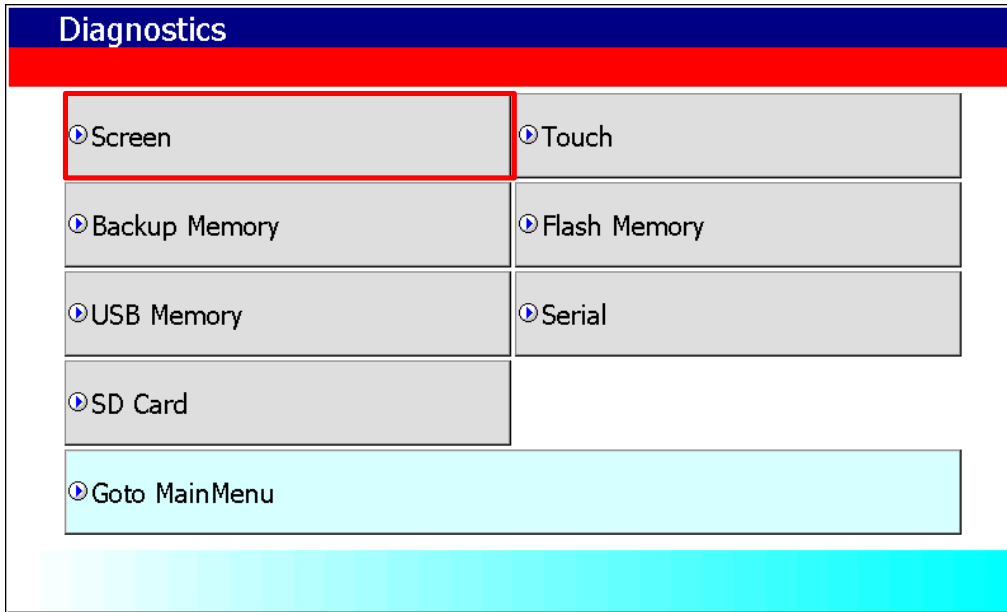

[XGT Panel 진단 화면]




[Screen 진단 화면]


화면 순서	빨강색 → 녹색 → 파란색 → 검정색 → 흰색 → 그래프
----------	---------------------------------

## 5.2 터치 진단

화면에 터치를 하면 터치한 곳의 아래의 그림처럼 표시가 되는 것을 확인할 수 있습니다.  
 [OK] 단추를 눌러 화면을 빠져 나갑니다.

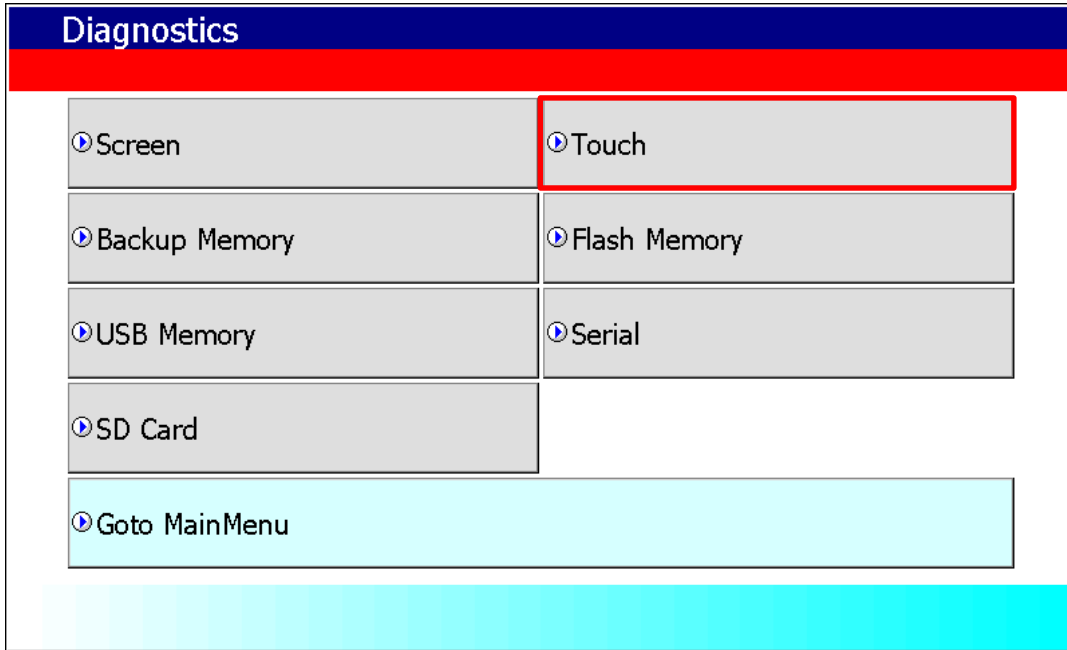

[XGT Panel 진단 화면]

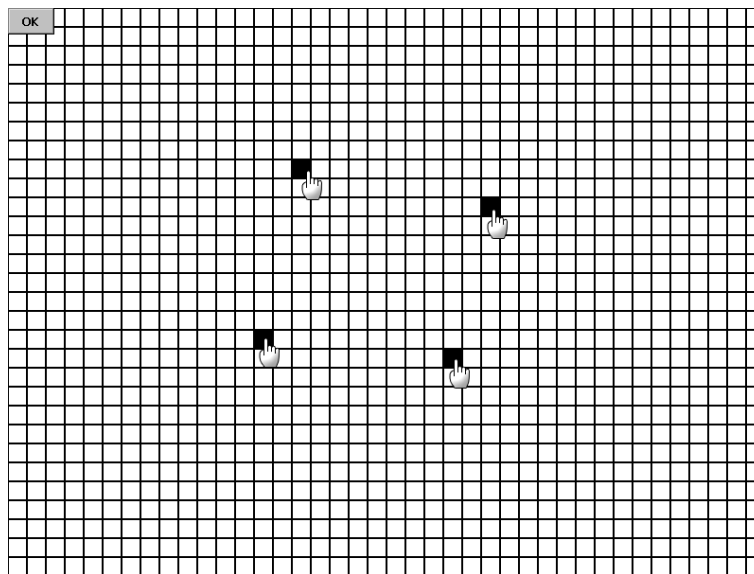


[터치 진단 화면]


만약 터치 위치가 맞지 않을 경우에는 Touch Calibration을 하여 주십시오. 자세한 사항은 4.2 터치 설정을 참고하십시오.

### 5.3 백업 메모리 진단

[백업 메모리] 단추를 누르면, 확인 창에 진단 결과를 볼 수 있습니다.

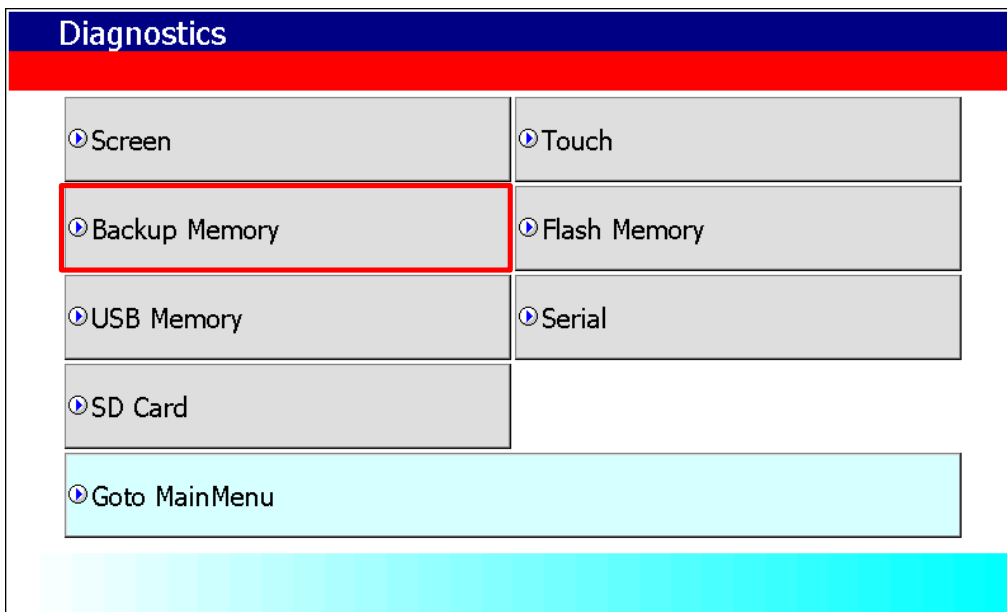

[XGT Panel 진단 화면]

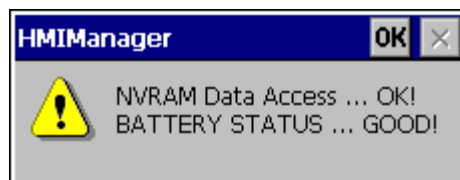


[백업 메모리 진단 완료 화면]

#### 알아두기

- (1) 'NVRAM Data Access ~ Fail' 이 발생하였다면 A/S 조치를 받으십시오.
- (2) 'BATTERY STATUS ~ BAD' 가 발생하였다면 A/S 를 통하여 배터리를 교환해야 합니다.  
단, 기기 후면 설정 스위치 1번이 B로 설정되어 있다면 ON으로 설정하기 바랍니다. B는 백업 배터리를 사용하지 않는 모드입니다.

## 5.4 플래시 메모리 진단

[내장 메모리] 단추를 누르면, 확인 창에 진단 결과가 나타납니다.

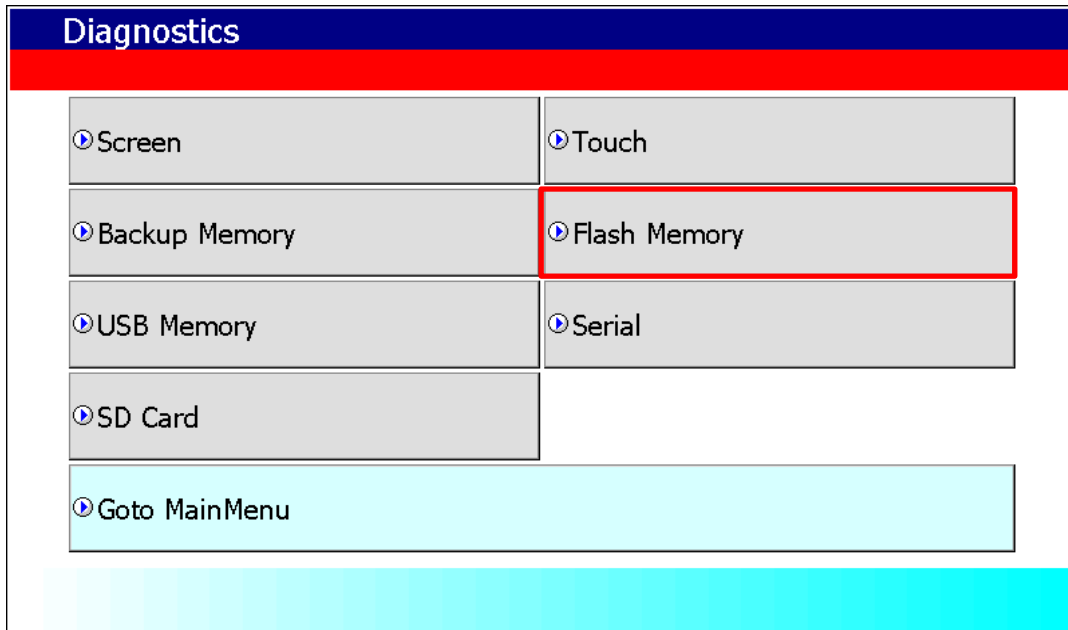

[XGT Panel 진단 화면]




[Flash Memory 진단 완료 화면]

### 알아두기


'Read Disk Information Error!' 이 발생하였다면 A/S 조치를 받으십시오.

## 5.5 USB 메모리 진단

[USB 저장장치] 단추를 누르면, 확인 창에 진단 결과가 나타납니다.

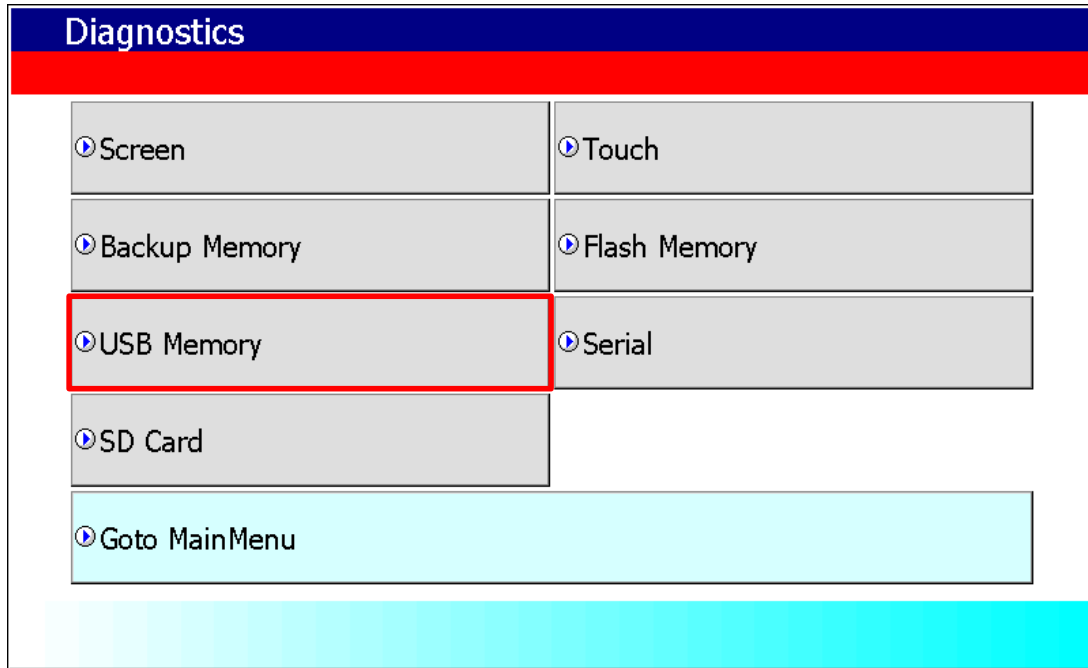

[XGT Panel 진단 화면]

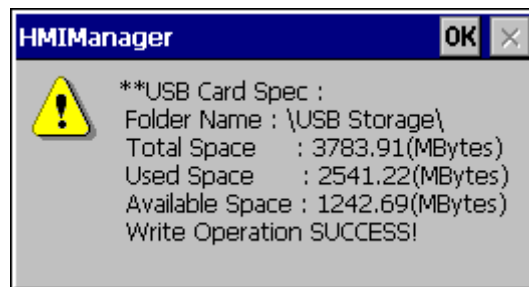


[USB 메모리 진단 완료 화면]

### 알아두기


USB 메모리가 장착 되어 있는데 'Read Disk Information Error!' 가 발생하였다면 제거 후 다시 삽입 후 테스트 하십시오. 반복해서 에러 메시지가 발생하면 A/S 조치를 받으십시오.

## 5.6 시리얼 통신 진단


[시리얼]단추를 누르면, XGT Panel 에 장착된 시리얼 포트들을 진단할 수 있습니다.  
 (단, 진단을 하기 위해서는 각 포트에 루프 백 단자를 연결해야 합니다.)

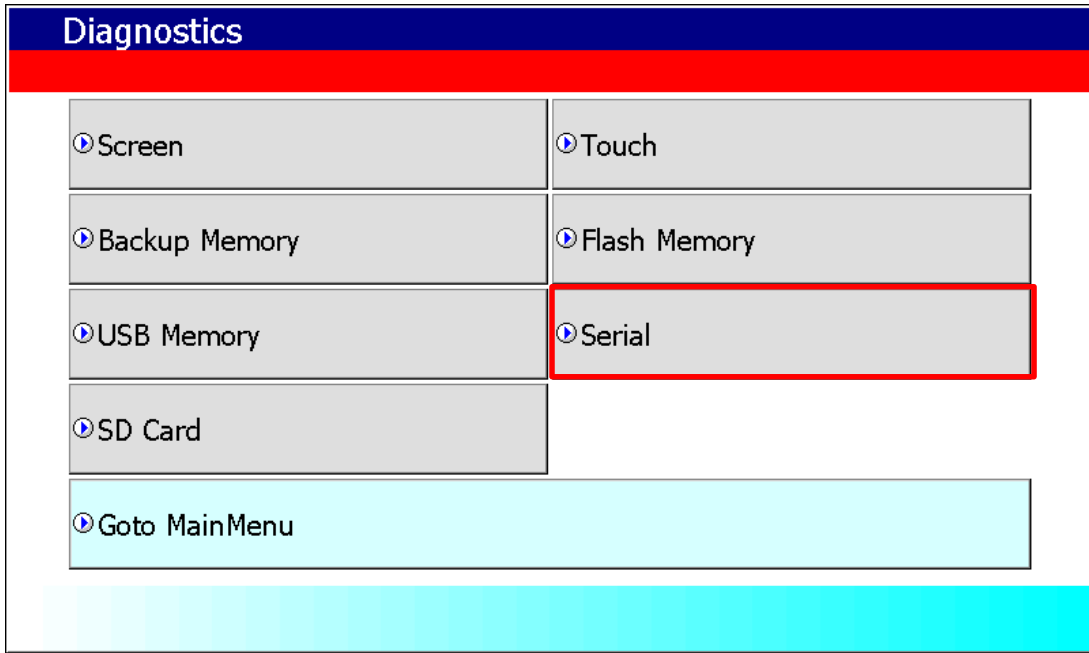

[XGT Panel 진단 화면]

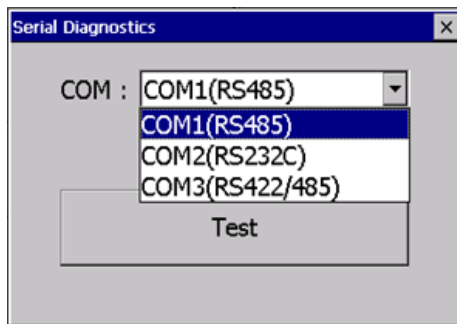


[시리얼 포트 선택 화면]

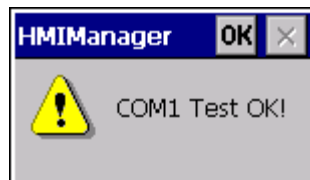


[시리얼 진단 완료 화면]

RS-232C 포트 단자는 아래와 같이 제작하십시오. (2번과 3번 핀을 연결하십시오.)



RS-485 포트 단자와 RS-422/485 포트 단자는 아래와 같이 서로 연결하십시오. (eXP2-07xx/10xx만 해당)


- RS-485 포트 1번 핀과 RS-422/485 2번, 4번 핀을 연결하십시오.
- RS-485 포트 6번 핀과 RS-422/485 1번, 3번 핀을 연결하십시오.

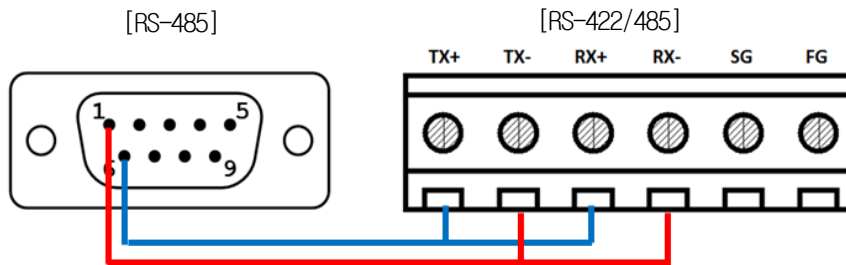


\* eXP2-0400/050x 모델은 RS-422/485 통신 진단 기능을 제공 하지 않습니다

## 5.7 SD 카드 진단

XGT Panel 에 삽입된 SD Card 메모리의 정보를 나타냅니다. [SD Card]단추를 누르면, XGT Panel 에 장착된 SD 메모리를 진단할 수 있습니다.

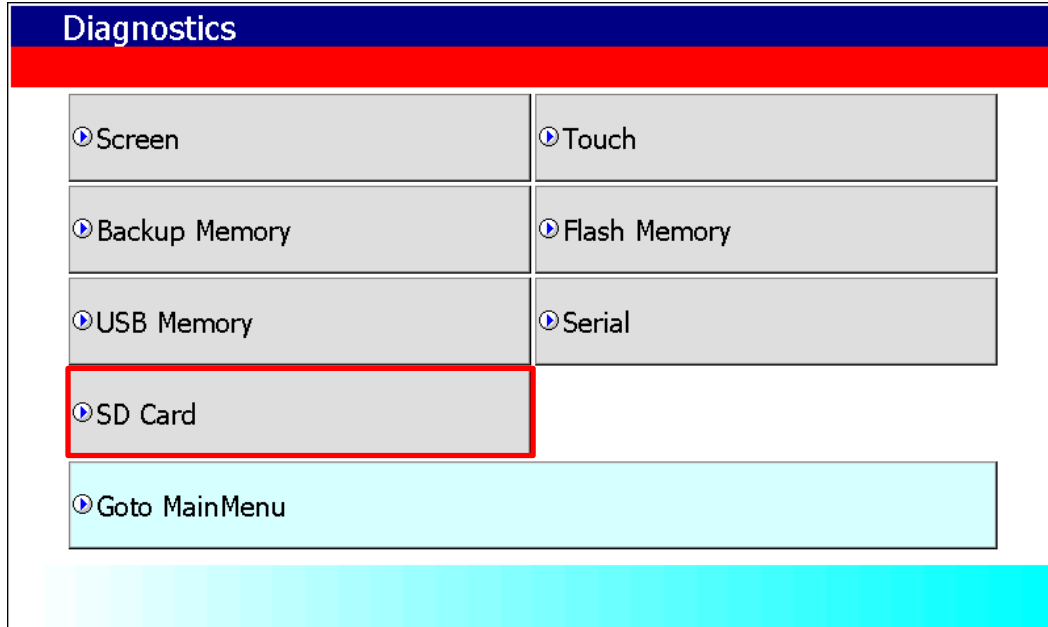

[XGT Panel 진단 화면]

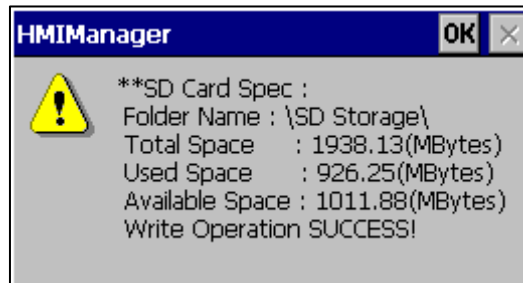

[SD 카드 진단 완료 화면]


### 알아두기

SD 카드가 장착 되어 있는데 'Read Disk Information Error!' 이 발생하였다면 제거 후 다시 삽입 후 테스트합니다. 반복해서 에러 메시지가 발생하면 A/S 조치 받으십시오.



## 제 6 장 PLC 연결 상태 정보 보기

PLC 정보 보기 기능은 연결 XGT Panel 정보 및 대상 PLC의 CPU 정보 및 각종 이력을 볼 수 있는 기능입니다.

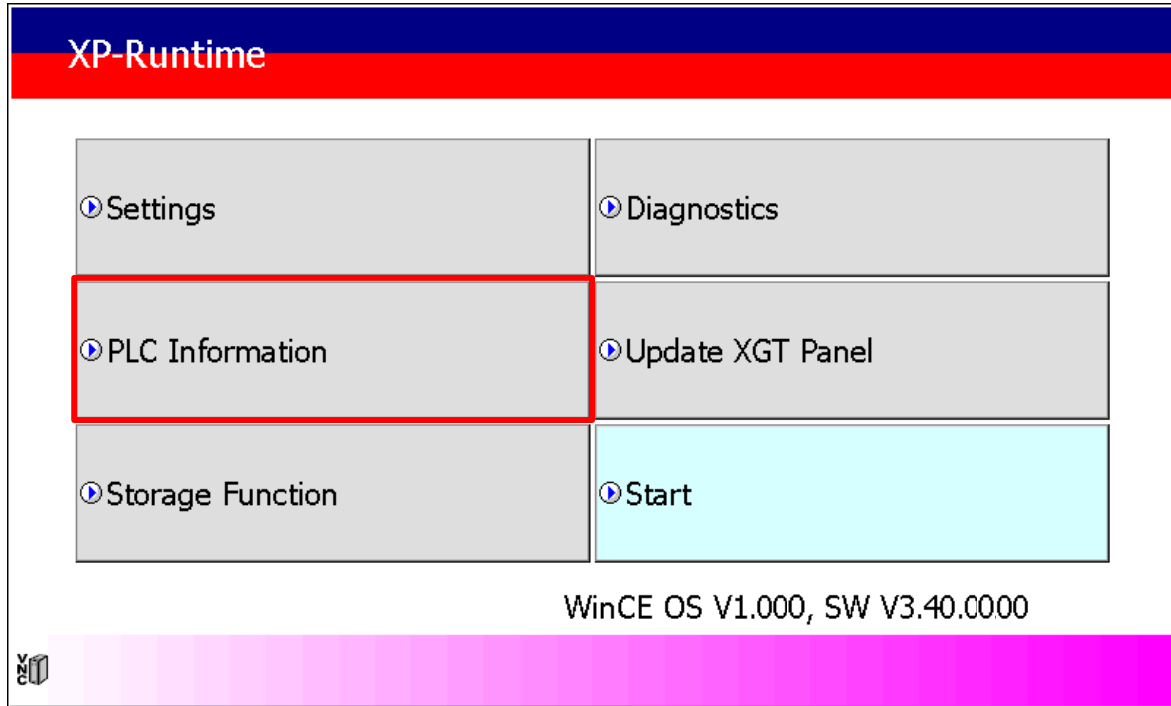


[XGT Panel 기본 화면]

### 알아두기


프로젝트 데이터가 XGT Panel 에 전송된 상태에서만 PLC 연결 상태를 볼 수 있습니다.

## 6.1 PLC 통신 설정 변경

[Settings] 버튼을 누르면 PLC 통신 설정을 변경 할 수 있습니다.

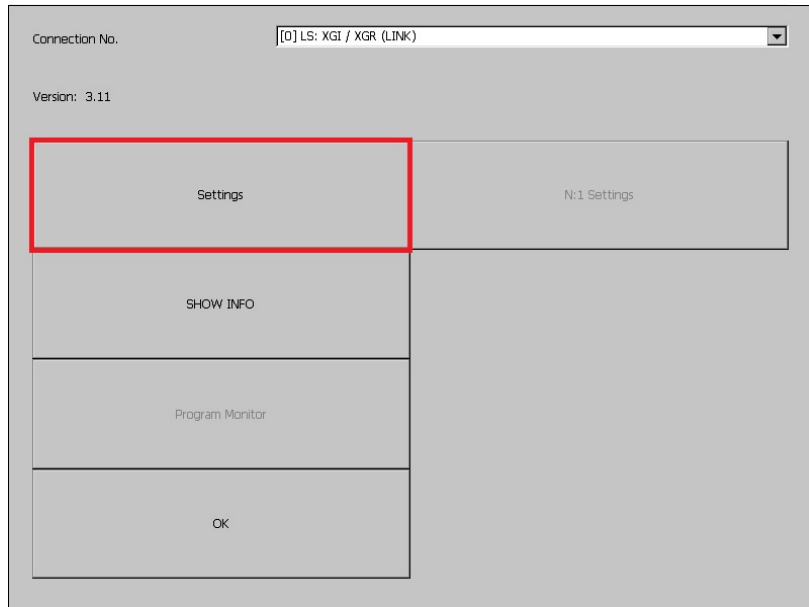

[PLC Information 화면]

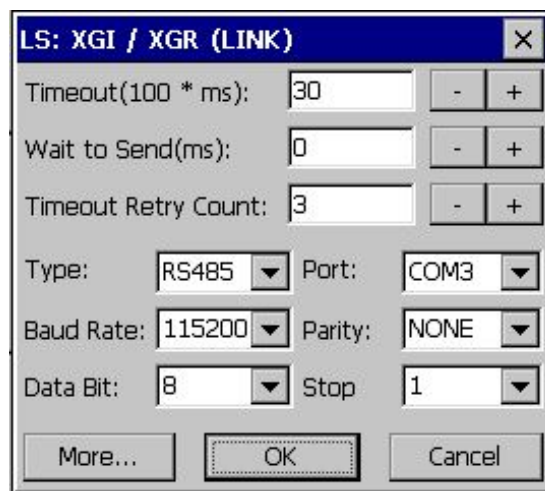


[PLC 통신 설정 화면]

### 알아두기


- PLC 통신 설정 화면은 드라이버 별로 다른 화면이 나올 수 있습니다.
- PLC 통신 설정 변경 내용은 개별 PLC 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

## 6.2 연결 정보

XP-Builder 에서 PLC 와 연결하기 위해 설정한 연결 번호, 대상 PLC 제조 회사, 대상 PLC 종류, 연결 방법, IP 주소, 타임 아웃 시간을 확인할 수 있습니다.

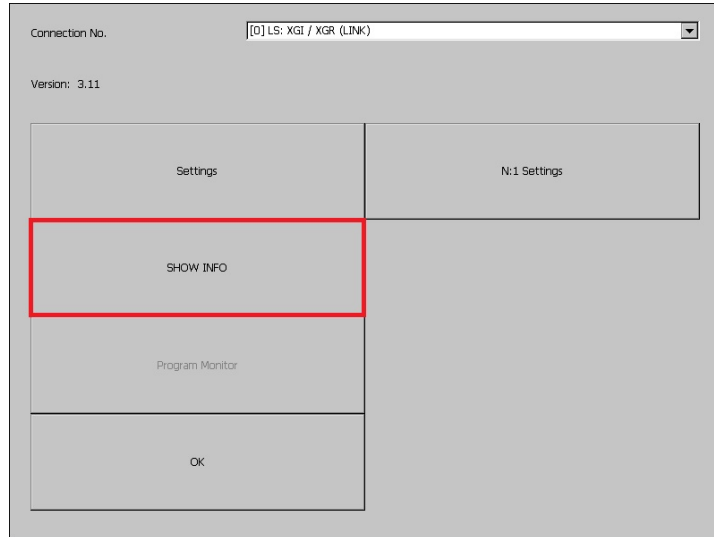

[PLC Information 화면]

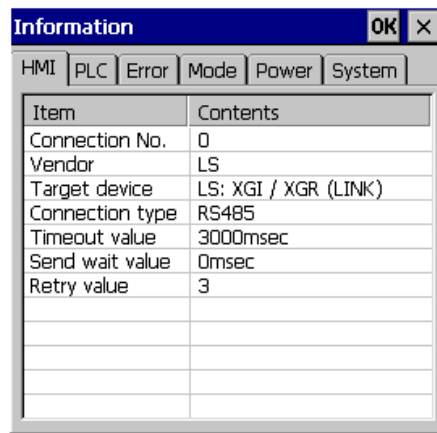


[PLC 연결 정보]

### [대화상자 설명]

이름	설명
Connection No.	통신 연결 번호를 표시합니다. 0 ~ 15까지 가능합니다.
Vendor	통신 대상 디바이스의 제조사를 표시합니다.
Target device	통신 대상 디바이스를 표시합니다.
Connection type	연결 방법을 표시합니다.
Timeout value	설정된 타임아웃 시간을 표시합니다.
Send wait value	전송 대기 시간을 표시합니다.
Retry value	통신 중 타임아웃 발생 시 재전송 회수를 표시합니다.

## 6.3 PLC 정보

자사 PLC 기종의 CPU 타입, 운전 모드, 상태, 버전, 스캔 시간을 확인할 수 있습니다.

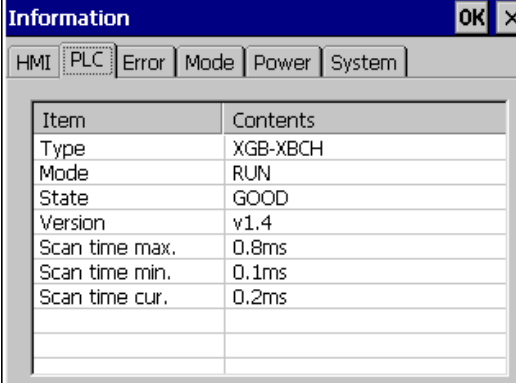

Item	Contents
Type	XGB-XBCH
Mode	RUN
State	GOOD
Version	v1.4
Scan time max.	0.8ms
Scan time min.	0.1ms
Scan time cur.	0.2ms


### 알아두기

PLC 정보 보기가 가능한 PLC 종류는 아래와 같습니다.

- MASTER-K CPU, FEnet, Cnet
- GLOFA-GM CPU, FEnet, Cnet
- XGK/XGB/XGI/XGR CPU, FEnet, Cnet

## 6.4 PLC 에러 이력

자사 PLC 기종의 PLC 에러 이력을 확인할 수 있습니다.

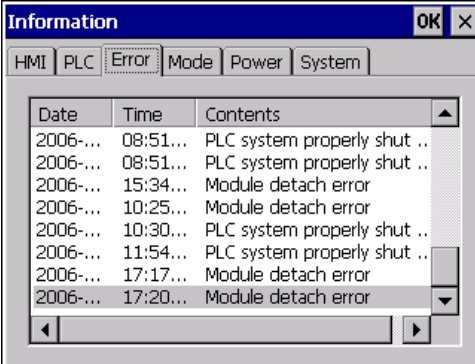

Date	Time	Contents
2006-...	08:51...	PLC system properly shut ..
2006-...	08:51...	PLC system properly shut ..
2006-...	15:34...	Module detach error
2006-...	10:25...	Module detach error
2006-...	10:30...	PLC system properly shut ..
2006-...	11:54...	PLC system properly shut ..
2006-...	17:17...	Module detach error
2006-...	17:20...	Module detach error

### 알아두기

에러 이력 보기가 가능한 PLC 종류는 아래와 같습니다.

- MASTER-K CPU 는 에러 이력이 없습니다.
- GLOFA-GM CPU, FEnet, Cnet
- XGK/XGB/XGI/XGR CPU, FEnet, Cnet

## 6.5 PLC 운전 모드 전환 이력

자사 PLC 기종의 PLC 런/스톱 운전 모드 이력을 확인할 수 있습니다.

Date	Time	Contents
2006-...	14:23...	Remote,Stop
2006-...	14:23...	Remote,Run
2006-...	10:02...	Remote,Stop
2006-...	10:32...	Remote,Stop
2006-...	16:57...	Remote,Stop
2006-...	17:47...	Remote,Stop
2007-...	15:02...	Remote,Stop
2007-...	15:02...	Remote,Stop


### 알아두기

PLC 운전 모드 전환 이력 보기가 가능한 PLC 종류는 아래와 같습니다.

- MASTER-K CPU 는 운전 모드 전환 이력이 없습니다.
- GLOFA-GM CPU, FEnet, Cnet
- XGK/XGB/XGI/XGR CPU, FEnet, Cnet

## 6.6 PLC 전원 차단 이력

자사 PLC 기종의 PLC 전원 차단 이력을 확인할 수 있습니다.

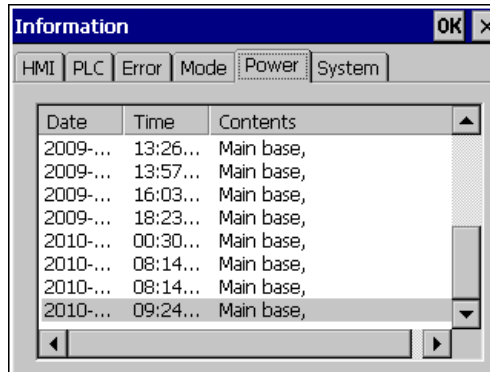


### 알아두기

전원 차단 이력 보기가 가능한 PLC 종류는 아래와 같습니다.

- MASTER-K CPU 는 전원 차단 이력이 없습니다.
- GLOFA-GM CPU, FEnet, Cnet
- XGK/XGB/XGI/XGR CPU, FEnet, Cnet

## 6.7 PLC 시스템 이력

PLC 시스템 이력을 확인 할 수 있습니다.

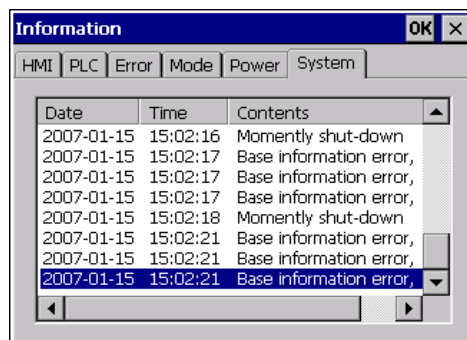


### 알아두기

시스템 이력 보기가 가능한 PLC 종류는 아래와 같습니다.


- MASTER-K CPU 는 시스템 이력이 없습니다.
- GLOFA-GM CPU, FEnet, Cnet
- XGK/XGB/XGI/XGR CPU, FEnet, Cnet

## 6.8 N:1 설정

여러 대의 XGT Panel 과 한 대의 PLC 와의 통신 설정을 할 수 있습니다.

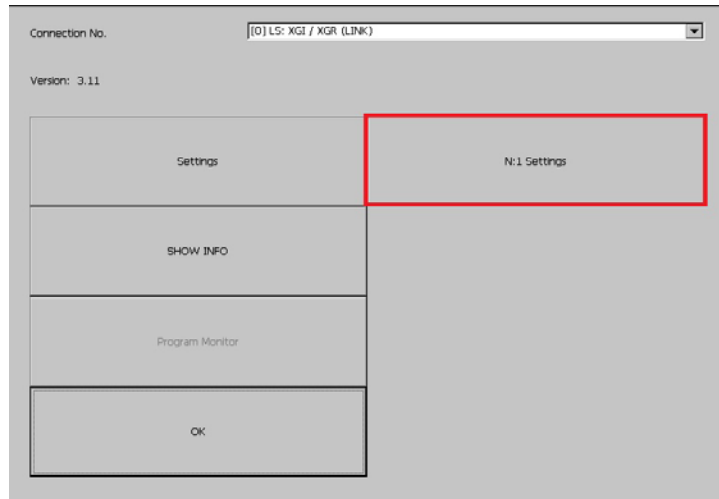

[PLC Information 화면]

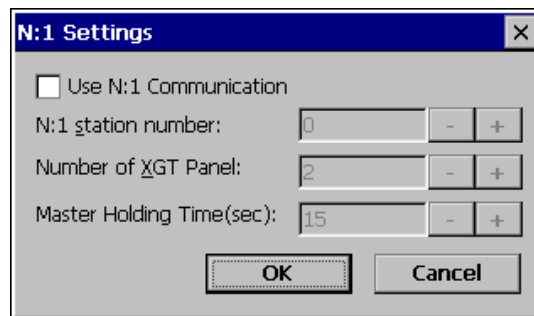

[N:1 설정 화면]

[대화상자 설명]


이름	설명
Use N:1 Communication	N:1 통신을 수행 할 지 여부를 지정합니다.
N:1 station number	N:1 통신의 자 국번을 입력합니다.
Number of XGT Panel	N:1 통신 상의 XGT Panel 수를 입력합니다.
Master Holding Time	N:1 통신의 마스터 수행 시간을 입력합니다.

### 알아두기

상세한 N:1 통신의 설정 및 이해는 XP-Builder 의 N:1 통신 사용설명서를 참고하십시오.

## 6.9 프로그램 모니터


XGT Panel 에서 LS ELECTRIC 의 PLC XGK 의 래더를 모니터 할 수 있습니다.

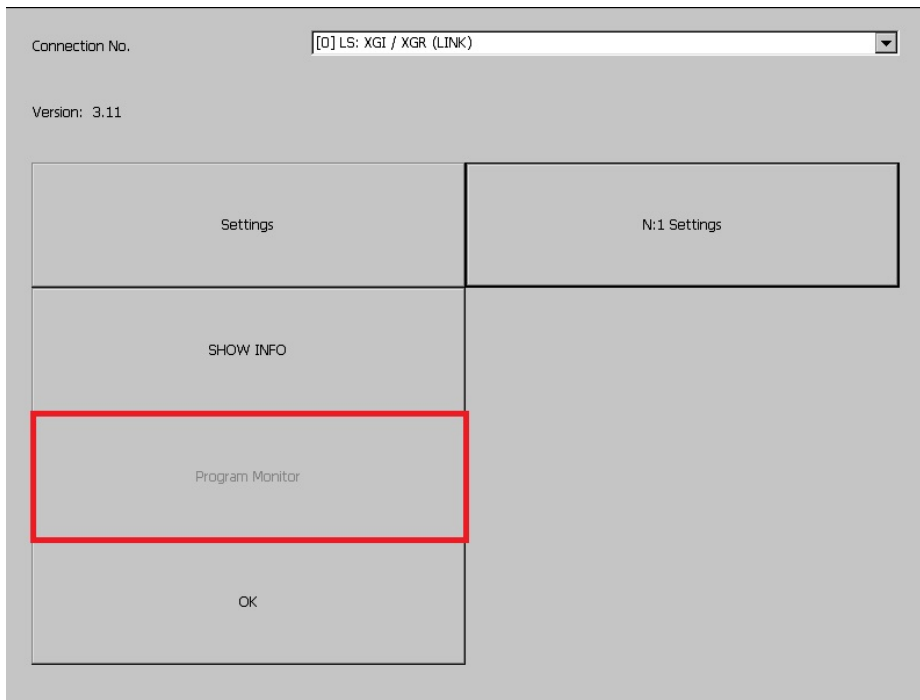

[PLC Information 화면]

### 알아두기


- XP-Manager 를 통해 프로그램 모니터 모듈들이 설치되어 있어야 합니다.
- LS: XGK/XGB CPU, Cnet, Enet 드라이버로 통신해야 합니다.
- XP-Builder 의 프로젝트 속성에서 프로그램 모니터 사용을 지정해야 합니다.

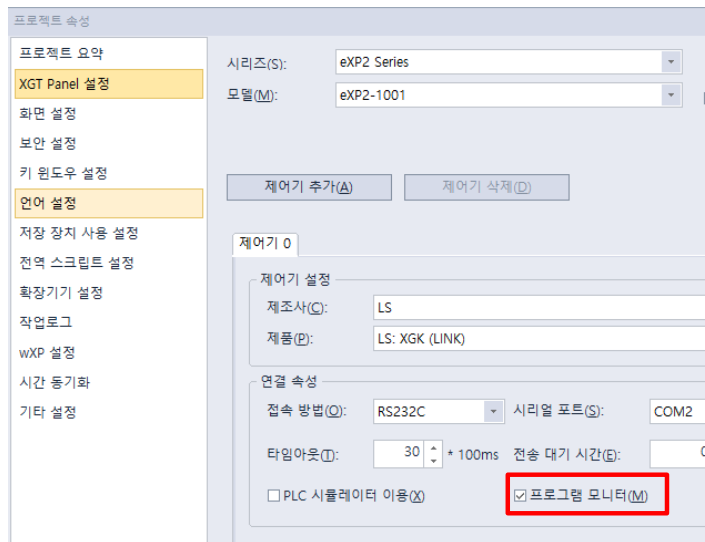

## 제 7 장 저장장치 기능


### 7.1 개요

XP-Builder에서 사용자가 편집한 프로젝트를 PC로부터 다운로드 하거나, 기기 내에 백업되어 있는 프로젝트를 PC로 업로드, 기기를 업데이트하는 등의 작업은 일반적으로 USB 케이블이나 Ethernet 케이블로 XGT Panel 시리즈와 연결을 통해 할 수 있습니다. 이러한 연결이 불가능한 환경에서는 USB 저장장치를 이용하여 작업을 진행할 수 있습니다.

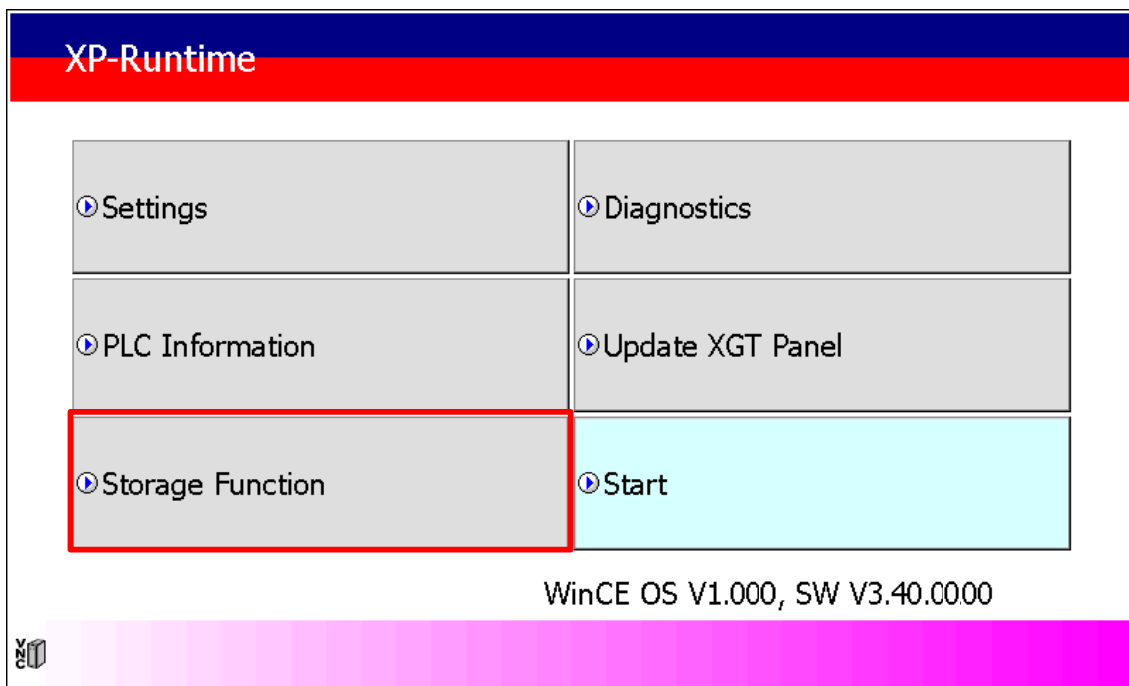

[XGT Panel 기본 화면]


1. 메뉴 [저장 장치]를 터치하면 다음과 같은 대화상자가 표시됩니다.

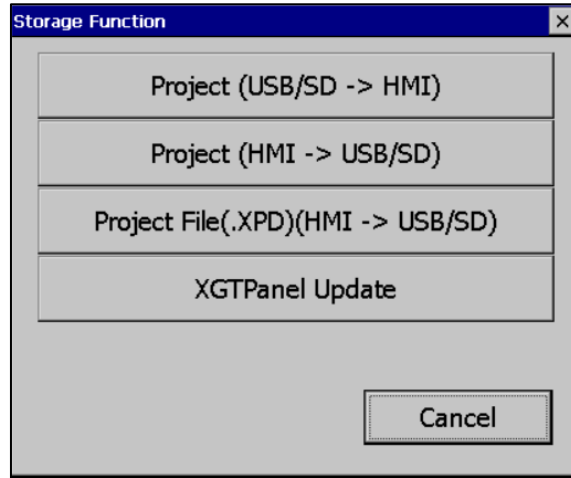

메뉴	역할
Project (USB/SD -> HMI)	외부 저장장치로부터 XGT Panel로 프로젝트를 다운로드
Project (HMI -> USB/SD)	기기에서 외부 저장장치로 프로젝트를 저장
Project File(.XPD) (HMI -> USB/SD)	XGT Panel에서 외부 저장장치로 백업되어 있는 프로젝트 파일을 전송
XGTPanel Update	외부 저장장치로부터 XGT Panel Software를 업데이트

## 7.2 프로젝트 다운로드 [Project (USB/SD -> HMI)]

1. 저장장치 기능 메뉴 중 [프로젝트 다운로드]를 터치하면 다음과 같은 대화상자가 보여집니다.

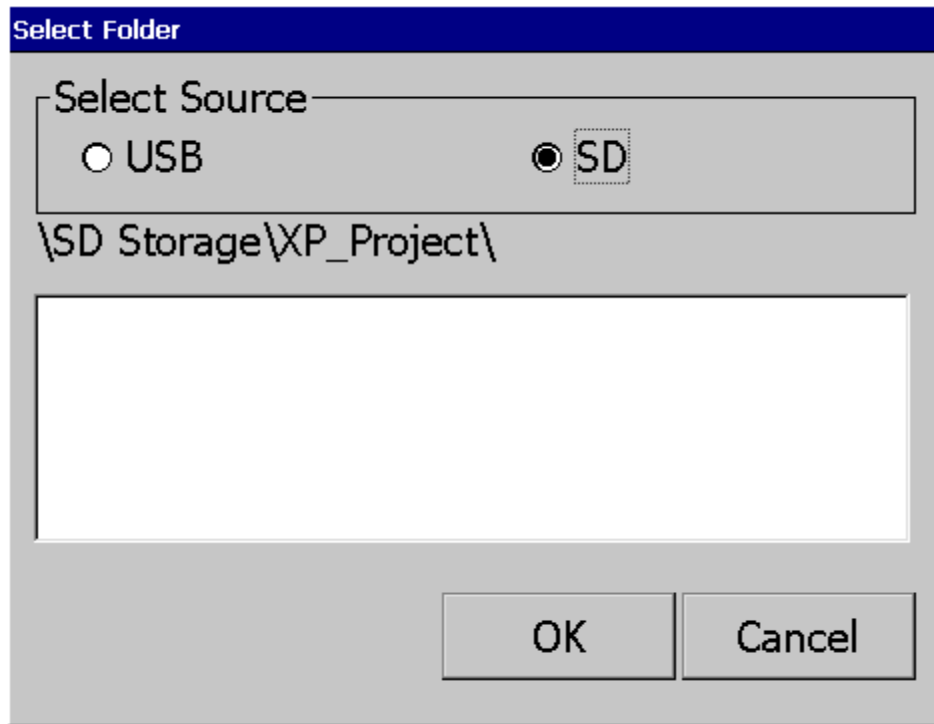

2. USB/SD 메모리의 경로가 다음과 같이 표시됩니다.

- \USB Storage\XP\_Project\
- \SD Storage\XP\_Project\ (SD카드는 eXP2-07/10xx기종만 지원)


저장장치를 이용하여 프로젝트를 다운로드 하려는 경우, 위의 경로로 디렉터리에 저장되어 있어야 합니다.

3. 디렉터리 목록 중 하나를 선택합니다.


4. [확인]버튼을 터치하면 다운로드가 시작됩니다.

### 7.3 프로젝트 업로드 [Project (HMI -> USB/SD)]

1. 저장장치 기능 메뉴 중 [Project (HMI -> USB/SD)]를 터치하면 다음과 같은 대화상자가 보여집니다.

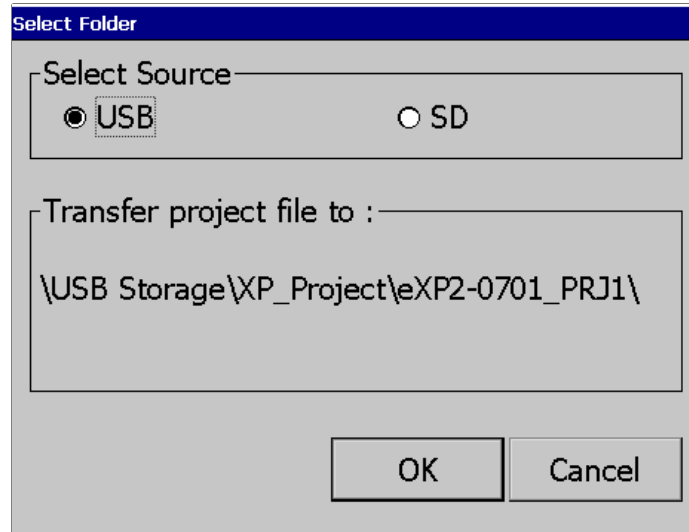


2. USB/SD 메모리의 업로드 경로가 다음과 같이 표시됩니다.
  - ※ WUSB StorageWXP\_ProjectW 하위에 폴더명은 기기 형명 뒤에 PRJ1로 자동으로 설정 됩니다.  
(이후 추가 저장 되는 프로젝트는 PRJ2, PRJ3, 순으로 자동으로 1씩 증가 합니다.)
  - 예시)
    - WUSB StorageWXP\_ProjectWeXP2-0701\_PRJ1W
    - WSD StorageWXP\_ProjectWeXP2-0701\_PRJ1W
3. [확인]버튼을 터치하면 기기 내의 프로젝트 백업 파일이 선택된 저장 장치의 경로로 전송됩니다.
4. 저장장치에 저장된 프로젝트를 이용하여 동일 기기간 바로 전송이 가능 합니다.  
(해당 기능은 동일 기종에서만 적용되며 업로드 된 프로젝트와 다른 기종에는 다운로드 되지 않습니다.)

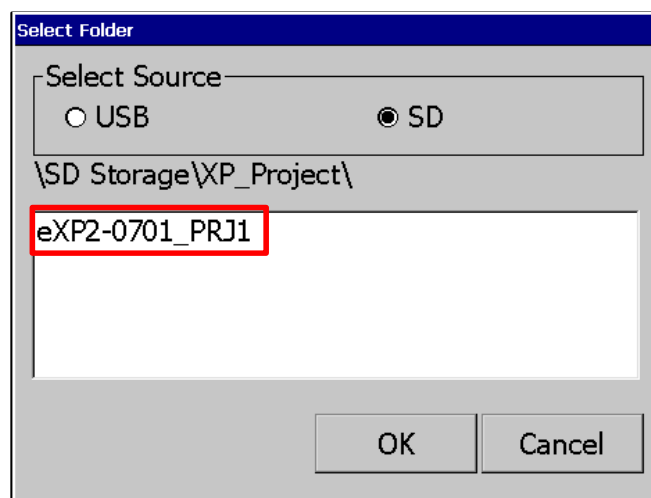

## 7.4 프로젝트 업로드 [Project File(.XPD) (HMI -> USB/SD)]

2. 저장장치 기능 메뉴 중 [프로젝트 업로드]를 터치하면 다음과 같은 대화상자가 보여집니다.

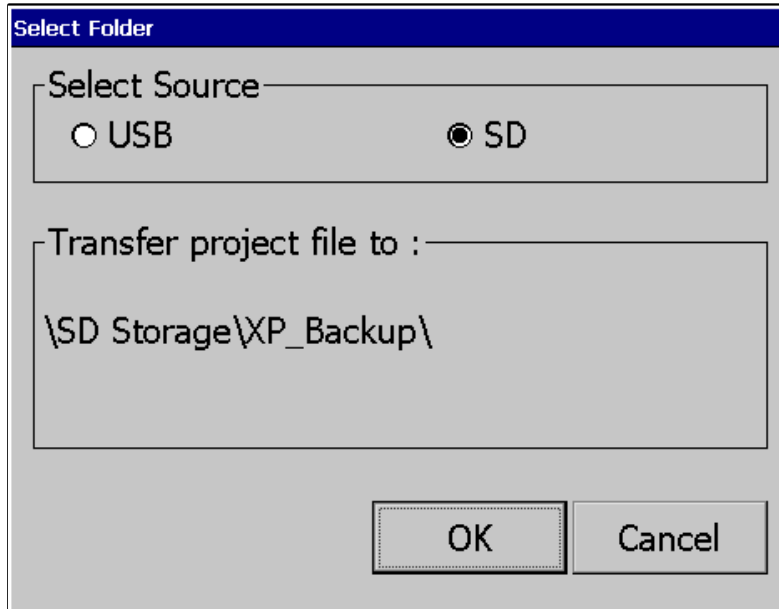

2. USB/SD 메모리의 경로가 다음과 같이 표시됩니다.


- \\USB Storage\\XP\_Backup\\
- \\SD Storage\\XP\_Backup\\

3. [확인]버튼을 터치하면 기기 내의 프로젝트 백업 파일이 USB 메모리로 전송됩니다.

4. 프로젝트 백업 파일은 프로젝트 다운로드 시 프로젝트 백업 파일 다운로드를 선택해야 기기에 저장이 됩니다. 선택하지 않았다면, 기기 내에 프로젝트 백업파일이 저장되어 있지 않고 따라서 저장장치로 전송할 수 없습니다.

## 7.5 저장장치를 이용한 기기 업데이트

1. 저장장치 기능 메뉴 중 [XGT Panel 업데이트]를 터치하면 다음과 같은 대화상자가 보여집니다.

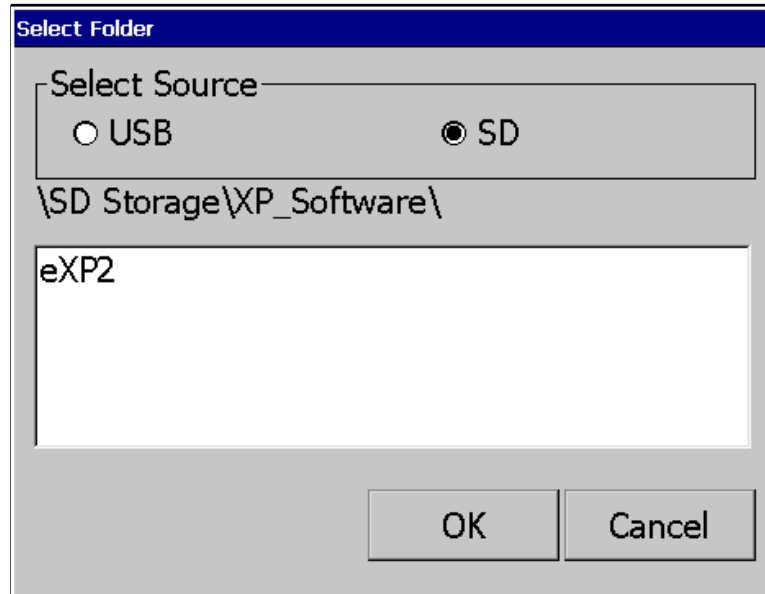

2. USB 메모리의 경로가 다음과 같이 표시됩니다.

- WUSB Storage\XP\_Software\
- WSD Storage\XP\_Software\

외부 저장장치를 이용하여 기기를 업데이트하려는 경우, XGT Panel Software 파일이 위의 경로의 디렉터리에 저장되어 있어야 합니다.

3. [확인]버튼을 터치하면 지정된 경로 내에 저장된 XGT Panel Software로 기기가 업데이트 됩니다.

## 제 8 장 XGT Panel 업데이트


### 8.1 개요

본 장에서 설명하는 기능은 XGT Panel의 소프트웨어를 업데이트하기 위한 기능입니다. 기본적으로 XP-Bui lder에서 프로젝트 파일을 다운로드 시 XGT Panel도 최적화 됩니다. 특별히 XGT Panel만 업데이트 해야 하는 경우에만 이 기능을 사용하십시오.

XGT Panel의 소프트웨어는 기능 향상 및 새로운 기능이 추가됨에 따라 새로운 버전으로 업데이트가 필요하게 됩니다. 다음의 순서를 참조하십시오.

[방법]

XGT Panel의 메뉴화면에서 [XGT Panel 업데이트]를 선택합니다. 이때 XGT Panel은 업데이트 모드가 됩니다. 업데이트 모드에서 다시 시작메뉴 상태로 돌아갈 때는 화면을 3초간 터치하거나 우측 하단에 있는 MENU 버튼을 터치 합니다.

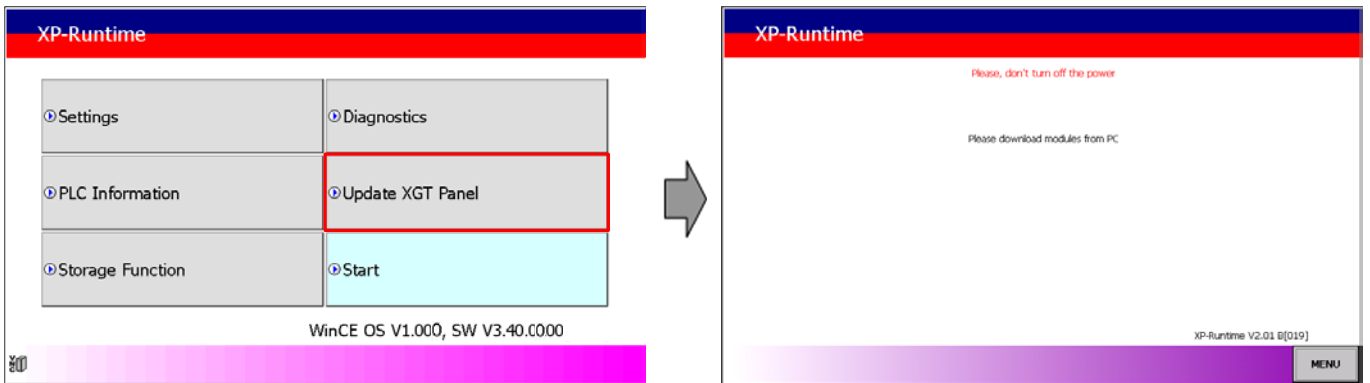

홈페이지로부터 XGT Panel 소프트웨어를 다운로드 받은 후에, 임의의 폴더를 생성 후 저장합니다.

XP-Bui lder의 XGT Panel 업데이트 대화창에서 엔진 파일을 저장한 폴더를 지정하고 [보내기] 단추를 이용하여 XGT Panel을 업데이트합니다. XP-Bui lder 조작에 대한 자세한 사항은 XP-Bui lder 사용설명서를 참고하십시오.

⚠ 주의

XGT Panel 업데이트 중에는 통신 케이블을 분리하거나 기기를 절대로 끄지 마십시오. XGT Panel 이 올바르게 업데이트 되지 않고 오동작할 수 있습니다.




## 제 9 장 외부 저장 장치를 이용한 파일 백업

본 장에서는 로깅, 레서피, 스크린 이미지의 백업데이터를 저장하는 외부 저장장치에 대한 관리 기능에 대하여 설명합니다.

- (1) XGT Panel 은 XP-Bui lder 에서 설정한 내용에 따라 USB 저장장치에 로깅, 레서피, 스크린 이미지 데이터를 백업할 수 있습니다.
- (2) 지정된 저장장치에 더 이상 백업할 용량이 없는 경우에는 XP-Bui lder 에서 설정한 내용에 따라 기존 데이터를 삭제하면서 백업을 진행하거나 백업을 중단합니다.
- (3) XP-Bui lder 에서 백업장치로 지정한 외부저장장치의 탈착 여부를 감시합니다.

### 9.1 파일 백업 시 경로 구조

로깅, 레서피, 스크린, 화면캡처 이미지, 메모의 백업 경로 구조는 다음과 같습니다.

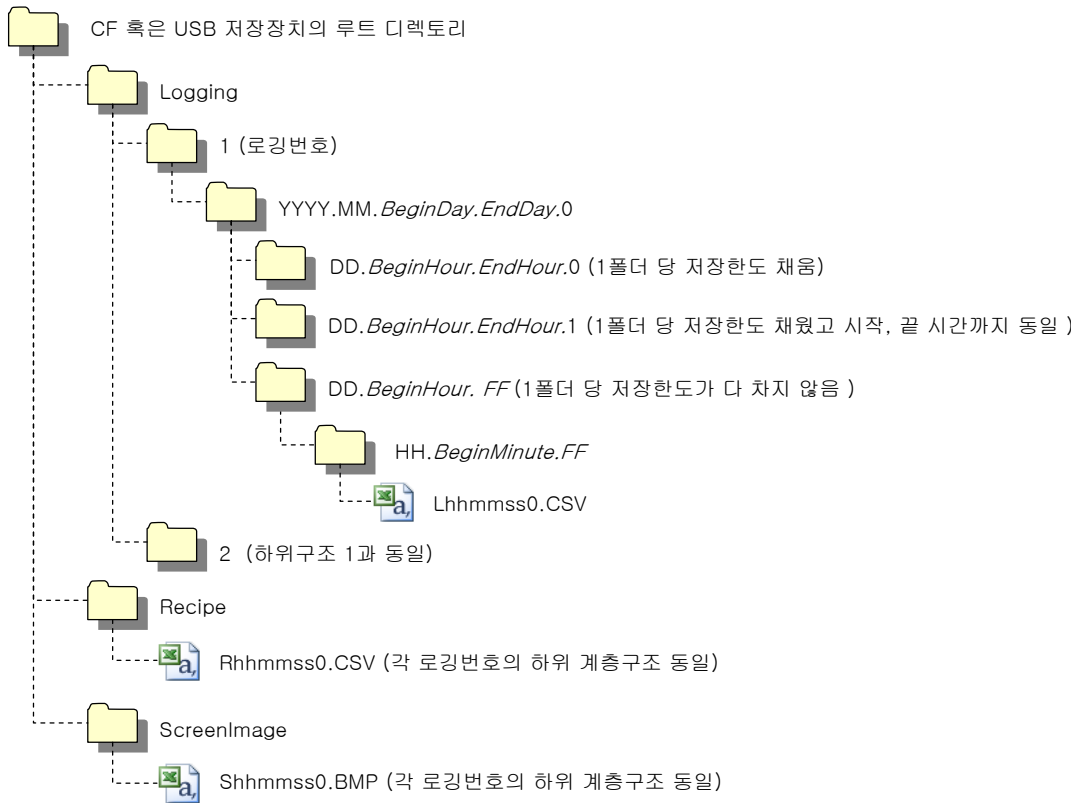

## 1. 로깅 백업 시 경로구조

- (1) USB 저장장치 루트디렉터리 하위에 'Logging'이라는 디렉터리가 생성됩니다.
- (2) Logging 디렉터리 하위에 로깅 번호를 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
- (3) 로깅번호 디렉터리 하위에 연, 월을 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
  - (a) 하위에 일 디렉터리를 포함합니다.
  - (b) 최대 500 개까지의 일 디렉터리를 생성할 수 있습니다.
  - (c) 연, 월 디렉터리의 이름은 연, 월 정보 외에 하위에 가장 먼저 생성된 일 디렉터리의 일자 정보를 포함합니다.  
Ex) 2010년 10월에 생성된 디렉터리이며 15 일자의 디렉터리부터 포함하고 있는 경우의 디렉터리 이름  
: 2010.10.15.FF  
끝이 FF 라고 표현된 것은 첫째, 2010년 10월에 생성된 데이터들을 더 저장할 수 있다는 의미  
(현재 하위 디렉터리 개수가 500 개 미만)입니다.
  - (d) 월이 변경되는 경우는 하위 디렉터리 중 가장 늦게 생성된 일 디렉터리의 일자정보로 디렉터리명을 변경합니다.  
Ex) 2010년 10월에 생성된 디렉터리에 15 일자 디렉터리부터 30 일자 디렉터리까지 생성된 상태에서 11월이 된 경우  
: 2010.10.15.30.0
  - (e) 월이 변경되지 않았더라도 하나의 연, 월 디렉터리 하위에 포함된 일 디렉터리 개수가 500 개가 넘는 경우에는 가장 늦게 생성된 일 디렉터리의 일자정보로서 디렉터리명을 변경합니다.  
예) 2010년 10월에 생성된 디렉터리에 1 일자 디렉터리부터 15 일자 디렉터리까지 총 500 개가 넘는 경우  
: 2010.10.01.15.0
  - (f) 월이 변경되거나 하위에 포함된 일 디렉터리의 총 개수가 500 개가 넘어 디렉터리 이름을 변경하려 할 때, 동일한 시작일과 끝 일을 갖는 연, 월 디렉터리가 있는 경우에는 끝자리 인덱스 번호가 증가됩니다.  
예) 2010년 10월 디렉터리이고 이 달 10일 생성된 하위 디렉터리 개수가 500 개가 넘는 연, 월 디렉터리가 3 개인 경우  
: 2010.10.01.01.0  
: 2010.10.01.01.1  
: 2010.10.01.01.2
- (4) 연, 월 디렉터리 하위에 일자를 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
  - (a) 일 디렉터리는 하위에 시 디렉터리를 포함합니다.
  - (b) 일 디렉터리는 최대 500 개의 시 디렉터리를 가질 수 있습니다.
  - (c) 일 디렉터리의 이름은 일 정보 외에 하위에 가장 먼저 생성된 시 디렉터리의 시각 정보를 포함합니다.
  - (d) 이하 일 디렉터리와 시 디렉터리 간의 관계는 (3) 연, 월 디렉터리와 일 디렉터리와의 관계와 동일합니다.
- (5) 일 디렉터리 하위에 시각정보를 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
  - (a) 시 디렉터리는 하위에 백업 파일을 포함합니다.
  - (b) 시 디렉터리는 최대 500 개의 백업파일을 포함할 수 있습니다.
  - (c) 시 디렉터리의 이름은 시각 정보 외에 하위에 가장 먼저 생성된 파일의 분 정보를 포함합니다.
  - (d) 이하 시 디렉터리와 백업파일 간의 관계는 (3) 연, 월 디렉터리와 일 디렉터리와의 관계와 동일합니다.
- (6) 로깅 백업파일은 생성된 시, 분, 초 정보를 파일 이름으로 갖습니다.
  - (a) 백업파일은 CSV 형식으로 생성됩니다.
  - (b) 파일의 이름은 로깅을 의미하는 'L'로 시작되며, 이하 시, 분, 초, 인덱스 정보를 포함합니다.
  - (c) 초까지 동일한 시각에 백업파일이 생성되는 경우 맨 끝 부분 인덱스 정보를 증가시킵니다.

## 2. 레서피 백업 시 경로구조

- (1) USB 저장장치 루트디렉터리 하위에 'Recipe'라는 디렉터리가 생성됩니다.
- (2) Recipe 디렉터리 하위에 연, 월을 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
- (3) 이하 디렉터리 구조는 로깅 백업경로구조와 동일합니다.
- (4) 레서피 백업파일은 생성된 시, 분, 초 정보를 파일 이름으로 갖습니다.
  - (a) 백업파일은 CSV 형식으로 생성됩니다.
  - (b) 파일의 이름은 레서피를 의미하는 'R'로 시작되며, 이하 시, 분, 초, 인덱스 정보를 포함합니다.
  - (c) 초까지 동일한 시각에 백업파일이 생성되는 경우 맨 끝 부분 인덱스 정보를 증가시킵니다.

3. 스크린 백업 시 경로구조

- (1) USB 저장장치 루트디렉터리 하위에 'ScreenImage'라는 디렉터리가 생성됩니다.
- (2) ScreenImage 디렉터리 하위에 연, 월을 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
- (3) 이하 디렉터리 구조는 로깅 백업경로구조와 동일합니다.
- (4) 스크린이미지 백업파일은 생성된 시, 분, 초 정보를 파일 이름으로 갖습니다.
  - (a) 백업파일은 비트맵(bitmap)형식으로 생성됩니다.
  - (b) 파일의 이름은 스크린 이미지를 의미하는 'S'로 시작되며, 이하 시, 분, 초, 인덱스 정보를 포함합니다.
  - (c) 초까지 동일한 시각에 백업파일이 생성되는 경우 맨 끝 부분 인덱스 정보를 증가시킵니다.

4. 메모 백업 시 경로구조

- (1) USB 저장장치 루트디렉터리 하위에 'Memo'라는 디렉터리가 생성됩니다.
- (2) Memo 디렉터리 하위에 연, 월을 이름으로 갖는 디렉터리가 생성됩니다.
- (3) 이하 디렉터리 구조는 로깅 백업경로구조와 동일합니다.
- (4) 메모 백업파일은 생성된 시, 분, 초 정보를 파일 이름으로 갖습니다.
  - (a) 백업파일은 비트맵(bitmap)형식으로 생성됩니다.
  - (b) 파일의 이름은 스크린 이미지를 의미하는 'M'로 시작되며, 이하 시, 분, 초, 인덱스 정보를 포함합니다.
  - (c) 초까지 동일한 시각에 백업파일이 생성되는 경우 맨 끝 부분 인덱스 정보를 증가시킵니다.

5. 라이브 영상 녹화시 경로 구조

- (1) USB 저장 장치의 서브 디렉토리에 'Movie' 디렉토리가 생성됩니다.
- (2) 녹화 된 라이브 이미지는 동영상 디렉토리 아래에 저장됩니다.
- (3) 라이브 이미지 파일은 제작 당시의 년 / 월 / 일 / 시 / 분 / 초 정보로 만들어진 이름을 가지고 있습니다.
  - (a) 백업 파일은 AVI 형식으로 생성됩니다. 비디오 코덱과 오디오 코덱은 각각 H.264 와 MP3 이 사용되었습니다.
  - (b) 파일 이름은 이후에 데이터 및 시간 정보가 포함 된 화면 이미지를 나타내는 'MOV'로 시작합니다.
  - (c) 라이브 이미지는 최대 1,000 개의 파일로 저장할 수 있습니다. 이 번호는 XP-Bui lder 의 특수 장치 설정에서 지정할 수 있습니다.

6. 카메라 이미지 및 라이브 이미지의 블루 스크린이 생성 될 때의 경로 구조

- (1) USB 저장 장치의 하위 경로 디렉토리에 'MovieStill' 디렉토리가 생성됩니다.
- (2) 녹화 된 라이브 이미지는 MovieStill 디렉토리 아래에 저장됩니다.
- (3) 블루 스크린 이미지 파일은 년 / 월 / 일 / 시 / 분 / 초 정보로 만들어진 이름을 가지고 있습니다.
  - (a) 백업 파일은 JPG 형식으로 생성됩니다.
  - (b) 파일 이름은 화면 이미지를 나타내는 'STL'로 시작하며 이후에는 데이터와 시간 정보가 포함됩니다.
  - (c) 라이브 이미지는 최대 1,000 개의 파일로 저장할 수 있습니다. 이 번호는 XP-Bui lder 의 특수 장치 설정에서 지정할 수 있습니다.

**알아두기**

(1) 기기 시간 변경 시 현재 기기에 설정된 시간보다 이후의 시간으로 변경하는 경우는 이후 정상동작을 보장합니다. 하지만 이전의 시간으로 변경하는 경우는 정상동작을 보장하지 않습니다. 이 경우 변경된 시간단위를 포함하는 디렉토리를 포함, 그 하위 디렉토리를 모두 삭제한 후 시작시켜야 정상 동작합니다. 즉, 12월 10일에서 12월 5일로 변경한 경우 12월 5일 생성된 디렉토리를 포함하는 연, 월 디렉토리를 모두 삭제한 후 재 동작시켜야 합니다.

(2) 로깅, 레서피, 스크린이미지, 메모 각 기능에 대하여 프로젝트에 대한 구분은 지원하지 않습니다. 예를 들어 A 라는 프로젝트에 1, 2, 3 번 로깅그룹이 있고 각 로깅그룹에서 파일백업을 하는 경우에는 1, 2, 3 디렉터리가 생성되고 각 데이터는 그 하위에 저장됩니다. 이후 1,2 번 로깅그룹을 갖는 B 라는 프로젝트에서 다운로드 하여 파일 백업을 하는 경우에는 A 프로젝트에서 백업된 파일들과 한 디렉터리에 섞일 수 있습니다. 이 경우 사용자는 다운로드 한 시간으로 A 프로젝트와 B 프로젝트의 백업파일을 구분해야 합니다.

## 9.2 저장장치에 백업할 용량이 없는 경우의 동작 설정

저장장치에 백업할 용량이 없는 경우에 백업 동작을 중지할 것인지 아니면 가장 오래 전에 백업된 파일을 삭제하고 동작을 수행할 것인지 XP-Builder 에서 지정할 수 있습니다.

[XP-Builder 프로젝트 속성 -> 저장장치 사용설정 -> 백업데이터 위치 -> 영역 풀 시 가장 오래된 데이터 삭제]

### 1. 가장 오래된 데이터를 삭제하면서 백업하는 경우


- (1) 저장장치에 백업할 용량이 없는 경우에는 Logging, Recipe, ScreenImage 디렉터리 하위에 가장 오래된 연, 월 디렉터리를 찾습니다. (단, 로깅의 경우 현재 백업하려는 로깅번호 하위의 디렉터리에서 찾습니다. 즉, 로깅번호 2 번에 대하여 백업하려는 시점에 로깅번호 2의 디렉터리에는 백업된 데이터가 없고, 로깅번호 1의 디렉터리에만 데이터가 있는 경우에는 로깅번호 1의 데이터는 검색/삭제하지 않습니다.)
- (2) 가장 오래된 연, 월 디렉터리 하위의 가장 오래된 일 디렉터리를 찾습니다.
- (3) 가장 오래된 일 디렉터리 하위의 가장 오래된 시 디렉터리를 찾습니다.
- (4) 가장 오래된 시 디렉터리 하위의 가장 오래된 백업 파일을 삭제합니다.
- (5) 저장할 용량을 확인하여 아직 용량이 더 필요하다면, 위 (1) ~ (4)의 과정을 반복한 후 다시 용량을 확인합니다.
- (6) 파일 삭제 동작을 진행할 때, 하나의 시 디렉터리가 모두 삭제된 경우에는 해당 시 디렉터리를 삭제합니다.
- (7) 시 디렉터리 삭제 시 하나의 일 디렉터리가 모두 비워진 경우에는 해당 일 디렉터리를 삭제합니다.
- (8) 일 디렉터리 삭제 시 하나의 연, 월 디렉터리가 모두 비워진 경우에는 해당 연, 월 디렉터리를 삭제합니다.

#### 알아두기


- (1) 백업 경로 안에서 인식할 수 없는 디렉터리 및 파일(사용자 파일 혹은 디렉터리)이 발견되는 경우, 이를 제외하고 나머지 정상적인 백업파일 중 오래된 것을 찾습니다.
- (2) 검색 중인 현재 디렉터리 안에 사용자 데이터만 남은 경우 백업 동작은 실패합니다. XGTPanel 은 사용자의 데이터는 삭제할 수 없으며, 이 시점에서 동작을 중지합니다.

### 9.3 외부 저장장치의 연결 상태 감시

XP-Builder 에서 백업 경로 지정 시 설정한 외부 저장장치에 대한 연결 상태를 XGT Panel 이 감시합니다.  
아래 그림은 XP-Builder 에서 설정한 백업 경로입니다.

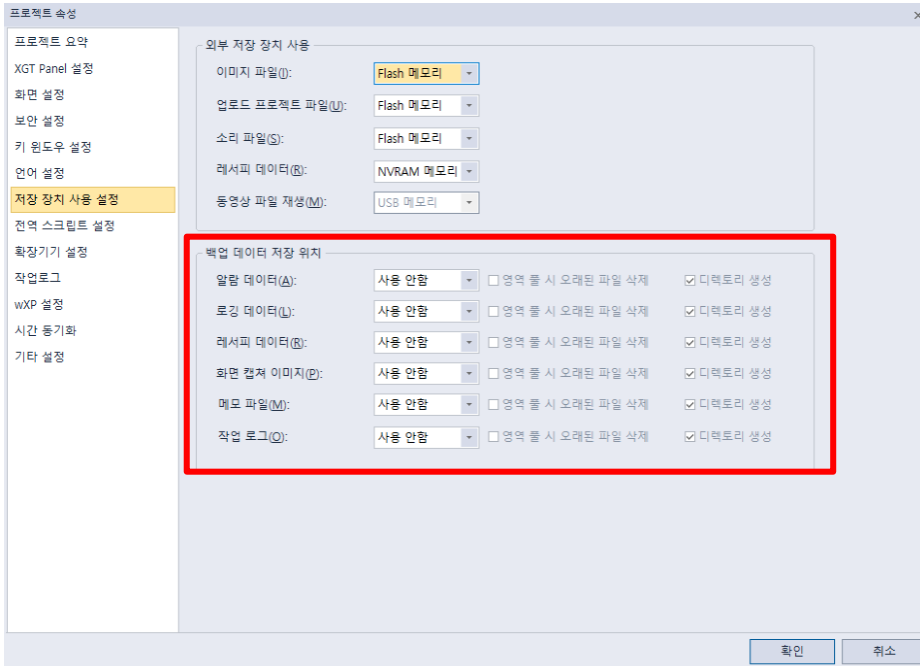

이 감시 기능을 사용하기 위해서는 XP-Builder 에서 [시스템 알람 발생 시 대화상자 보이기] 옵션을 설정하고 프로젝트를 다운로드 해야 합니다.

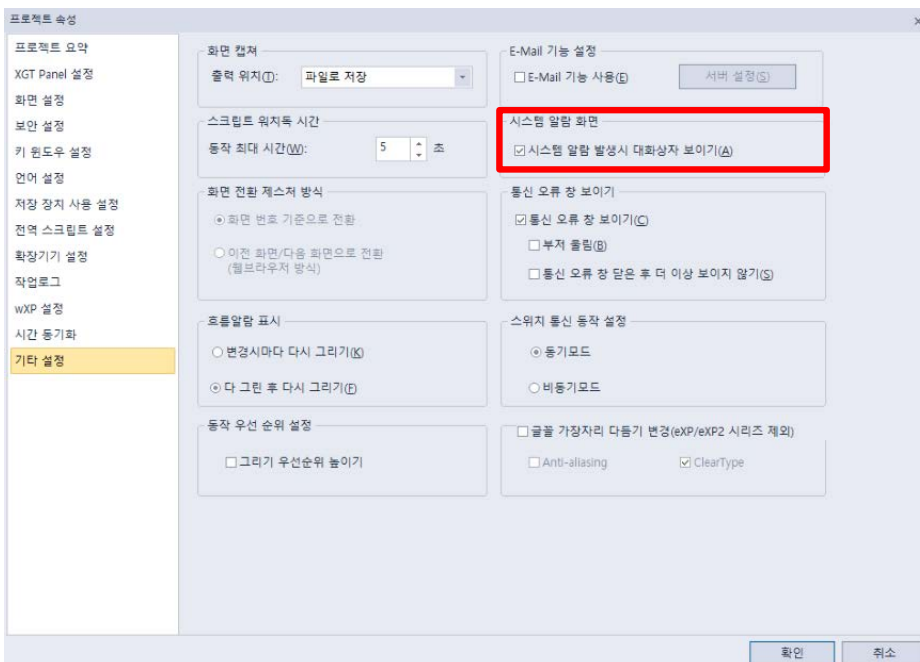

로깅 백업 파일을 저장할 경로로서 USB 저장장치를 지정하고 다운로드 후 기기 동작 중 USB 저장장치를 제거하는 경우에는 지정된 시스템 알람(HS951.0)을 On으로 설정합니다. 이를 다시 장착하는 경우 발생된 알람은 리셋됩니다.  
 레시피 백업 파일을 저장할 경로로서 USB 저장장치를 지정하고 다운로드 후 기기 동작 중 USB를 제거하는 경우에는 지정된 시스템 알람(HS951.1)을 On으로 설정합니다. 이를 다시 장착하는 경우 발생된 알람은 리셋됩니다.  
 스크린 이미지 백업 파일을 저장할 경로로서 USB 저장장치를 지정하고 다운로드 후 기기 동작 중 USB 저장장치를 제거하는 경우에는 지정된 시스템 알람(HS951.2)을 On으로 설정합니다. 이를 다시 장착하는 경우 발생된 알람은 리셋됩니다.

지정된 시스템 알람 내부 디바이스 주소는 아래와 같이 XP-Builder에서 확인하실 수 있습니다.

시스템 알람			
	디바이스	데이터 타입	설명
1	HS950,0	BIT	NVRAM Low Battery Warning
2	HS950,1	BIT	NVRAM Invalid Data Warning
3	HS951,0	BIT	No Logging Backup Storage
4	HS951,1	BIT	No Recipe Backup Storage
5	HS951,2	BIT	No Screen Backup Storage
6	HS951,4	BIT	No Printer
7	HS950,8	BIT	USB Over Current Warning
8	HS951,3	BIT	No Alarm Backup Storage
9	HS951,5	BIT	No Memo Backup Storage
10	HS100,2	BIT	Failed to load XPLink parameter
11	HS950,9	BIT	RS232C Over Current Warning
12	HS950,A	BIT	VM Module Over Current Warning
13	HS950,B	BIT	Extended Module Over Current Warning
14	HS951,6	BIT	No Movie Backup Storage
15	HS951,7	BIT	No Movie Still Image Backup Storage
16	HS951,8	BIT	No Sound File Storage
17	HS951,9	BIT	No Recipe Storage
18	HS950,6	BIT	SD card has been incorrectly recognized
19	HS950,7	BIT	CF card has been incorrectly recognized
20	HS950,5	BIT	Storage device has been incorrectly recognized
21	HS950,C	BIT	Out of System Memory
22	HS950,F	BIT	Thread Pool is full
23	HS951,A	BIT	No Operation Log Backup Storage
24	HS092,2	BIT	Number of alarms in SRAM has reached limits.

## 제 10 장 설치 및 배선

### 10.1 설 치

#### 10.1.1 설치 환경

본 기기는 설치하는 환경에 관계없이 높은 신뢰성을 가지고 있습니다. 그러나 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해 다음 항목에 주의해 주시기 바랍니다.

##### (1) 환경 조건

- (a) 방수 및 방진이 가능한 패널에 설치하십시오.  
XGT Panel 은 전면 부는 IP65, 후면 부 IP20 규격에 적합하도록 설계되었습니다.
- (b) 충격이나 진동이 계속 가해지지 않는 환경에 설치하십시오.  
XGT Panel 은 IEC 규격(IEC 61131-2)에 적합하도록 설계되었습니다.
- (c) 직사광선에 직접 노출되지 않도록 설치하십시오.  
실내 전용
- (d) 급격한 온도 변화가 발생할 수 있는 환경에 설치하지 마십시오.  
급격한 온도 변화로 이슬이 맺힐 경우에는 제품이 오동작 또는 파손이 발생할 수 있습니다.
- (e) 주위 온도가 0 ~ 50°C 범위를 넘지 않는 환경에 설치하여 주십시오.  
화면이 변색되거나 제품이 오동작할 수 있습니다.
- (f) 상대습도가 10 ~ 85% 범위를 넘지 않는 환경에 설치하여 주십시오.  
이슬이 맺힐 경우에는 제품이 오동작 또는 파손이 발생할 수 있습니다.
- (g) 부식성 가스나 가연성 가스가 없는 환경에 설치하여 주십시오.

##### (2) 설치공사

- (a) 나사구멍의 가공이나 배선공사를 할 경우 XGT Panel 안으로 배선 찌꺼기가 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- (b) 설치위치는 조작하기 좋은 위치로 하십시오.  
고압기기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 마십시오.
- (d) 배선용 덕트 및 주변 기기와의 거리는 100mm 이상으로 하십시오.
- (e) 주변 노이즈 환경이 양호한 곳에 접지를 하십시오.

##### (3) 제어반의 방열 설계

- (a) XGT Panel 을 밀폐된 패널 내에 설치할 경우 타기기에 의한 발열뿐 아니라 XGT Panel 자체의 발열도 고려하여 방열 설계를 하여야 합니다. 환기 구 및 일반 팬을 이용해 공기를 순환시키는 경우는 먼지, 가스등의 유입에 의해 XGT Panel 시스템에 영향을 줄 수 있습니다.
- (b) 필터를 설치하거나 밀폐 형 열 교환기의 사용을 추천합니다.

알아두기

(1) 방수 및 방진 규격

(a) IP65 규격

- 1) XGT Panel의 보호 규격은 IEC60529의 외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(Degrees of protection provided by enclosures)에 의거하여 IP65 시험 조건에 만족하도록 설계되었습니다.  
XGT Panel은 패널에 장착하는 형태의 제품으로 전면부에 대해 보호 규격을 만족하나 모든 설치 환경에 대해 보증하는 것은 아닙니다.
- 2) IP65는 먼지에 대한 보호(6)와 모든 방향에서 분사되는 압력을 가진 물에 대한 보호(5)입니다.
- 3) IP20은 직경 12mm이상의 고체에 대한 보호(2)이며, 물에 대한 보호는 없습니다.(0)

요소	수 또는 문자	기기의 보호에 대한 의미	사람 보호에 대한 의미
코드 문자	IP	-	-
제1 특성 숫자	0 1 2 3 4 5 6	분진 침투에 대한 (비보호) ≥ 지름 50 mm ≥ 지름 12.5 mm ≥ 지름 2.5 mm ≥ 지름 1.0 mm 먼지 보호 방 진	위험한 부분으로의 접근에 대한 (비보호) 손 등 팽 거 공 구 진 선 진 선 진 선
제2 특성 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8	위험한 영향을 주는 물의 침투에 대한 (비보호) 수직 낙하 낙하(기울기 15°) 분무(spraying) 튀김(splashing) 분사(jetting) 강한 분사 일시적 침수 연속적 침수	-
추가 문자 (선택)	A B C D	-	위험한 부분에 접근하는 것에 대해 손 등 팽 거 도 구 진 선
보충 문자 (선택)	H M S W	보충 정보 고전압 기기 물 시험 동안 작동 물 시험 동안 부동 날씨 조건	-

(KS C IEC 60529: 2006 표준에서 발췌)

(b) 주의사항

- 1) XGT Panel의 보호 등급을 초과하거나 만족하지 않는 환경에서는 제품 보호 실패로 인해 장비의 손상 또는 기능 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 2) XGT Panel의 보호 등급은 방진, 방수 규격이므로 기름, 부식성 가스, 금속입자 등으로부터 보호하지 못하므로 이에 대한 주의하여 주십시오.
- 3) 또한 화학물질, 지속적인 진동 등으로 인해 Gasket이 손상될 경우에는 방수·방진 효과가 약화될 수 있습니다.
- 4) 패널 제작 및 설치 시 먼지와 수분이 패널로 유입되지 않도록 하여야 합니다.

### 10.1.2 취급 시 주의 사항

XGT Panel 의 개봉에서부터 설치까지 취급상의 주의사항에 대해 설명합니다.

- 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 하여 주십시오.
- 임의로 제품 케이스를 열거나 조치하지 마십시오. 이러한 경우에는 제품에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 배선 시 XGT Panel 에 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

### 10.1.3 패널 설치 시 주의 사항



XGT Panel 을 패널에 설치하는 방법 및 주의사항에 대해 설명합니다.

#### (1) 패널 컷

- XGT Panel 을 패널에 설치하기 전에 아래 표와 같은 치수로 패널에 제작되어야 합니다.

단위: [mm]


구 분	X(가로)		Y(세로)		Z(두께)	
eXP2-0400D	119	+1	93	+1	1.6~9.5	
		-0				-0
eXP2-0500D eXP2-0502D	156	+1	123.5	+1		
		-0				-0
eXP2-0700D eXP2-0701D eXP2-0702D	192	+1	138	+1		
		-0				-0
eXP2-1000D eXP2-1001D	260	+1	202	+1		
		-0				-0

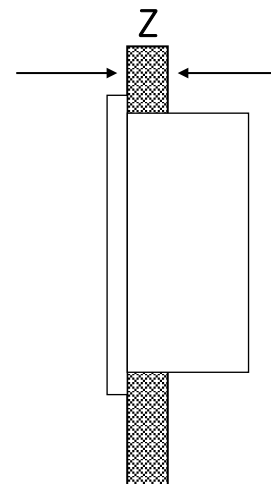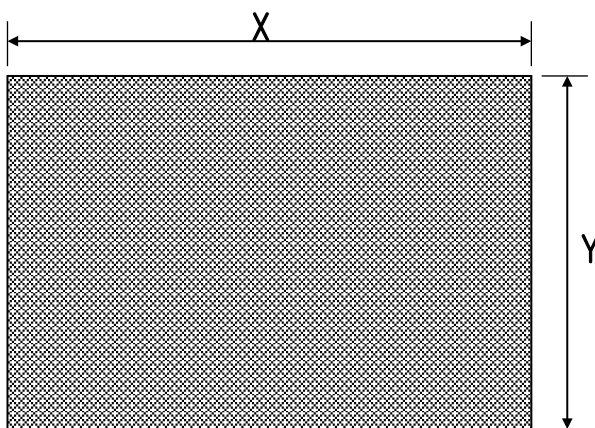

(2) 패널 설치

- XGT Panel 을 패널에 장착할 때 각 방향마다 100mm 이상 간격으로 설치하십시오.

단위: [mm]

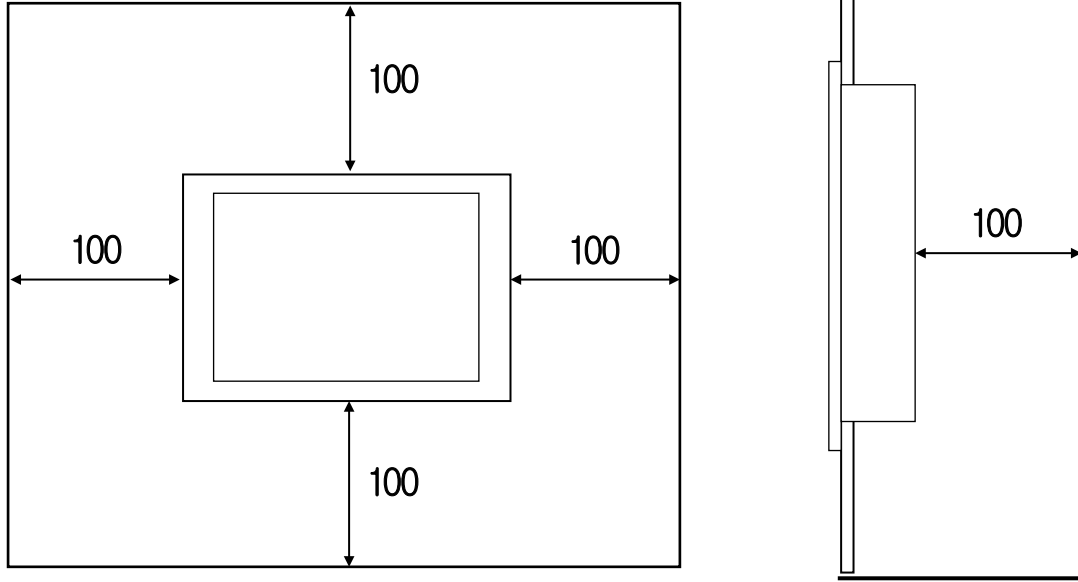


알아두기

(1) 타 제어기기에서 발생하는 전자파(방사 노이즈) 또는 열에 영향을 덜 받기 위해서 위와 같이 이격 거리가 필요합니다.

(2) 전원 및 통신케이블 배선을 고려하여 설치하십시오.

(3) 패널 제작 시 패널 컷의 치수가 기준 공차(0 ~ +1mm) 범위를 벗어난 경우에는 Gasket 과 패널 간 접촉 면적이 작아지는 문제가 발생할 수 있으며 이로 인해 방수·방진 효과가 약화될 수 있습니다.

- 패널에 제품을 장착 할 때 방수·방진용 Gasket 을 사용하십시오. XGT Panel 에는 기본적으로 방수·방진용 Gasket 이 장착되어 있습니다.

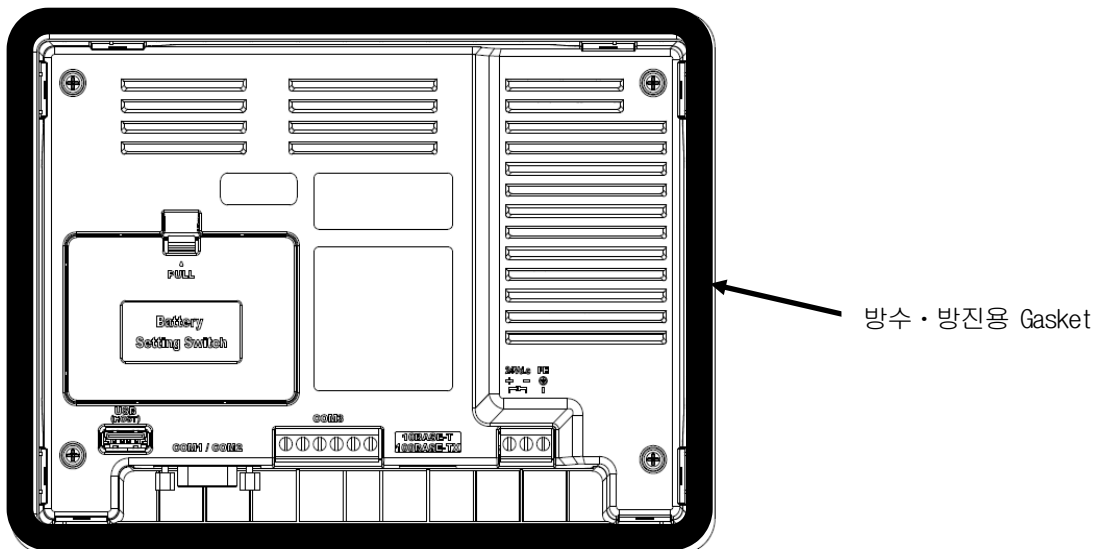

**알아두기**

- (1) 먼지 또는 기타 오염물질로 인해 제품이 영향을 받을 수 있으므로 방수·방진용 Gasket 을 반드시 사용하십시오.
- (2) 설치 시 XGT Panel 이 장착되는 패널의 면이 고르지 않을 경우에는 XGT Panel 과 패널 사이에 틈이 발생하여 물 또는 먼지가 침투될 수 있습니다. 특히, 패널의 재질(철재, 알루미늄, 아크릴 등), 두께에 따라 이와 같은 문제가 발생할 수 있으므로 이에 대해 설치 환경 검토가 요구됩니다. 또한 Gasket 과 패널이 밀착되어 있는지 확인이 반드시 필요합니다.
- (3) 설치 시 또는 일정시간 사용 후 노후화로 인해 Gasket 의 상태가 오염되거나 손상되었다면 방수·방진 효과가 현저히 약화될 수 있으므로 주의가 필요하며, Gasket 에 대한 교체가 필요할 경우에는 가까운 특약점 또는 서비스센터에 문의하여 주십시오.


(3) 설치 위치

- XGT Panel 설치는 화면 표시와 터치 사용을 고려하여 주십시오.
- 아래의 표시 각도를 벗어날 경우에는 화면에 선명하게 보이지 않을 수 있습니다. 표시 각도를 고려하여 제품을 설치하기를 권장합니다.

구 분	각도(좌우)	상	하
eXP2-0400D	60 deg.	40 deg.	50 deg.
eXP2-0500D eXP2-0502D	60 deg.	40 deg.	60 deg.
eXP2-0700D eXP2-0701D eXP2-0702D	70 deg.	50 deg.	70 deg.
eXP2-1000D eXP2-1001D			

(4) 고정

- 아래 그림과 같이 패키지 제공된 Bracket 을 사용하여 XGT Panel 을 고정하십시오.

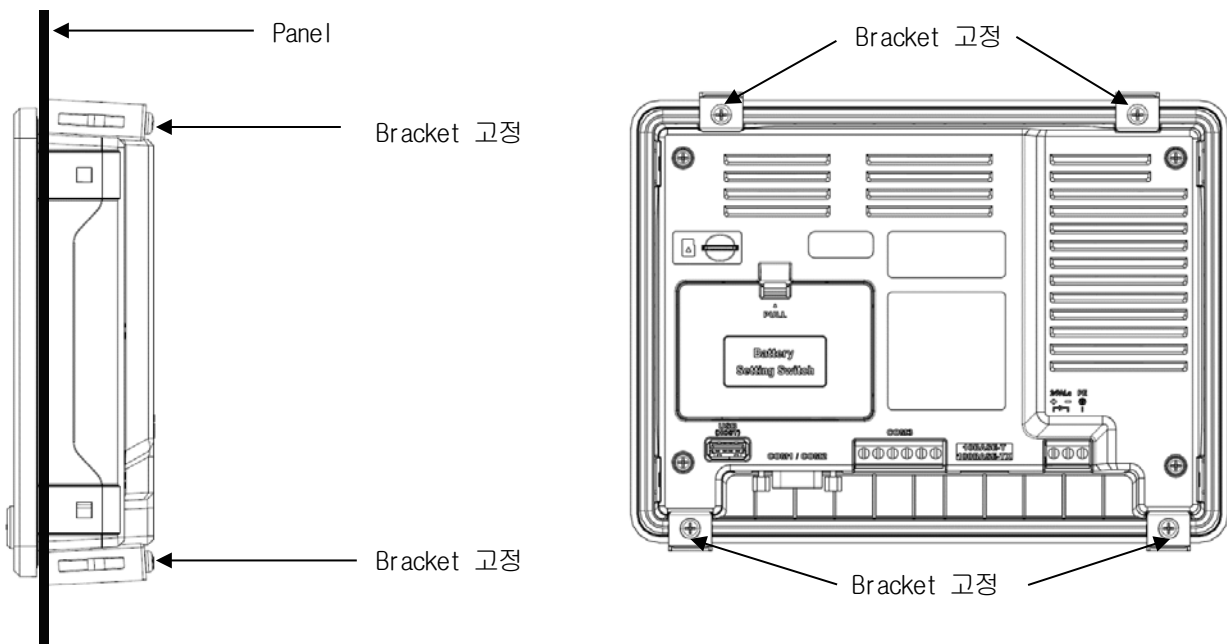

**알아두기**

(1) XGT Panel 을 패널에 밀착하여 틈이 발생하지 않도록 설치하여야 하며, 방수·방진이 요구되는 환경에서는 브래킷을 사면에 장착하여 고정하여 주십시오.

(2) 브래킷 설치 방향은 대칭(상-하, 좌-우)이 되도록 고정해야 하며, 대칭으로 고정하지 않을 경우에는 패널과 XGT Panel 간 틈이 발생할 수 있습니다.

(3) 브래킷 고정 시 패널과 수직으로 설치되어야 하며, 요구하는 브래킷 조임토크는 6.42kgf · cm 입니다. 패널 재질 종류에 따라 토크값이 변동될 수 있으며, 볼트규격 별 표준 조임토크를 따릅니다.

요구하는 조임토크 이상의 힘으로 고정 시 XGT Panel 변형으로 인한 터치 오동작 또는 방수·방진 효과가 약화될 수 있습니다.

## (5) 보호 필름 제거

- 제품 출고 시 전면시트 보호를 위해 부착된 필름은 패널에 설치 후 반드시 제거하여 주십시오.

**알아두기**

제품 출시 시 제품 전면에 부착된 보호 필름을 제거하여 주십시오. 보호 필름의 변형으로 인해 터치 오동작 또는 오입력이 발생할 수 있습니다. 전면시트의 보호를 위해서는 전용 보호 시트 사용을 권장합니다. 보호 시트 구입은 가까운 영업소 또는 특약점에 문의하여 주십시오.

## 10.2 배선

XGT Panel 을 설치할 때 배선에 관련하여 알아야 할 사항에 대해 설명합니다.

### 10.2.1 전원 배선

경제형 XGT Panel 은 직류(DC)제품입니다.

전원	품명
DC 24V	eXP2-0400D, eXP2-0500D, eXP2-0502D, eXP2-0700D eXP2-0701D, eXP2-0702D, eXP2-1000D, eXP2-1001D

### 주의

- ▶ DC 전원을 사용하는 기기에 AC 전원을 연결하면 제품 파손 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 연결에 주의하십시오.
- ▶ ‘/DC’ 는 DC 24V 를 사용하는 제품입니다.  
반드시 제품 뒷면의 극성을 확인하신 후 사용하십시오.
- ▶ 이 장치는 전압과 전류를 제한하는 절연 형 전원 또는 Class 2, SELV 전원을 사용하십시오.


전원 케이블은 다음과 같은 규격을 사용하십시오.

종류	전선 규격 (단위:mm <sup>2</sup> )	전선 종류	내열성	체결 토크
전원 및 보호접지	1.5(AWG16) ~ 2.5(AWG12)	구리	60℃	0.51N·m

#### 알아두기

- (1) 전압 강하를 고려할 때 가능한 굵은 선(2mm<sup>2</sup>) 이상의 연선 사용을 권장합니다.
- (2) 가능하면 케이블을 조밀하게 꼬아서 사용하시고, 최단거리 연결을 권장합니다.
- (3) 구분하기 쉽게 피복이 다른 색으로 제작된 케이블 사용을 권장합니다.

전원 연결은 아래 그림과 같습니다.

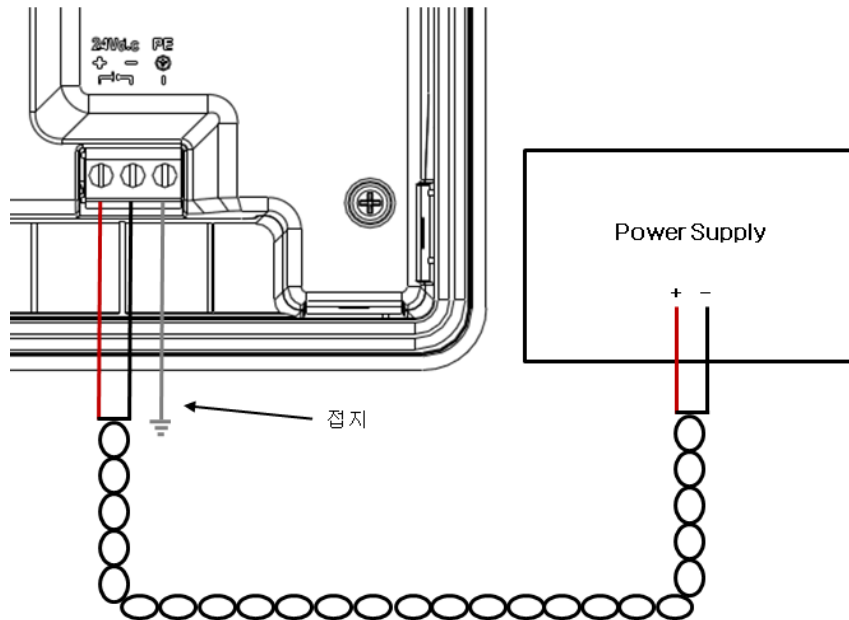


[ DC 전원 연결 ]

#### 알아두기

- (1) 전원 변동이 규정 값 범위보다 큰 경우에는 정 전압 트랜스포머를 사용하십시오.
- (2) 전원에 노이즈가 많은 경우에는 절연 트랜스포머를 사용하십시오.
- (3) 전원 On/Off 시 안정적인 데이터 백업을 위해 순시정전 10ms 이상 조건을 만족하는 외부 DC 전원공급장치를 사용하십시오.


XGT Panel 의 전원과 입출력 기기 및 동력 기기는 아래와 같이 전원 계통을 분리하여 주십시오.

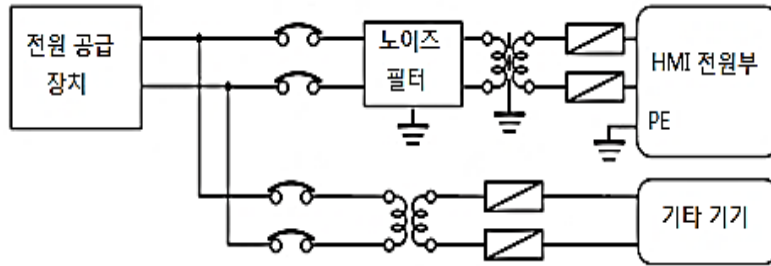

**알아두기**

XGT Panel 의 전원선은 주회로(고전압, 대전류)선, 입출력 신호선과 근접시키지 말아 주십시오. 가능한 100mm 이상 간격으로 설치하여 주십시오.

번개 등의 서지 대책으로써 아래 그림과 같은 뇌서지 업소버를 사용하여 주십시오.

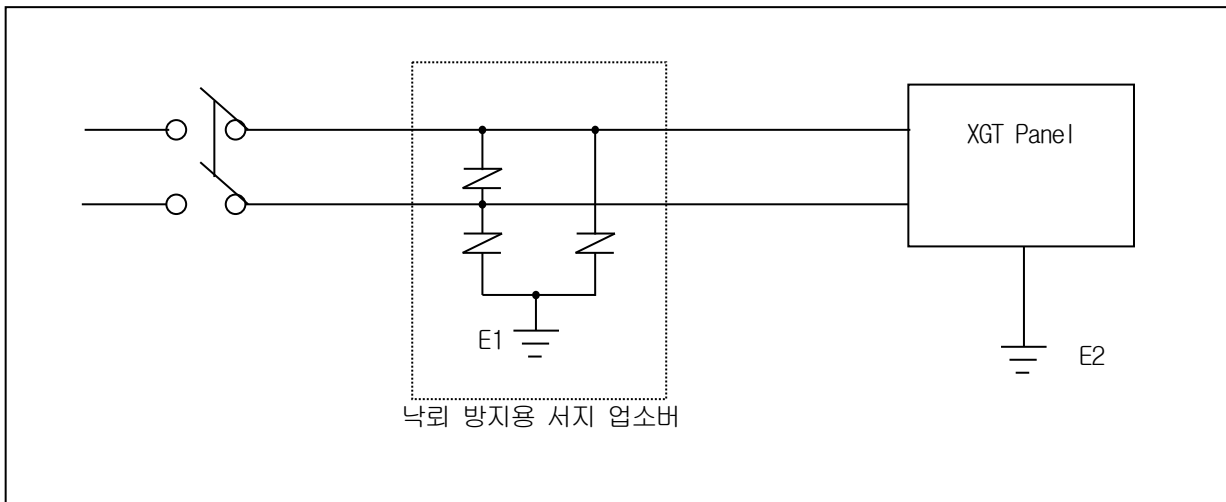


**알아두기**

- (1) 뇌 서지 업소버의 접지(E1)의 XGT Panel 의 접지(E2)는 분리하여 주십시오.
- (2) 전원전압 최대 상승 시에도 서지 업소버의 최대 허용 전압을 넘지 않도록 뇌서지 업소버를 선정하여 주십시오.


노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해 주십시오.  
 입력 전원의 배선은 가능한 짧게 꼬아주시고 차폐 트랜스나 노이즈 필터의 배선은 덕트를 거치지 않도록 해 주십시오.  
 AC/DC 용 전자 접촉기(MC)를 사용 할 경우 전원 입력 단에 Ferrite Core 사용을 권장 합니다.

예) 그림과 같이 전원 단에 Ferrite Core 를 적용 하여 주십시오.

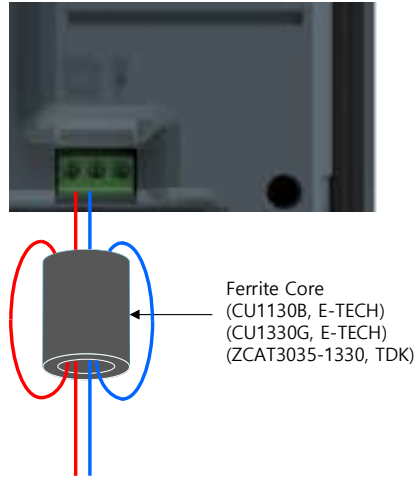

### 10.2.2 접지 배선

- (1) 본 XGT Panel 는 충분한 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별히 노이즈가 많은 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 단, 접지를 할 경우에는 아래의 사항을 참고하여 주십시오.
- (2) 접지는 가능한 한 전용 접지로 하여 주십시오.  
 접지 공사는 제 3 종 접지(접지 저항 100 Ω 이하)로 하여 주십시오.
- (3) 전용 접지를 할 수 없는 경우에는 아래 그림 나)와 같이 공용 접지로 하여 주십시오.

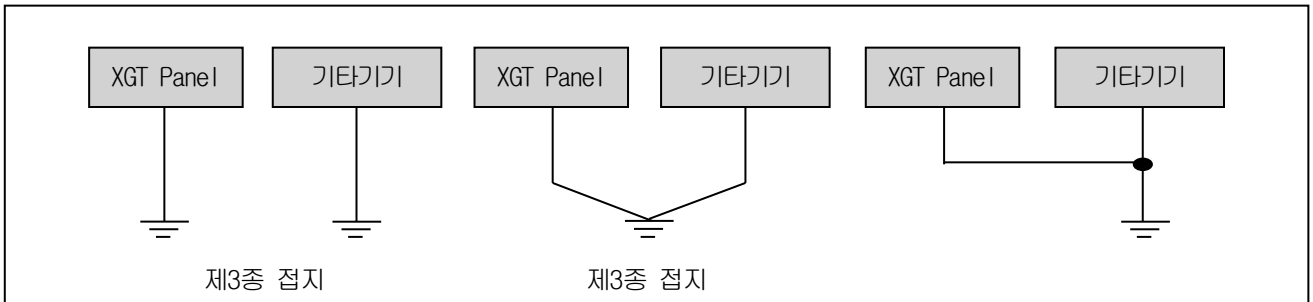

가) 전용접지: 가장 좋음

나) 공용접지: 양호

다) 공용접지: 불량

- (1) 접지용 전선을 2 mm<sup>2</sup> 이상의 것으로 사용하여 주십시오. 접지점을 가능하면 XGT Panel 의 근처에 두어 접지선의 길이를 짧게 하여 주십시오.

#### 알아두기

접지상태가 불량하거나 다)와 같이 연결된 경우에는 XGT Panel 이 오동작 또는 통신 불량이 발생 할 수 있습니다.

접지 상태를 반드시 확인하여 주십시오.

## 제 11 장 유지 보수

XGT Panel 을 항상 최상의 상태로 유지하기 위하여 일상 점검과 정기 점검을 실시해 주십시오.

### 11.1 보수 및 점검

주위 환경에 영향을 받아 소자에 이상이 발생할 수 있으므로 정기적인 점검이 필요합니다. 6 개월에 1~2 회 정도 점검하여야 할 사항에 대하여 아래 항목을 참고하여 주십시오.

점검 항목		판정 기준	조치
공급 전원		전원 변동 범위 내 (-15% / +10% 이내)	공급 전원이 허용 전압 변동 범위 내에 들도록 변경해 주십시오.
주위 환경	온도 측정	0 ~ + 50℃	사용 온도와 사용 습도가 적당하도록 조절합니다.
	습도 측정	10 ~ 85%RH	
	진동 유무	진동 없음	방진 고무를 사용하거나 기타 진동 방지 대책을 강구합니다.
전원 단자 풀림		풀림이 없을 것	풀린 곳은 조여 줍니다.
통신 커넥터 풀림		풀림이 없을 것	풀린 곳은 조여 줍니다.
예비 부품		예비 보유량과 보관 상태는 양호한지 확인	부족분은 충당하고, 보관 상태를 개선합니다.
Gasket 밀착 상태 점검		패널과 밀착되어 틈이 없을 것	이상 시 Gasket 교체 또는 Bracket 풀림 상태 확인(조임)
Gasket 상태 점검		오염, 훼손이 없을 것	이상 시 Gasket 교체

### 11.2 일상 점검

일상적으로 실시하여야 하는 점검을 다음과 같습니다.

점검 항목	점검 내용	판정 기준	조치
패널 부착 상태	브래킷의 나사 풀림을 확인	확실하게 부착되어 있을 것	나사 조임
전원 단자 상태	전원 단자 나사의 풀림	풀림이 없을 것	나사 조임
	압착 단자 간의 근접	적정한 간격일 것	교정
통신 커넥터 상태	고정 나사의 풀림	풀림이 없을 것	나사 조임
표시 LED	점등 확인	파란 LED 가 점등될 것	부록 1 참조


## 11.3 정기 점검

6개월에 1~2회 정도 다음 항목을 점검하여 필요한 조치를 실시하여 주십시오.

점검 항목		점검 방법	판정 기준	조 치
주위환경	주위 온도	온도 / 습도계로 측정 부식성 가스 측정	0 ~ 50 °C	일반 규격에 맞게 조정 (패널 내 환경 기준)
	주위 습도		10 ~ 85%RH	
	주위 오염도		부식성 가스가 없을 것	
XGT Panel 상태	풀림, 흔들림	XGT Panel 을 움직여 본다	단단히 부착되어 있을 것	나사 조임
	먼지, 이물질 부착	육안 검사	부착이 없을 것	-
접속상태	나사의 풀림	드라이버로 조임	풀림이 없을 것	조임
	압착 단자의 근접	육안 검사	적당한 간격일 것	교정
	커넥터 풀림	육안 검사	풀림이 없을 것	커넥터 고정나사 조임
	Bracket 풀림	드라이버로 조임	풀림이 없을 것	조임
전원 전압 점검		전원 입력 단자의 전원 전압을 테스터를 이용하여 확인	AC: 110-220V DC: 24V	공급 전원 변경
배 터 리		배터리 교환 시기, 전압 저하 표시 확인 (시스템 알람으로 표시됨)	<ul style="list-style-type: none"> <li>합계 정전 시간 및 보증 기간 확인</li> <li>배터리 전압 저하표시가 없을 것</li> </ul>	배터리 용량 저하 표시가 없어도 보증 기간 초과시 교환할 것
LCD Backlight 점검		육안 검사	보증 기간 확인	이상 발생 시 Backlight 교체
터치 상태	터치 위치 틀림	XGT Panel 의 Diagnostics 에서 확인	터치 위치가 맞을 것	XGT Panel 의 Settings 에서 재설정 할 것
	터치패드 불량	육안 검사	파손 또는 긁힘/오염이 없을 것	이상 발생 시 터치패드 교환
	전면시트 훼손 및 변형	육안 검사	<ul style="list-style-type: none"> <li>파손 또는 긁힘/오염이 없을 것</li> <li>전면시트 변형이 없을 것</li> </ul>	이상 발생 시 전면시트 교환

알아두기

(1) 배터리 교환 시기는 시스템 알람으로 표시됩니다. 시스템 알람은 XP-Builder 에서 아래와 같이 시스템 알람 항목이 설정되어야 표시가 됩니다.

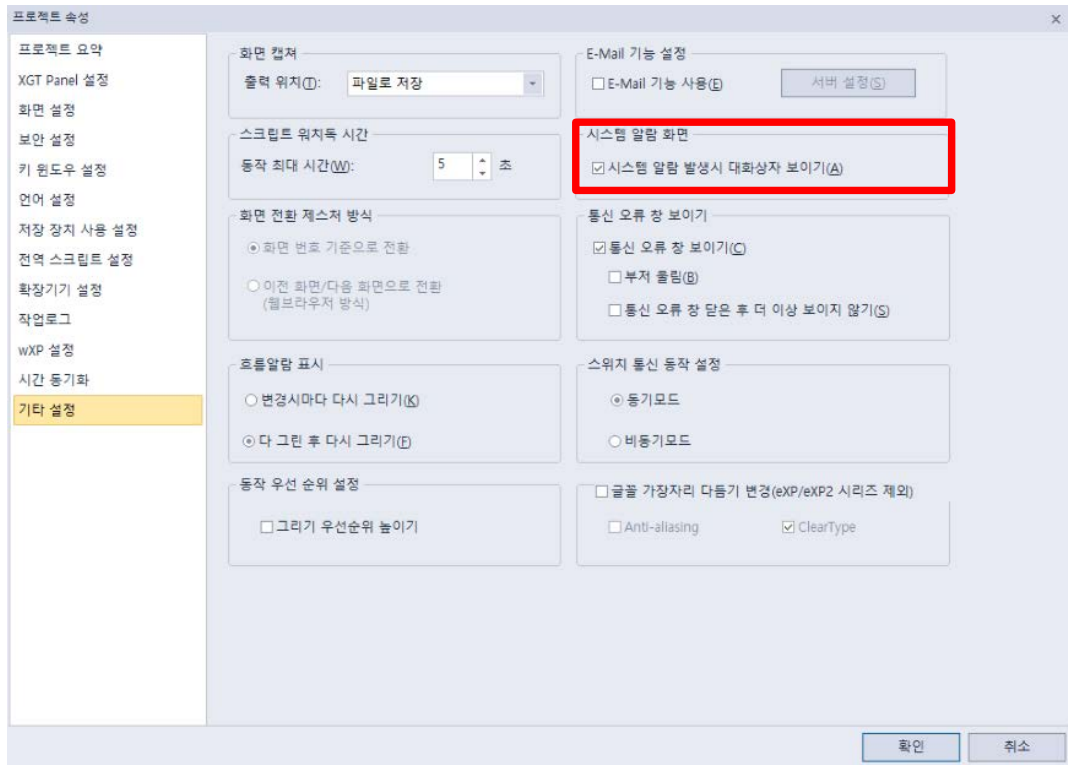

(2) LCD Backlight 교체는 LCD 와 Backlight 가 일체형이므로 수명이 끝나거나 고장이 발생하였을 때는 LCD 를 교체하셔야 합니다.



## 제 12 장 EMC 규격 대응

### 12.1 EMC 규격 대응을 위한 요구

EMC 지령은 “외부에 강한 전자파를 출력하지 않는다: Emission(전자방해)”와 “외부로부터 전자파의 영향을 받지 않는다: Immunity (전자감수성)”에 대하여 규정되어 있고, 대상 제품은 이 규정을 만족할 것을 요구 받고 있습니다. 이후부터는 XGT Panel 를 사용해서 기계장치를 구성 시 EMC 지령에 적합 되도록 하는 내용을 정리하였습니다. 지금 기술된 내용은 폐사에서 취득한 EMC 규제의 요구사항과 규격을 정리한 자료입니다만, 본 내용에 따라서 제작된 기계장치 모두가 아래 규격에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. EMC 지령의 적합 방법 및 적합 판단에 대해서는 기계 장치의 제조자 자신이 최종적인 판단을 할 필요가 있습니다.

#### 12.1.1 CE 규격

XGT Panel 는 CE 규격 중 EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, 그리고 EN61000-3-3 을 적용하였습니다.

적용 규격		결과
1. Emission		
Conducted Disturbance	EN61000-6-4:2007	C
Radiated Disturbance	EN61000-6-4:2007	C
Harmonic Current Emission	EN61000-3-2:2006 / A2 : 2009	N/T
Voltage Change, Fluctuations and Flicker	EN61000-3-3:2008	N/T
2. Immunity		
Electrostatic Discharge	EN61000-6-2:2005	C
	EN61000-4-2:2009	
Radio-Frequency Electromagnetic Field	EN61000-6-2:2005	C
	EN61000-4-3:2006 / A1 : 2008	
Fast Transient	EN61000-6-2:2005	C
	EN61000-4-4:2004	
Radio-Frequency Continuous Conducted	EN61000-6-2:2005	C
	EN61000-4-6:2009	
Power-Frequency Magnetic Fields	EN61000-6-2:2005	N/T
	EN61000-4-8:1993 / A1 : 2001	
Surges	EN61000-6-2:2005	C
	EN61000-4-5:2006	
Voltage Dips and Interruptions	EN61000-6-2:2005	N/T
	EN61000-4-11:2004	
C=Conform NC=Not Conform NT=Not Tested NA=Not Applicable		

Directive:



Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC amended by the Directive 93/68/EEC

### 12.1.2 KC 규격

XGT Panel 는 정보통신부 산하 전파연구소에서 인증하는 전자파적합등록(KC 규격)을 취득하였습니다.

#### A급 기기

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.



## 12.2 저 전압 지령 적합성을 위한 요구

저 전압 지령에서는 AC50~1000V, DC75~1500V 의 전원으로 구동하는 기기에 대하여 필요한 안전성의 확보를 요구하고 있습니다. 아래 내용은 저전압 지령에의 적합성을 위해서 XGT Panel 를 사용할 때의 설치, 배선에 관한 주의 사항을 정리 했습니다. 또한 기술내용은 폐사가 알고 있는 규제의 요구사항이나 규격에 의거하여 작성한 자료입니다만, 본 내용에 따라서 제작된 기계장치 전체가 상기 지령에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. EMC 지령에 적합하기 위한 방법이나 적합성 판단에 대해서는 기계장치의 제작자 자신이 최종적으로 판단할 필요가 있습니다.

### 12.2.1 XGT Panel의 적용 규격

XGT Panel은 EN61131-2:2007(계측, 제어 실험실에서 사용되는 기기의 안전성)에 따릅니다.

### 12.2.2 XGT Panel의 선정

eXP2-0400D, eXP2-0500D, eXP2-0502D, eXP2-0700D, eXP2-0701D, eXP2-0702D, eXP2-1000D, eXP2-1001D  
DC 24V 정격 이하의 입출력 모듈은 저 전압 지령 대상 범위 밖으로 되어 있습니다.

## 부록 1. 트러블슈팅

### 1. 문제점 종류

XGT Panel 동작 중, 표시되는 도형 및 오브젝트의 표시, XP-Builder에서의 다운로드 때 등 XGT Panel에서 발생하는 문제점의 종류를 분류하였습니다. 다음 해당 문제 부분을 참고하시기 바랍니다.

문제점 발생 분류	설명
기기 시작 시 문제	시작 시 이상 작동하는 경우 ☞ 2. 기기 시작 시 문제 참조 바랍니다.
모니터 시작 후 문제	터치 시 원하는 반응이 없을 경우 ☞ 3. 모니터 시작 후 문제 참조 바랍니다.
도형 및 오브젝트 표시 문제	도형이나 오브젝트가 편집 시점과 다르게 보이는 경우 ☞ 4. 도형 및 오브젝트 표시 문제 참조 바랍니다.
통신 문제	통신이 정상적으로 이루어지지 않는 경우 ☞ 5. 통신 문제 참조 바랍니다.
USB 메모리 문제	USB 메모리 인식, 저장 등 동작 관련 문제가 발생한 경우 ☞ 6. USB 메모리 문제 참조 바랍니다.
프로그램 수행 중의 에러메시지	XGT Panel 운용 중에 에러메시지가 뜬 경우 ☞ 7. 프로그램 수행 중의 에러메시지 참조 바랍니다.

## 2. 기기 시작 시 문제

<b>질문</b>	기기를 켜올 때 까만 색 화면이 나타나요
<b>현상</b>	기기를 켜올 때 까만 색 화면이 나타나고 부팅이 되지 않습니다

### <원인>

- (1) 기기가 부팅 모드로 설정되어 있지 않아 부팅을 하지 않습니다.
- (2) 백라이트 불량으로 화면에 나타나지 않을 가능성이 있습니다.

### <해결책>

- (1) 기기가 부팅 모드로 설정되어 있지 않아서 위 현상이 발생할 수 있습니다.  
기기 뒷편에 DIP 스위치에서 5번 스위치가 B방향에 위치해 있는지 확인해주세요.  
LED색상이 어떤 경우에 바뀌나요?  
다음 사항을 확인해주시기 바랍니다.

표시 색	내 용
파란색	XGT Panel에 전원 공급된 상태입니다.

<b>질문</b>	Goto Screen after boot up 옵션을 적용했는데, 모니터링이 시작되지 않고 “Failed to load image files” 가 떠요
<b>현상</b>	이미지를 USB 저장장치에 저장하고 기기 시작메뉴에서 “Goto Screen after boot up” 옵션에 체크한 상태에서, 기기 전원 재인가 시 “Failed to load image files” 메시지가 표시되면서 모니터링이 시작되지 않습니다

### <원인>

- (1) USB 저장장치와 함께 연결되어 있는 경우 USB 인식이 지연되고 있습니다.

### <해결책>

- (1) USB 저장장치 특성으로 인해 인식 속도 늦어지는 경우 USB 저장장치를 제거한 후 다시 장착하여 주시기 바랍니다.

<b>질문</b>	전원을 재인가했더니 USB 저장장치(혹은 USB 마우스)가 인식되지 않아요
<b>현상</b>	최초 USB 저장장치를 장착했을 때는 정상적으로 인식되었는데, 기기 전원을 재인가한 후에는 인식이 되지 않습니다

### <원인>

- (1) 기기의 전원 초기화 옵션(Reset USB Power)으로 인해 인식 과정에 문제가 생길 수 있습니다.
- (2) USB 저장장치의 특성에 따라 잘 인식되지 않을 수 있습니다.

### <해결책>

- (1) 기기의 전원 초기화 옵션(기기 시작메뉴의 환경설정의 “Reset USB Power”)에 체크가 되어 있다면 체크를 해제한 후 전원을 재인가해보시기 바랍니다.  
전원 초기화 옵션은 인식 속도가 늦거나 인식률이 떨어지는 저장장치의 초기화 작업을 개선하기 위해 추가된 기능입니다. 하지만 저장장치의 특성에 따라 전원 초기화가 초기화 작업에 오히려 방해가 될 수도 있습니다.

- 따라서 상황에 따라 전원 초기화 옵션을 적절히 활용하여 인식률이 높아지는 쪽으로 선택하시기 바랍니다.
- (2) 저장장치의 특성에 따라 인식이 안될 수 있습니다. 가용한 다른 USB 저장장치 중 인식률이 높은 저장장치를 이용해주시기 바랍니다.

### 3. 모니터 시작 후 문제

질문	화면 터치 이외의 곳에서 반응하거나, 화면을 누르지 않았는데도 반응해요
현상	화면을 터치했는데 다른 곳이 반응을 하거나 아무것도 안 눌렀는데 반응을 하네요

#### <원인>

- (1) 터치에 대한 눈금(Calibration) 설정이 올바르지 않습니다.
- (2) 터치 패널이 고장일 수 있습니다.

#### <해결책>

- (1) 터치에 대한 눈금 설정을 다시 해 줍니다. [4.1 터치 설정] 참조.
- (2) 설정메뉴에 들어가는 것이 불가할 경우에는 마우스를 USB 포트에 연결하여 들어가십시오.

질문	Buzzer의 소리가 안 들려요
현상	스위치를 눌러도 Buzzer의 소리가 안 들려요

#### <원인>

- (1) 스위치가 작동을 하는데 Buzzer가 울리지 않는 경우, Buzzer가 울리지 않도록 설정되어 있습니다.
- (2) 스위치도 작동을 하지 않으면, 터치 기능에 오류가 있는 것 같습니다.

#### <해결책>

- (1) Buzzer가 울리도록 환경 설정을 다시 해 줍니다. [제4장 환경설정]을 참조바랍니다.
- (2) Buzzer를 사용한다고 설정한 후, Buzzer가 울리는지 위 1)의 설정 창에서 테스트해 보세요.

질문	시스템 메모리가 부족하다는 시스템알람이 발생합니다.
현상	시스템 메모리가 부족하다는 시스템 알람이 발생하고, 이후 불 특정한 시점에 사용자 조작이 없이 XGT Panel 스스로 모니터링을 종료하고 시작메뉴로 이동함

#### <원인>

- (1) 메모리 사용량이 95%를 초과한 상황일 수 있습니다.
- (2) 모니터링 중 팝업 윈도우를 띄우거나 기타 여러 화면으로 이동하면서 메모리의 사용량이 다소 증가할 수 있습니다. 그런데, 프로젝트에 사용된 이미지의 수가 많은 경우 메모리 사용량이 보다 쉽게 한계치에 다다를 수 있습니다. 이 경우 XGT Panel은 자체적으로 모니터링을 종료하고 메모리를 다시 확보하는 동작을 취합니다.

#### <해결책>

- (1) Raster이미지가 아닌 Vector 이미지를 사용하는 경우 메모리 점유율을 낮출 수 있습니다. XP-Builder의 그래픽 라이브러리에서 보시면 000\_R이라고 표시된 이미지 그룹이 Raster 이미지 그룹이고, 000\_V로 표시된 이미지 그룹이 Vector 이미지 그룹입니다.
- (2) 이미지 변경 작업에도 불구하고 메모리 점유율이 상승하여 모니터링이 종료되는 경우 가까운 A/S 센터에 문의하시기 바랍니다.

질문	프로젝트에 계속 화면을 추가하고 오브젝트를 추가, 편집하다 보니 동작속도가 느려졌어요.
현상	프로젝트에 화면을 추가하고 오브젝트를 추가, 편집하다 보니 XGT Panel 의 동작속도가 점점 느려지는 것처럼 느껴집니다.

**<원인>**

- (1) 프로젝트에 사용된 이미지의 양이 많은 경우입니다.
- (2) XGT Panel은 화면 동작 속도를 높이기 위해 프로젝트에 사용된 이미지를 메모리에 미리 상주시키게 됩니다. 그런데 메모리 자원에 한계가 있어, 이미지의 양이 일정 한계를 넘어가면 메모리에 모두 상주시키지 못하고 파일 시스템에서 필요할 때 마다 읽어 들어서 화면에 표현하게 됩니다. 이로 인해 화면 동작 속도가 느려질 수 있습니다.

**<해결책>**

- (1) Raster이미지가 아닌 Vector 이미지를 사용하는 경우 메모리 점유율을 낮출 수 있습니다. XP-Builder의 그래픽 라이브러리에서 보시면 000\_R이라고 표시된 이미지 그룹이 Raster 이미지 그룹이고, 000\_V로 표시된 이미지 그룹이 Vector 이미지 그룹입니다.
- (2) 적절한 Vector 이미지가 없는 경우, 도형의 여러 기능(원, 사각형, 직선 등)을 이용하여 원하는 이미지를 구성합니다.
- (3) 불필요한 배경화면을 제거하고, 배경색을 적용하여 화면을 구성합니다.

## 4. 도형 및 오브젝트 표시 문제

질문	오브젝트 모양이 보이지 않거나 보여야 할 숫자나 문자값 등이 보이지 않네요.
현상	오브젝트 모양이 보이지 않거나 보여야 할 숫자나 문자값 등이 보이지 않네요.

## &lt;원인&gt;

(1) 해당 오브젝트들이 연결된 PLC와의 연결이 끊겼거나, NAK가 발생하여 나타나는 현상입니다.

## &lt;해결책&gt;

- (1) 처음부터 통신이 되지 않는 경우는 PLC와 연결된 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주세요.
- (2) 오프셋이 설정된 오브젝트가 갑자기 보이지 않으면, 주소 범위를 초과하였는지 확인해주세요.
- (3) 통신이 정상적이지 않을 경우에 각 오브젝트가 XGT Panel에 표시되는 현상은 다음과 같습니다.

오브젝트 종류	현상
비트 스위치	스위치가 표시 되지만 동작하지 않습니다.
워드 스위치	스위치가 표시 되지만 동작하지 않습니다.
화면 전환 스위치	스위치가 표시 되지만 동작하지 않습니다.
특수 스위치	스위치가 표시 되지만 동작하지 않습니다.
다중 스위치	스위치가 표시 되지만 동작하지 않습니다.
비트 램프	이미지가 보여지지 않습니다.
워드 램프	이미지가 보여지지 않습니다.
N상 램프	이미지가 보여지지 않습니다.
시계	현재 시간이 보여집니다.
비트 메시지	메시지가 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
워드 메시지	메시지가 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
숫자 표시기	값이 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
숫자 입력기	값이 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
문자 표시기	문자열이 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
문자 입력기	문자열이 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
비트 윈도우	오브젝트에 설정된 윈도우 화면이 보여지지 않습니다. 단 통신이 정상인 다른 오브젝트에 같은 윈도우 화면이 설정되어 있다면 그 오브젝트에 의해서 보여질 수는 있습니다.
워드 윈도우	오브젝트에 설정된 윈도우 화면이 보여지지 않습니다. 단 통신이 정상인 다른 오브젝트에 같은 윈도우 화면이 설정되어 있다면 그 오브젝트에 의해서 보여질 수는 있습니다.
비트 부품	오브젝트에 설정된 부품화면(보조화면)이 보여지지 않습니다. 단 통신이 정상인 다른 오브젝트에 같은 부품화면이 설정되어 있다면 그 오브젝트에 의해서 보여질 수는 있습니다.
워드 부품	오브젝트에 설정된 부품화면(보조화면)이 보여지지 않습니다. 단 통신이 정상인 다른 오브젝트에 같은 부품화면이 설정되어 있다면 그 오브젝트에 의해서 보여질 수는 있습니다.
애니메이션	애니메이션이 보여지지 않습니다.
막대 그래프	그래프가 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
파이 그래프	그래프가 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
미터 그래프	그래프가 보여지지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.

오브젝트 종류	현상
폐곡선 그래프	그래프가 보이지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
트렌드 그래프	X, Y축은 정상적으로 보이거나 트렌드 선이 보이지 않습니다. 배경이미지 지정 시 이미지는 그대로 보여집니다.
이력 알람 보기	변화 없습니다. 통신이 비정상인 경우 감시 대상 디바이스의 상태를 알 수 없기 때문에 알람이 발생되지 않지만 기존 발생된 알람 데이터는 모두 그대로 보여집니다.
데이터 목록 보기	값이 보이지 않습니다. 데이터목록 보기 오브젝트의 격자들은 그대로 보여집니다.
로깅 보기	변화 없습니다. 통신이 정상일 때 기록된 로그데이터는 모두 정상적으로 보여집니다. 단, 통신이 비정상일 때의 로그데이터는 #로 표시됩니다.
알람 탐색기	변화 없습니다. 이미 발생되어 있는 알람의 그룹을 보여주기 때문에 통신이 비정상일 때라도 기존 발생된 알람 데이터가 있다면 해당 알람이 속한 그룹의 이름을 표시합니다.

질문	숫자 표시 오브젝트 값이 #이나 ~로 보여요.
현상	숫자 표시 오브젝트 값이 #이나 ~로 보여요. 숫자 입력기, 데이터 목록 보기, 로깅 보기에서도 동일한 현상이 발생합니다.

<원인>

- (1) 설정한 숫자 자릿수보다 값이 크거나 BCD로 설정한 후 표시값이 BCD 가 아닌 데이터 일 경우에 나타나는 현상입니다.

<해결책>

- (1) 표시해야 할 숫자가 숫자 표시 오브젝트에 설정된 자릿수를 초과하게 되면 #이 표시됩니다. 이 때는 XP-Builder에서 자릿수를 크게 설정해서 다시 다운로드 한 후 프로그램을 실행시켜 주세요.
- (2) 숫자 표시 오브젝트가 BCD형식으로 표시될 경우, BCD형식에 맞지 않는 데이터는 ~로 나타냅니다. 이 때는 디바이스의 값을 BCD형식에 맞게 조정해주세요.
- (3) 데이터목록 오브젝트, 숫자 입력기, 숫자 표시기, 로깅 보기에 이런 현상이 나타납니다.

질문	화면 전환 후에 잠시 잔상이 남네요
현상	화면 전환 후, 부품이나 숫자 표시기에 배경색이나 이미지가 없는 경우 부품들이 변경되면서 이전 부품의 잔상이 잠시 나타납니다.

<원인>

- (1) 화면 전환 후 다중 연결이 되어 있거나, 통신 타임 아웃이 발생할 경우 일부 오브젝트에서 이전 값이나 상태가 현재 값이나 상태와 중첩되어 표시되는 경우가 발생할 수 있습니다.

<해결책>

- (1) 정상적인 경우입니다. 다중 연결이나 통신 상태가 원활하지 못한 경우에 화면이 전환되면 타임아웃시간 동안 오브젝트의 이전 값이나 상태가 표시되어 잔상이 발생할 수 있습니다.

질문	겹쳐서 있는 오브젝트가 순서대로 나타나지 않아요.
현상	데이터 리스트 밑에 있는 숫자 표시기가 데이터 리스트 위에 나타납니다

**<원인>**

- (1) 디바이스 값이 변경된 오브젝트 화면 제일 위에 표시됩니다.

**<해결책>**

- (1) 정상적인 경우입니다. 화면에 겹침 윈도우나 부품 오브젝트가 포함되어 있지 않은 경우에는 오브젝트의 그리기 순서와 무관하게 가장 최근에 변경된 오브젝트가 화면 위에 표시됩니다. 그렇기 때문에 가급적 화면에 오브젝트들은 겹쳐지지 않도록 하시는 것이 좋습니다.

질문	항상 오브젝트가 도형 위에 나타나요.
현상	XP-Builder에서는 도형이 오브젝트 위에 위치하도록 하여 다운로드 하였는데, 항상 오브젝트가 위에 나타나네요.

**<원인>**

- (1) XGT Panel에서는 항상 오브젝트가 도형보다 위에 나타나게 됩니다.

**<해결책>**

- (1) 정상적인 경우입니다. XGT Panel에서는 항상 오브젝트가 도형보다 위에 나타나게 됩니다.

## 5. 통신 문제

질문	통신이 안 되는 것 같아요.
현상	오브젝트가 적은 화면에서는 통신이 되는데, 오브젝트가 많은 화면으로 이동하면 타임아웃이 발생합니다.

**<원인>**

- (1) 기기 설정에 통신 타임아웃 시간이 너무 짧게 설정되어 있습니다.

**<해결책>**

- (1) 통신량이 많아지면서 XGT Panel에서 통신 데이터를 요청하고 PLC에서 응답이 오는 시간보다 타임아웃 시간이 짧게 설정되어 있어서 나타나는 문제입니다. XP-Builder에서 기기 설정에 통신 타임아웃 시간을 크게 설정한 후 프로그램을 다운로드하고 실행시켜주세요.

질문	통신이 안 되는 것 같아요.
현상	통신이 전혀 되지 않아요.

**<원인>**

- (1) 통신 설정이 정상적이지 않거나, 케이블 이상이 원인 일 수 있습니다.

**<해결책>**

- (1) RS-232C의 경우, 빌더에서 연결 설정이 올바른지 확인해주세요.
- (2) RS-422/485인 경우, 국번 및 통신 연결 설정이 올바른지 확인해주세요.
- (3) 1), 2)가 정상적이라면, 기기 메뉴 화면의 시리얼 진단 화면에서 PLC-RS-232C, PLC-RS485/422에 대해서 진단을 해보세요. [5.6 시리얼 통신 진단 기능 설정] 참조.
- (4) 3)이 정상이라면, 연결 케이블이 이상한지 점검해주세요.
- (5) 이더넷의 경우, 상대 PLC에 대한 IP와 포트 설정이 올바른지 확인해주세요

 **주 의**

- ▶ 제품 시운전 전에 미리 XGT Panel과 대상 제어기와 정상 통신이 가능한지 먼저 확인해야 합니다.

## 6. USB 메모리 문제

질문	USB 메모리를 제거하니 기기가 일정 시간 동안 멈춰 있습니다.
현상	로깅이나 레서피 등을 백업 작업이 일어나는 경우 발생하는 현상입니다.

### <원인>

- (1) 백업을 하려고 할 때 메모리 카드가 제거되어 나타나는 현상입니다.

### <해결책>

- (1) 가급적 XGT Panel이 감시 작업을 수행하고 있을 경우에 메모리 카드를 제거하지 말고, 대기 화면으로 나간 후 제거해 주세요.
- (2) 불가피하게 작동 중에 제거해야 한다면, 백업이 일어나지 않는 시점에 제거하세요. 만약 위 현상이 발생한다면 약 10초 후에 정상 작동하오니 잠시 기다려 주세요.
- (3) USB 메모리의 경우 USB 외장 메모리의 LED가 깜빡이지 않을 때 제거해 주십시오.

질문	USB 저장장치 탈착을 반복 하다 보니, USB 저장장치가 인식되지 않습니다.
현상	USB 장치 탈착이 빠른 시간 동안 반복될 때 나타나는 현상입니다.

### <원인>

- (1) USB 장치를 인식하거나 혹은 제거되었을 때 이를 인식하는데 일정 시간이 소요(최대 수 초)됩니다. 그런데, 저장장치를 빠르게 장착/제거하게 되면, 이를 정상적으로 인식하지 못하는 상황이 발생합니다.
- (2) USB HUB를 사용한 경우 USB 허브와 호환성 문제가 발생한 것입니다.
- (3) USB 버전 3.0이상 허브 사용 시 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.

### <해결책>

- (1) 1분 가량 기다리면 다시 인식됩니다. 1분 이상 기다렸다가 다시 장착해주십시오.
- (2) USB 장치를 제거 및 재장착 시에는 2-3초 정도 대기 후 재장착 하시기 바랍니다.
- (3) USB허브는 가급적 2.0버전을 사용하시기 바랍니다. 또한 HUB 사용 시 별도의 외부 전원을 사용해 주시기 바랍니다.
- (4) HUB 사용 시 USB인식이 되지 않는 경우 HUB제거 후 USB 메모리를 연결하여 주시기 바랍니다.

질문	USB Device malfunctioned, and system does not recognize it. 알람창 발생
현상	USB 장치를 인식하지 못하였을 경우 발생하는 메시지 입니다.

### <원인>

- (1) USB 장치의 오동작 등의 원인으로 인해 장치를 인식할 수 없을 때 나타나는 현상입니다.

### <해결책>

- (1) USB 장치를 제거 및 재장착 하시기 바랍니다. 재장착 시에는 2-3초 정도 대기 후 재장착 하시기 바랍니다.
- (2) USB 연장 케이블을 사용한 경우 연장 케이블을 제거한 후 USB메모리를 사용하시기 바랍니다.

질문	USB 연장 케이블을 사용하여 USB 장치 연결 시 인식이 되지 않습니다.
현상	USB 연장 케이블이 기기와 호환되지 않는 경우 발생한 문제입니다.

<원인>

(1) USB 연장케이블이 너무 길어서 발생하는 문제입니다.

<해결책>

- (1) USB 연장 케이블은 호환성 문제가 발생할 수 있으니 가급적 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.
- (2) USB 연장 케이블의 사용이 불가피할 경우 케이블의 길이는 2m이내로 사용하여 주시기 바랍니다.



주 의

- ▶ 외장 메모리에 데이터를 저장 중에 강제로 제거하게 되면 정상적으로 파일이 저장되지 않거나 외장 메모리에 손상이 가해 질 수 있습니다.

## 7. 프로그램 수행 중의 에러메시지

기기 시작, 기기진단 및 환경설정, 프로젝트 다운로드, 제어기 감시 등 XGT Panel의 실행 중에 문제가 발생할 경우 메시지 박스 형식으로 에러메시지를 띄웁니다. 이때 메시지는 본 내용 앞에 항상 네 자리 숫자로 된 코드를 표시합니다. 이때 앞의 두 자는 오브젝트 및 수행 중인 작업의 코드가 되며, 뒤의 두 자리는 메시지 번호가 됩니다. 즉 현재 발생된 에러메시지의 코드가 [0101]로 표시된 경우는 NVRAM의 상태를 진단 시 발생한 오류 메시지입니다. 오류메시지 발생 시 아래 에러코드 열의 종류와 순번을 참고하여 원인 및 대책란을 찾아보시기 바랍니다.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
기기진단	0x01	0x01	XGT Panel	NVRAM Data Access ... FAILED!	백업 메모리의 정상여부를 확인하는데 실패하였습니다. 이 증상이 반복될 경우 가까운 A/S 센터에 문의하여 주십시오.
		0x02	XGT Panel	BATTERY STATUS ... NOT GOOD!	백업 메모리의 데이터가 유효하지 않습니다. 전원을 껐다 켜서 다시 한번 확인을 하셔도 같은 증상이 발생한다면, XGT Panel 전원을 빼고 배터리를 교체해 주세요.
		0x03	XGT Panel	Write Operation FAILURE!	내장 플래시 디스크에 오류가 있습니다. 가까운 A/S 센터에 문의하여 주십시오.
		0x04	XGT Panel	Read Disk Information Error!	내장 플래시 디스크에 오류가 있습니다. 가까운 A/S 센터에 문의하여 주십시오.
		0x05	XGT Panel	Write Operation FAILURE!	CF 카드 슬롯이 비어있는지 확인해 주시고, CF 카드를 다시 장착해 주시고 테스트 해주세요. 그래도 같은 증상이 반복된다면, CF 카드에 문제가 있거나 XGT Panel의 CF 카드 슬롯에 문제일 가능성이 있습니다.
		0x06	XGT Panel	Read Disk Information Error!	CF 카드 슬롯이 비어있는지 확인해 주시고, CF 카드를 다시 장착해 주시고 테스트 해주세요. 그래도 같은 증상이 반복된다면, CF 카드에 문제가 있거나 XGT Panel의 CF 카드 슬롯에 문제일 가능성이 있습니다.
기기설정	0x02	0x01	XGT Panel	Invalid timeout value.	백라이트 설정 시간 범위에 맞지 않는 시간을 입력하였습니다. 유효한 시간을 설정해 주세요.
		0x02	XGT Panel	Not found XGT Panel configuration file.	XGT Panel의 설정 정보 데이터가 없습니다. XGT Panel의 전원을 껐다 다시 켜도 같은 증상이 발생한다면, 가까운 A/S 센터에 문의하여 주십시오.
		0x03	XGT Panel	Please enter an integer between 0 and 255.	IP 설정 시 값은 0~255 범위의 값만 유효합니다. 해당 범위 안의 값을 입력하여 주십시오.
기기정보 보기	0x03	0x01	XGT Panel	No project in XGT Panel.	현재 기기 안에 다운로드 된 프로젝트가 없으므로 연결정보를 볼 수 없습니다. XP-Builder 로부터 프로젝트를 다운로드 하여 주십시오.

부록1. 트러블 슈팅

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
XGT Panel Update	0x04	0x01	XGT Panel	Failed to Start Engine. Please update engine again.	업데이트 오류나 플래시 디스크 오류로 프로그램을 실행 할 수 없습니다. 업데이트가 가능한 상태면 다시 수행해 주세요. 그렇지 못한 상태면 가까운 A/S 센터에 문의하여 주십시오.
스위치	0x05	0x01	XGT Panel	Invalid password.	해당 오브젝트에 암호가 설정되어 있습니다. 현재 기기에 다운로드 되어 있는 프로젝트 편집 시, 프로젝트 속성정보에 지정해 둔 암호를 입력하여 주십시오.
숫자표시기/ 숫자입력기	0x06	0x01	XGT Panel	Can't write Data.	통신 이상으로 값을 입력할 수 없습니다. 통신 상태를 확인해 주시고 다시 입력해 주세요.
		0x02	XGT Panel	No input Data.	아무 값도 입력하지 않은 상태에서 값을 입력하려고 하였습니다. 원하시는 값을 입력하신 후에 값을 입력해주세요.
		0x03	XGT Panel	Exceeded the max length.	입력할 수 있는 최대 길이를 초과하였습니다.
		0x04	XGT Panel	Exceeded the minimum Value.	입력할 수 있는 값의 최대값을 초과하여 입력하였습니다.
		0x05	XGT Panel	Exceeded the maximum Value.	입력할 수 있는 값의 최소값을 초과하여 입력하였습니다.
		0x06	XGT Panel	Invalid at Input Case.	입력된 값을 입력 시 설정된 조건을 만족하지 않아 입력할 수 없습니다. 빌더에서 해당 오브젝트의 입력 조건을 확인하고 다시 입력해 주세요.
램프	0x07	없음			
문자표시기/ 문자입력기	0x08	없음			
메시지	0x09	없음			
시계	0x0A	없음			
애니메이션	0x0B	없음			
그래프	0x0C	없음			
윈도우 오브젝트	0x0D	없음			
부품 오브젝트	0x0E	없음			
이력알람 관련	0x0F	없음			
흐름알람 관련	0x20	없음			

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
시스템알람 관련	0x21			없음	
스케줄러 관련	0x22			없음	
레서피 관련	0x23			없음	
로깅 관련	0x24			없음	
데이터목록	0x25			없음	
프로젝트 다운로드	0x26	0x00	XGT Panel	Abnormal send-payload. Please download project again.	통신 상태가 비정상입니다. 통신 케이블의 연결을 다시 한번 확인해주시시오.
		0x01	Builder	There's no Password File.	기기 내 패스워드 설정 파일이 없어 새로 생성한 경우 보여지는 경고메시지 입니다. 새로 생성된 경우 패스워드가 없는 상태로 초기화됩니다.
		0x02	Builder	Failed to Create Password File.	기기 내 패스워드 설정 파일이 없는 경우 새로 생성되는데, 기기에 이상이 생긴 경우 이 파일 생성을 실패하여 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x03	Builder	Invalid Backup Media.	통신 상태가 비정상입니다. 프로젝트 데이터를 저장할 경로정보가 부정확합니다. 이 문제가 반복적으로 나타날 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x04	Builder	Failed to Create Initial Version File.	기기 내 버전정보 파일이 없는 경우 새로 생성되는데, 기기에 이상이 생긴 경우 이 파일 생성을 실패하여 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x05	Builder	File Size Error.	버전정보 파일이 있는데, 기기 이상으로 이 파일을 정상적으로 읽어 들이지 못하는 경우 버전을 알 수 없어 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x06	Builder	Failed to get Project ID.	프로젝트 속성을 담고 있는 파일을 읽을 수 없는 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x07	Builder	Failed to read history alarm data.	NVRAM 의 이상으로 알람 이력에 관한 정보를 알 수 없는 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x08	Builder	Failed to read CF Card information.	프로젝트에는 기기에 장착된 CF 카드에 데이터를 저장하도록 설정되어 있는데 현재 CF 카드에 대한 정보를 읽을 수 없습니다. CF 카드의 장착 상태를 확인해주시고, 정상인 경우 CF 카드의 정상 여부를 확인해주십시오. 이후 해결되지 않을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
프로젝트 다운로드	0x26	0x09	Builder	Failed to read USB information.	프로젝트에는 기기에 장착된 USB 저장장치에 데이터를 저장하도록 설정되어 있는데 현재 USB 저장장치에 대한 정보를 읽을 수 없습니다. 장착 상태를 확인하여 주시고, 정상인 경우 USB 저장장치의 정상 여부를 확인하여 주십시오. 이후 해결되지 않을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0A	Builder	Failed to read Flash memory information.	플래시 디스크의 이상으로 메모리 상태에 관한 정보를 알 수 없는 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0B	Builder	Failed to clear Temp Directory.	플래시 디스크의 이상으로 다운로드를 위해 임시로 생성했던 디렉터리를 지우지 못하는 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0C	XGT Panel	Failed to delete Font File. Please reboot XGT Panel.	XGT Panel 의 이상작동으로 이전 프로젝트의 폰트파일 삭제 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0D	XGT Panel	Failed to delete Image File. Please reboot XGT Panel.	XGT Panel 의 이상작동으로 이전 프로젝트의 이미지파일 삭제 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0E	XGT Panel	Failed to delete Sound File. Please reboot XGT Panel.	XGT Panel 의 이상작동으로 이전 프로젝트의 이미지파일 삭제 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x0F	XGT Panel	There's no downloaded project. It needs to download whole project	기 다운로드 된 프로젝트가 없는 경우 부분, 혹은 수정된 것만 다운로드 할 수 없습니다. 이 경우 전체다운로드를 해주십시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x10	Builder	Backup path is invalid. Please check the path that project is downloaded.	사용자가 이미지, 폰트 등 프로젝트 데이터의 저장위치를 변경하는 경우 해당 경로가 없으면 새로 생성하는데, 생성을 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. CF 카드로 지정한 경우 CF 카드가 장착되어있지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다. 이러한 경우가 아닌데 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x11	XGT Panel	Failed to delete previous project archive. Please reboot XGT Panel.	XGT Panel 의 이상작동으로 기 다운로드 되어 있는 프로젝트의 백업파일을 삭제할 수 없습니다. XGT Panel 을 재부팅 하여 주십시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
프로젝트 다운로드	0x26	0x12	XGT Panel	Failed to delete past project data files. Please download project again.	다운로드 시 이전 프로젝트의 모니터데이터 삭제 옵션을 선택하는 경우 NVRAM 내의 로그데이터 영역을 초기화하는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. NVRAM 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x15	XGT Panel	Failed to initialize LOGGING area in NV-RAM. Please download project again.	다운로드 시 이전 프로젝트의 모니터데이터 삭제 옵션을 선택하는 경우 NVRAM 내의 로그데이터 영역을 초기화하는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x16	XGT Panel	Failed to initialize RECIPE area in NV-RAM. Please download project again.	다운로드 시 이전 프로젝트의 모니터데이터 삭제 옵션을 선택하는 경우 NVRAM 내의 알람 이력 영역을 초기화하는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x17	XGT Panel	Failed to initialize ALARM area in NV-RAM. Please download project again.	다운로드 된 폰트 파일을 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x18	XGT Panel	Failed to install font files. Please download project again.	프로젝트 데이터를 내용에 따라 여러 개의 파일로 다시 나누는데 이 과정이 실패할 경우 다운로드를 중지합니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시십시오.
		0x19	XGT Panel	Failed to unmarshall download file. Please download project again.	내용에 따라 분류된 프로젝트 데이터를 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책	
	종류	순번				
					반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.	
			0x1A	XGT Panel	Failed to install new project data files. Please download project again.	플래시 디스크의 이상으로 다운로드 된 프로젝트 데이터를 정상적으로 설치하지 못했습니다. 다시 한번 프로젝트를 다운로드 해 주십시오. 이 문제가 반복적으로 발생 시 A/S 센터에 문의해주시시오.
			0x1B	XGT Panel	Failed to merge data files. Please download project again.	다운로드 된 프로젝트 압축 파일을 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
			0x1C	XGT Panel	Failed to save new project archive. Please download project again.	기기 내에는 다운로드 완료 후 엔진 프로그램을 재시작 시키기 위한 프로그램이 있는데 이 프로그램을 실행시키는데 실패하면 이 메시지를 보여줍니다. 하지만 다운로드 는 완료된 상태이니 엔진을 직접 재시작 시키면 정상 작동합니다. 재시작 프로그램의 이름은 startup.exe 이며 엔진 업그레이드 기능을 이용하여 설치하시면 됩니다.
프로젝트 다운로드	0x26	0x1D	XGT Panel	Failed to XGP Panel startup program. Please update XGT Panel Software.	XGT Panel 소프트웨어를 재시작 시키지 위한 모듈을 찾을 수 없습니다. XGT Panel 을 업데이트해주시시오.	
		0x1E	XGT Panel	Project data is not downloaded. Please download project again.	통신 이상으로 프로젝트 데이터가 정상적으로 다운로드 되지 않았습니다. 통신 케이블의 연결상태를 다시 한번 확인해주시고 반복적으로 발생 시 A/S 센터에 문의해주시시오.	
		0x1F	XGT Panel/ XP-Builder	Failed to read Version information file. Please download project again.	버전정보 파일이 있는데, 기기 이상으로 이 파일을 정상적으로 읽어 들이지 못하는 경우 버전을 알 수 없어 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.	
USB 저장장치로부터 프로젝트 다운로드	0x27	0x51	XGT Panel	Cannot find project data in USB Storage	USB 저장장치가 없거나 USB 저장장치의 장착 상태가 불량한 경우, 혹은 USB 저장장치 안에 프로젝트가 정상적으로 저장되지 않은 경우입니다. USB 저장장치 안에 XP_Project 폴더가 있는지 확인해주시시오.	

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x52	XGT Panel	Project information file is not in USB Storage.	USB 저장장치 안에 프로젝트가 정상적으로 저장되지 않은 것입니다. USB 저장장치 안에 XP_Project 폴더가 있으며, 그 안에 [프로젝트이름].inf 파일이 있는지 확인해주세요.
		0x53	XGT Panel	Failed to read project information file.	USB 저장장치 안에 프로젝트가 정상적으로 저장되지 않아 프로젝트 정보 파일을 읽을 수 없습니다. XP-Builder 에서 USB 저장장치로 프로젝트를 다시 저장해주세요.
		0x54	XGT Panel	Device type is not matched.	USB 저장장치 안에 있는 프로젝트에 설정되어 있는 기기타입이 현재 연결된 기기의 타입과 일치하지 않습니다. 이 경우 프로젝트를 기기로 다운로드 할 수 없습니다. 프로젝트를 다시 편집하시거나 맞는 타입의 기기에 다운로드해주시기 바랍니다.
		0x55	XGT Panel	Cannot read user password.	기기 이상으로 기기 내 패스워드에 관한 정보를 읽을 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주세요.
		0x56	XGT Panel	Password is not matched.	USB 저장장치에 프로젝트를 저장할 때 사용자가 입력한 패스워드가 현재 기기의 연결 패스워드와 일치하지 않습니다. USB 저장장치에 맞는 패스워드를 입력하여 프로젝트를 저장해주시기 바랍니다.
USB저장장치로부터 프로젝트 다운로드	0x27	0x57	XGT Panel	Cannot read XGT Panel software version.	버전정보 파일이 있는데, 기기 이상으로 이 파일을 정상적으로 읽어 들이지 못하는 경우 버전을 알 수 없어 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주세요.
		0x58	XGT Panel	XGT Panel software is old version. Please update XGT Panel.	프로젝트를 저장한 XP-Builder 의 버전이 현재 XGT Panel 과 호환되지 않는 버전입니다. XGT Panel 을 업데이트해주세요.
		0x58	XGT Panel	XP-Builder is old version. Please update XP-Builder.	프로젝트를 저장한 XP-Builder 의 버전이 현재 XGT Panel 과 호환되지 않는 버전입니다. XP-Builder 를 업데이트해주세요.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x59	XGT Panel	Cannot read download data format version.	저장구조 버전정보 파일이 있는데, 기기 이상으로 이 파일을 정상적으로 읽어 들이지 못하는 경우 버전을 알 수 없어 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x5A	XGT Panel	Download data format version is not matched. Please update XGT Panel.	데이터 저장형식이 맞지 않습니다. XGT Panel 을 업데이트해주시시오.
		0x5A	XGT Panel	Download data format version is not matched. Please update XP-Builder.	데이터 저장형식이 맞지 않습니다. XP-Builder 를 업데이트해주시시오.
		0x5B	XGT Panel	Data file path is invalid.	지정된 위치에 프로젝트 데이터 파일이 없습니다. USB 저장장치의 연결상태를 다시 한번 확인해주시고, 이상이 없을 경우 USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오.
		0x5C	XGT Panel	Download file name length is invalid.	프로젝트 데이터 파일의 이름이 잘못 저장되어 있습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x5D	XGT Panel	Cannot find download file.	프로젝트 데이터 파일을 찾을 수 없습니다. USB 저장장치에 프로젝트 파일을 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 USB 저장장치의 이상 유무를 확인해주시고 이상이 없을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x5E	XGT Panel	Download file size is invalid.	프로젝트 데이터 파일이 잘못 저장되었습니다. USB 저장장치에 프로젝트 파일을 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 USB 저장장치의 이상 유무를 확인해주시고 이상이 없을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
USB저장장치로부터 프로젝트 다운로드	0x27	0x5F	XGT Panel	Cannot find project backup file.	통신 이상으로 다운로드 되어야 할 프로젝트 백업파일이 다운로드 되지 않았습니다. 다시 한번 다운로드 해 주십시오.
		0x60	XGT Panel	Project backup file size is invalid.	프로젝트 데이터 백업파일이 잘못 저장되었습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 USB 저장장치의 이상 유무를 확인해주시고 이상이 없을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x61	XGT Panel	Font file name length is invalid.	폰트 파일의 이름이 잘못 저장되어 있습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x62	XGT Panel	Font file is not downloaded.	프로젝트에 필요한 폰트파일이 USB 저장장치에 저장되지 않았습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x63	XGT Panel	Font file size is invalid.	폰트 파일이 잘못 저장되었습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 USB 저장장치의 이상 유무를 확인해주시고 이상이 없을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x64	XGT Panel	Cannot unmarshall download file.	프로젝트 데이터 파일이 잘못 저장되어 데이터를 해석할 수 없습니다. USB 저장장치에 프로젝트를 다시 저장해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 USB 저장장치의 이상 유무를 확인해주시고 이상이 없을 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x65	XGT Panel	Cannot delete previous project data.	기기 이상으로 기 저장되어 있던 프로젝트의 데이터를 삭제할 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x66	XGT Panel	Cannot move new font files.	다운로드 된 폰트 파일을 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x67	XGT Panel	Cannot move new project data files.	내용에 따라 분류된 프로젝트 데이터를 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x68	XGT Panel	Cannot move project backup file.	다운로드 된 프로젝트 압축 파일을 본래 저장위치로 이동시키는데 이를 실패할 경우 다운로드가 중지됩니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
XGT Panel 부팅	0x28	0x01	XGT Panel	Previous instance is not terminated.	XGT Panel 소프트웨어가 이미 시작되어 있습니다. 기기를 재부팅 해 주십시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x02	XGT Panel	Start Server Fail. Restart XGT Panel	XGT Panel 소프트웨어가 통신 상태를 정상적으로 초기화하지 못했습니다. 통신 상태를 한번 더 확인해주시고, 통신 정상 시에도 반복적으로 이 증상이 나타날 경우 A/S 센터에 문의해주시고.
		0x03	XGT Panel	Failed to Start Echo Server .	XGT Panel 소프트웨어가 통신 상태를 정상적으로 초기화하지 못했습니다. 통신 상태를 한번 더 확인해주시고, 통신 정상 시에도 반복적으로 이 증상이 나타날 경우 A/S 센터에 문의해주시고.
		0x04	XGT Panel	Failed to accept connection.	XGT Panel 소프트웨어가 XP-Bui lder 와의 통신을 정상적으로 초기화하지 못했습니다. 통신 상태를 한번 더 확인해주시고, 통신 정상 시에도 반복적으로 이 증상이 나타날 경우 A/S 센터에 문의해주시고.
		0x05	XGT Panel	Failed to rename UpdateNew.exe	현재 XGT Panel 에 새로 업데이트된 XGT Panel 소프트웨어 모듈 중 업데이트용 모듈의 이름을 변경할 수 없습니다. 기기를 재부팅 후 XGT Panel 을 다시 업데이트해주시고, 재부팅 시 엔진을 시작할 수 없다면 XGT Panel 내 \\FlashDisk\LSISProduct\UpdateNew.exe 를 삭제해주시고, 그 후 Update.exe 를 터치하여 실행시키면 다시 XGT Panel 이 업데이트 모드가 됩니다. 다시 업데이트를 시도해주시고 만일 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시고.
		0x06	XGT Panel	Failed to Delete Update.exe.	XGT Panel 업데이트를 통해 새로운 모듈들이 다운로드 되었으나 기존에 있던 모듈이 삭제되지 않습니다. 기기를 재부팅 해 주십시오. XGT Panel 소프트웨어가 정상적으로 시작되지 않는다면 XGT Panel 내\\FlashDisk\LSISProduct\Update.exe 를 터치해주시고, 이때 다시 XGT Panel 이 업데이트 모드가 되며 업데이트를 재시도 해주시고, 만약 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시고.
기타 XP Bui lder-XGT Panel 간 통신	0x29	0x30	XGT Panel	패스워드 파일을 수정할 수 없음	XGT Panel 의 플래시 디스크 이상으로 기기연결 패스워드를 수정할 수 없습니다. 기기를 재부팅 해 주십시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시고.


오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
		0x31	XGT Panel	패스워드 관련 명령 송신페이로드 이상	통신 상태 이상으로 패스워드 설정 및 수정에 실패했습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x32	XGT Panel	XGT Panel 연결설정 파일이 없음	XGT Panel 의 연결설정 파일을 찾을 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x33	XGT Panel	XGT Panel 연결설정 파일에 변경내용을 저장할 수 없음	XGT Panel 의 연결설정 파일에 변경된 정보를 저장할 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x34	XGT Panel	시간설정 실패	XGT Panel 의 시간을 설정할 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
엔진 업데이트	0x30	0x21	XGT Panel/ XP-Builder	모듈버전 파일이 없으며, 새로 생성할 수 없음 Failed to Create Initialized Module Version File.	XGT Panel 의 이상으로 각 모듈버전 정보를 읽을 수 없어 버전정보 파일을 초기화하는 도중 실패했습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x22	XGT Panel/ XP-Builder	모듈버전 파일 크기 에러 Module version file size is invalid.	XGT Panel 의 이상으로 각 모듈버전 정보를 읽을 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x23	XGT Panel/ XP-Builder	모듈버전 파일을 읽을 수 없음 Can't Read module version file.	XGT Panel 의 이상으로 각 모듈버전 정보를 읽을 수 없습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x24	XP-Builder	다운로드 할 파일이 없음 There's no file to download.	업데이트할 버전정보 목록이 비어있습니다. XP-Builder 에서 지정한 새로운 모듈 폴더를 다시 확인하여주시고 이상이 없다면 XGT Panel 모듈을 다시 다운받아 업데이트를 시도해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.
		0x25	XP-Builder	다운로드 된 파일이 다운로드 할 목록에 없는 파일임. Downloaded file is not Module to download.	XGP Panel 의 새로운 모듈 목록에 없는 파일 다운로드 되었습니다. XGT Panel 업데이트를 다시 시도해주시시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시시오.

오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
엔진 업데이트	0x30	0x26	XGT Panel	Not enough space in flash memory.	XGT Panel 에 새로운 모듈을 복사할 공간이 부족합니다. XGT Panel 의 플래시 디스크 내의 불필요한 파일을 삭제하거나 기존 파일을 이동식 저장장치로 백업한 후 업데이트를 시도해주시요. 삭제 후에도 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.
		0x27	XGT Panel	Failed to Copy module ~.dll	XGT Panel 의 이상으로 새로운 모듈을 설치할 수 없습니다. 기기를 재부팅 한 후 WFlashDiskWLSISProductWUpdate.exe 를 터치하여 기기를 업데이트 모드로 하고 업데이트를 다시 시도해주시요. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.
		0x28	XGT Panel	Failed to Start Engine. Please update engine again.	잘못된 모듈이 다운로드 되었거나, 통신 이상으로 파일내용이 잘못되어 엔진을 재시작 할 수 없습니다. WFlashDiskWLSISProductWUpdate.exe 를 터치하여 기기를 업데이트 모드로 하고 업데이트를 다시 시도해주시요. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.
		0x2A	XGT Panel	Failed to Write Data to Module version File.	XGT Panel 의 업데이트 중 새로운 버전정보를 기록하는데 실패하였습니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.
		0x2B	XGT Panel	There's no downloaded file.	잘못된 모듈이 다운로드 되었거나, 통신 이상으로 파일내용이 잘못되어 엔진을 재시작 할 수 없습니다. WFlashDiskWLSISProductWUpdate.exe 를 터치하여 기기를 업데이트 모드로 하고 업데이트를 다시 시도해주시요. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.
		0x2C	XGT Panel	(부적절한 통신 명령) Current state is not authorized.	잘못된 모듈이 다운로드 되었거나, 통신 이상으로 파일내용이 잘못되어 엔진을 재시작 할 수 없습니다. WFlashDiskWLSISProductWUpdate.exe 를 터치하여 기기를 업데이트 모드로 하고 업데이트를 다시 시도해주시요. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주시요.


오브젝트	에러코드		발생위치	에러메시지	원인 및 대책
	종류	순번			
엔진 업데이트	0x30	0x2D	XGT Panel	Module to download is not listed up yet.	잘못된 모듈이 다운로드 되었거나, 통신 이상으로 파일내용이 잘못되어 엔진을 재시작 할 수 없습니다. \\FlashDisk\WLSISProductW\update.exe 를 터치하여 기기를 업데이트 모드로 하고 업데이트를 다시 시도해주십시오. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주십시오.
		0x2E	XGT Panel	Failed to Initialize Update program.	XGT Panel 이상으로 업데이트 모드로 설정할 수 없습니다. 홈페이지 등을 통해 새로운 XGT Panel 모듈을 다운로드 받으신 후, 새 모듈 중 UpdateNew.exe 파일을 이동식 저장장치를 이용하여 XGT Panel 의 \\FlashDisk\WLSISProductW 디렉터리에 복사해 넣습니다. 그 후 XGT Panel 을 리부팅한 후 다시 업데이트 모드로 들어가 업데이트를 시도합니다. 이 증상이 반복적으로 나타나는 경우 A/S 센터에 문의해주십시오.

부록 2. 외형 치수 (단위: mm)

1. eXP2-04X0D

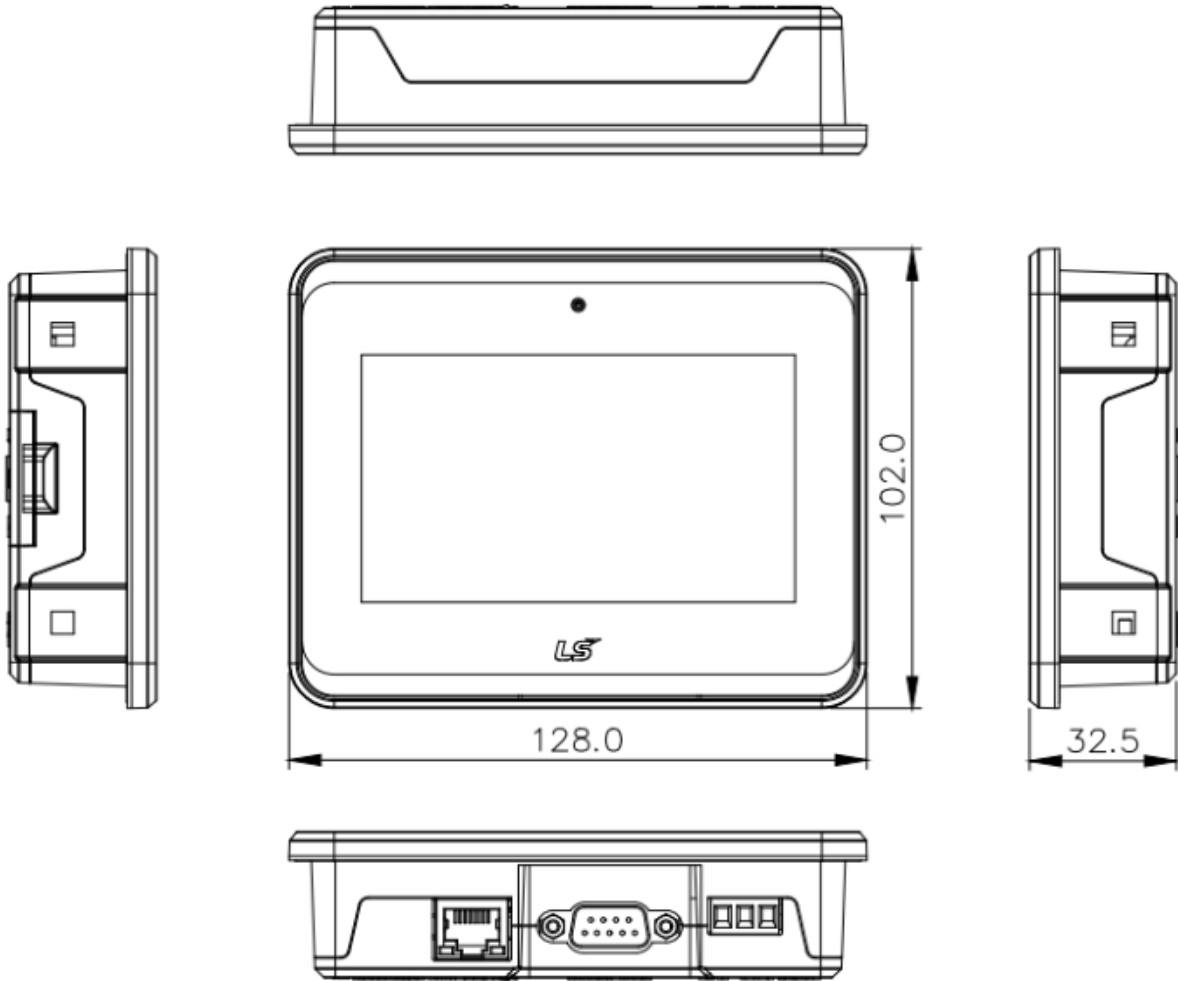


## 2 eXP2-05X0D, eXP2-05X2D

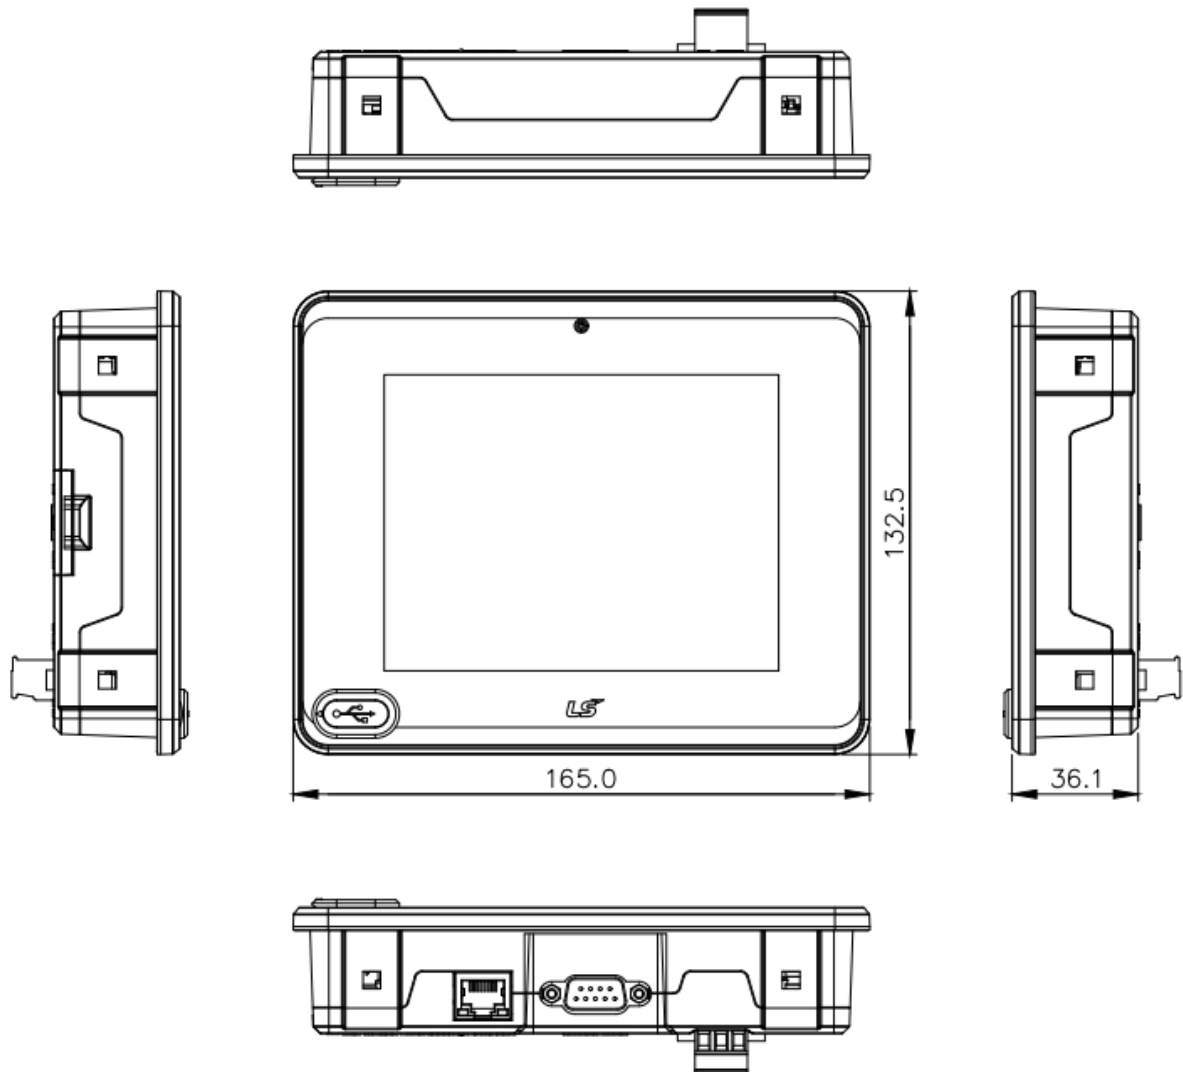

## 알아두기

(1) eXP2-05X2D 제품에서는 Ethernet Port 를 지원하지 않습니다.


3. eXP2-07X00, eXP2-07X10, eXP2-07X20

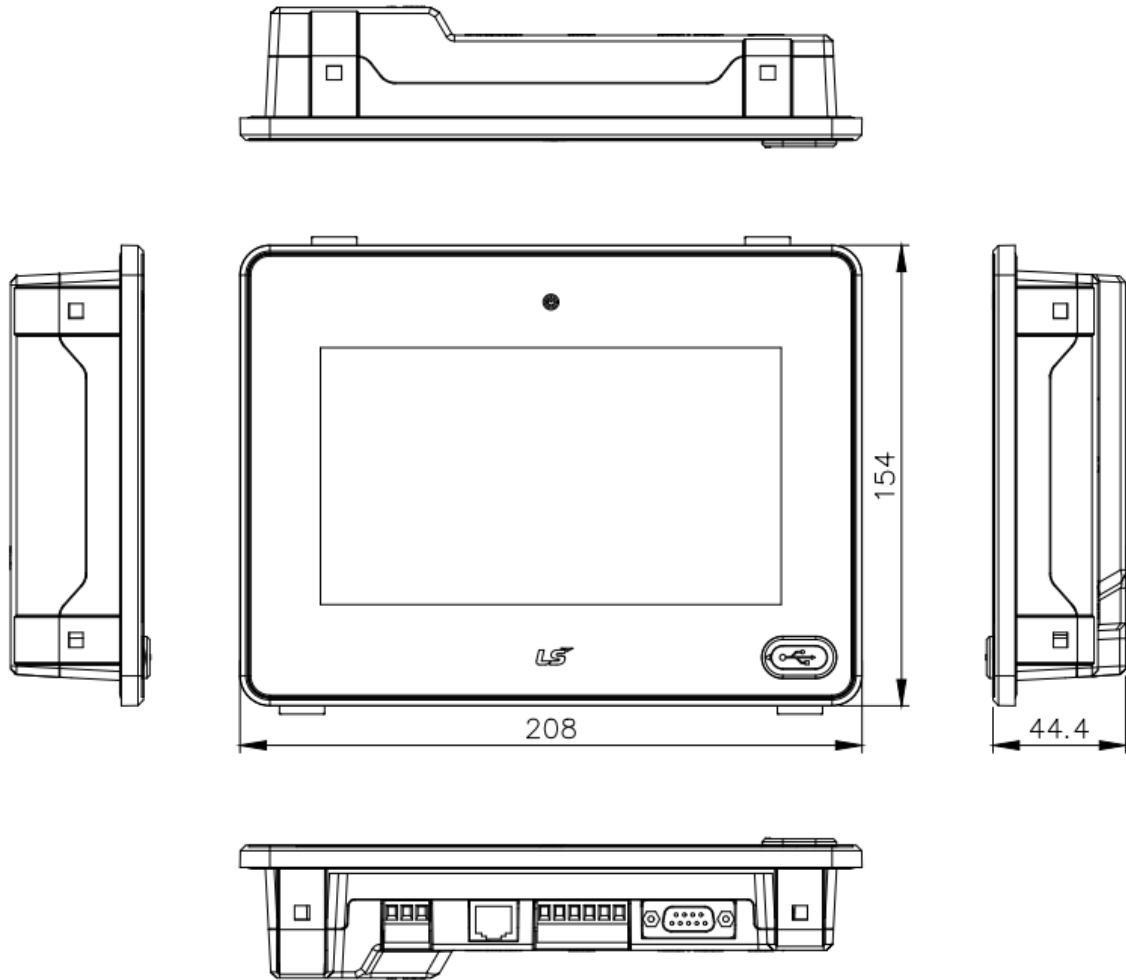

알아두기

- (1) eXP2-07X10 제품만 Micro SD 카드를 지원 합니다.
- (2) eXP2-07X20 제품에서는 Ethernet Port 를 지원하지 않습니다.

## 4. eXP2-10X0D, eXP2-10X1D

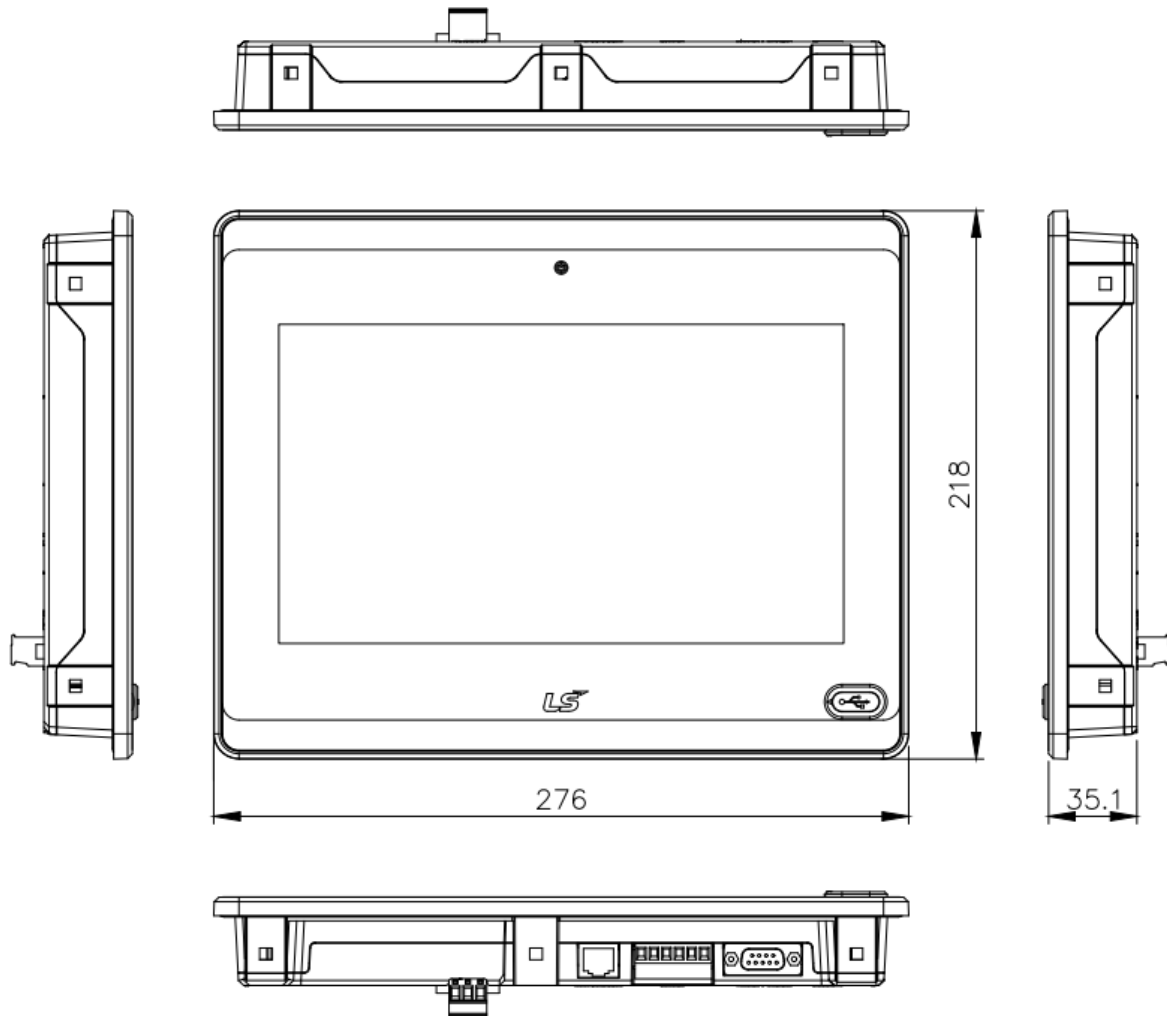

## 알아두기

- (1) eXP2-10X1D 제품만 Micro SD Card 를 지원합니다.

## 부록 3. 보증내용 및 환경방침

### 보증 내용

#### 1. 보증 기간

구입하신 제품의 무상 보증 기간은 제조일로부터 36 개월입니다.

#### 2. 보증 범위

(1) 1 차 고장 진단은 기본적으로 귀사에서 실시하는 것을 원칙으로 합니다.

다만 귀사 요청에 의해 당사 또는 당사 서비스망이 이 업무를 유상으로 대행할 수 있습니다. 이 때, 고장 원인이 당사에 있는 경우에는 무상으로 합니다.

(2) 당사 제품의 사용 환경, 사용 상태, 사용 방법 등이 취급설명서, 사용자 매뉴얼, 카탈로그, 주의 라벨 등에 기재된 여러 조건이나 주의사항에 따라 정상적인 상태에서 사용되고 있는 경우에만 해당됩니다.

(3) 무상 보증 기간내라 하더라도 다음의 경우에는 유상 수리가 됩니다.

- 1) 소모, 수명 부품(릴레이, 퓨즈, 전해 CAP, FAN, LCD, 배터리 등)의 교환
- 2) 고객의 부적절한 보관이나 취급, 부주의, 과실 등에 의하여 발생한 고장/손상의 경우
- 3) 고객의 하드웨어 또는 소프트웨어 설계 내용에 기인한 고장
- 4) 당사의 양해 없는 제품의 개조 등에 의한 고장  
(당사 이외에서 수리, 개조 등을 했다고 인정되는 경우에는 유상이라도 수리를 거절)
- 5) 당사 제품이 고객의 기기에 구성되어 사용된 경우, 고객의 기기가 받고 있는 법적 규제에 의한 안전 장치 또는 업계의 통념상 갖추어야 한다고 판단되는 기능/구조 등을 갖추고 있었으면 회피할 수 있었다고 인정되는 고장
- 6) 취급설명서, 사용 설명서 등에 따른 유지 보수 및 소모성 부품이 정상적으로 보수/교환되었다면 예방할 수 있었던 고장
- 7) 연결된 기타 장비 및 부적절한 소모품의 사용으로 인해 제품에 발생한 고장 및 손상
- 8) 화재, 이상 전압 등의 불가항력에 의한 외부 요인 및 지진, 낙뢰, 염해, 풍수해 등의 천재지변에 의한 고장
- 9) 당사 출하 시의 과학 기술 수준에서는 예견할 수 없었던 사유에 의한 고장
- 10) 그 외 귀사에 의한 고장, 손상 또는 결함의 책임으로 인정되는 경우

### 환경 방침

LS ELECTRIC 은 다음과 같이 환경 방침을 준수하고 있습니다.

<p><b>환경 경영</b></p> <p>LS ELECTRIC은 환경보전을 경영의 우선과제로 하며, 전 임직원은 쾌적한 지구환경보전을 위해 최선을 다한다.</p>	<p><b>제품 폐기에 대한 안내</b></p> <p>LS ELECTRIC HMI는 환경을 보호할 수 있도록 설계된 제품입니다. 제품을 폐기할 경우 알루미늄, 철 합성수지(커버)류로 분리하여 재활용 할 수 있습니다.</p>
--	--



[www.ls-electric.com](http://www.ls-electric.com)

# LS ELECTRIC Co., Ltd.

기술문의 및 A/S 고객센터 - 신속한 서비스, 든든한 기술지원  
 전화. **1544-2080** | 홈페이지. [www.ls-electric.com](http://www.ls-electric.com)

사용설명서의 규격은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 본사 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 14층

■ 구입문의

서울영업	TEL: (02)2034-4623-38	FAX: (02)2034-4057
부산영업	TEL: (051)310-6855-60	FAX: (051)310-6851
대구영업	TEL: (053)603-7741-8	FAX: (053)603-7788
서부영업 (광주)	TEL: (062)510-1891-92	FAX: (062)526-3262
서부영업 (대전)	TEL: (042)820-4240-42	FAX: (042)820-4298

■ A/S 문의

기술상담센터	TEL: (전국)1544-2080	FAX: (031)689-7290
서울/경기 Global 지원팀	TEL: (031)689-7112	FAX: (031)689-7113
천안 Global 지원팀	TEL: (041)550-8308-9	FAX: (041)554-3949
부산 Global 지원팀	TEL: (051)310-6922-3	FAX: (051)310-6851
대구 Global 지원팀	TEL: (053)603-7751-4	FAX: (053)603-7788
광주 Global 지원팀	TEL: (062)510-1885-6	FAX: (062)526-3262

■ 교육 문의

연수원	TEL: (043)268-2631-2	FAX: (043)268-4384
서울/경기교육장	TEL: (031)689-7107	FAX: (031)689-7113
부산교육장	TEL: (051)310-6860	FAX: (051)310-6851
대구교육장	TEL: (053)603-7744	FAX: (053)603-7788

■ 기술 문의

기술상담센터	TEL: (전국)1544-2080	FAX: (031)689-7290
동천 산전 (안양)	TEL: (031)479-4785-6	FAX: (031)479-4784
나노오토메이션 (대전)	TEL: (042)336-7797	FAX: (042)636-8016
신광 ENG (부산)	TEL: (051)319-1051	FAX: (051)319-1052
에이앤디시스템 (부산)	TEL: (051)319-0668	FAX: (051)319-0669

■ 서비스 지정점

영 산전 (서울)	TEL: (02)462-3053	FAX: (02)462-3054
TP1시스템 (서울)	TEL: (02)895-4803-4	FAX: (02)6264-3545
우진산전 (의정부)	TEL: (031)877-8273	FAX: (031)878-8279
신진시스템 (안산)	TEL: (031)494-9607	FAX: (031)494-9608
드림시스템 (평택)	TEL: (031)665-7520	FAX: (031)667-7520
스마트산전 (안양)	TEL: (031)430-4629	FAX: (031)430-4630
세아산전 (안양)	TEL: (031)340-5228	FAX: (031)340-5229
성원M&S (인천)	TEL: (032)588-3750	FAX: (032)588-3751
파란자동차 (천안)	TEL: (041)554-8308	FAX: (041)554-8310
태영시스템 (대전)	TEL: (042)670-7363	FAX: (042)670-7364
디에스산전 (청주)	TEL: (043)237-4816	FAX: (043)237-4817
조은시스템 (부산)	TEL: (051)319-3923	FAX: (051)319-3924
산전테크 (부산)	TEL: (051)319-1025	FAX: (051)319-1026
서진산전 (울산)	TEL: (052)227-0335	FAX: (052)227-0337
대명시스템 (대구)	TEL: (053)564-4370	FAX: (053)564-4371
제이앤산전 (포항)	TEL: (054)284-6050	FAX: (054)284-6051
지이티시스템 (구미)	TEL: (054)465-2304	FAX: (054)465-2315
제일시스템 (창원)	TEL: (055)273-6778	FAX: (050)4005-6778
지유시스템 (광주)	TEL: (062)714-1765	FAX: (062)714-1766
코리아FA (익산)	TEL: (063)838-8002	FAX: (063)838-8001
SJ주식회사 (전주)	TEL: (063)213-6900-1	FAX: (063)213-6902